



CORTE A-B

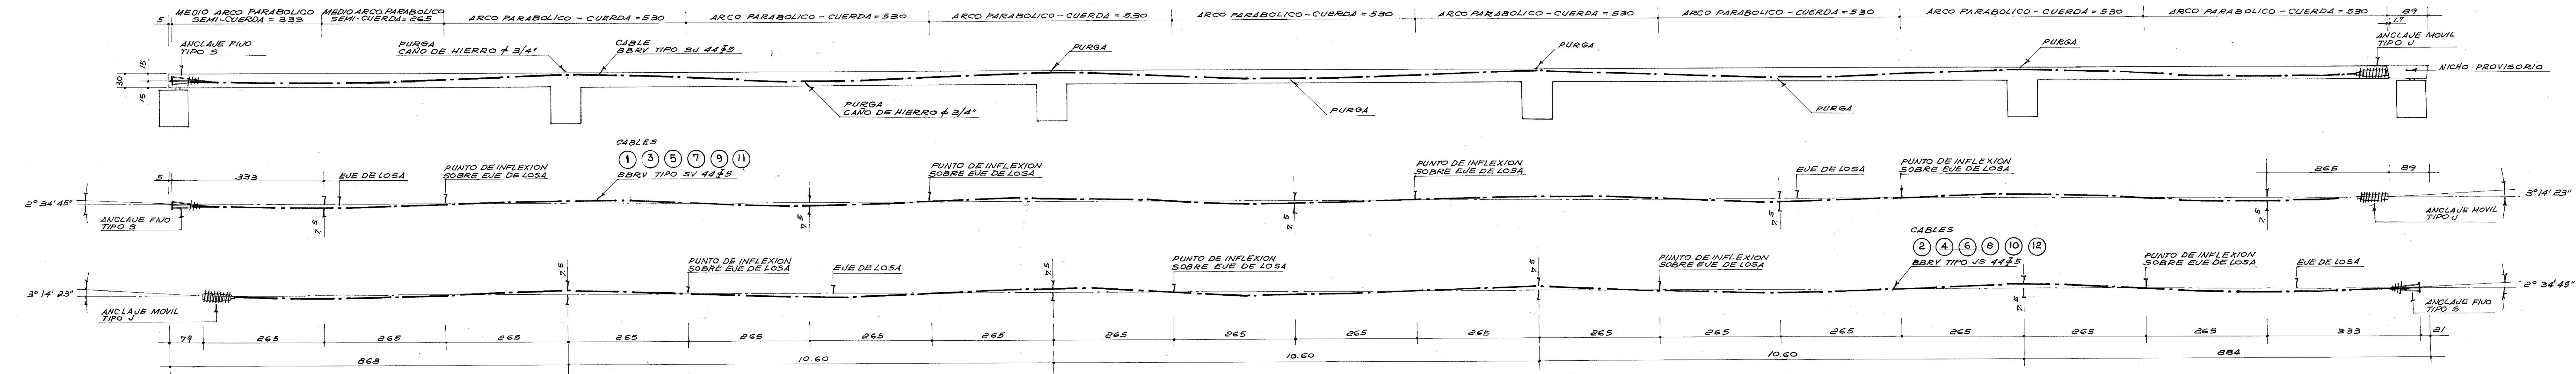


PLANTA LOSA DE TABLERO

CORTE C-D



VISTA



PROTOCOLO DE PRETENSADO

LA EDAD DEL TABLERO AL PRETENSAR SERA DE MINIMO 3 SEMANAS.
TODOS LOS CABLES SE PRETENSARAN CON UN ESFUERZO DE 99 t.
LOS CABLES SE PRETENSARAN EN EL ORDEN SIGUIENTE:
7 5 9 3 11 1 6 8 4 10 2 12

MATERIALES

ACERO DE PRETENSADO INDICADO Φ , CON TENSION MINIMA DE FLUENCIA DE 13.000 kg/cm²
Y TENSION MINIMA DE ROTURA DE 15.500 kg/cm².

TRAZADO DE CABLES

