




MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia del Área de Infraestructura
Departamento de Proyectos Arquitectónicos

ACLARACIONES PARA LA **LICITACION ABREVIADA 44/2015**- ADQUISICION CON INSTALACION INCLUIDA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (unidades interiores y exteriores) CON DESTINO A DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS.

Montevideo, 4 de Diciembre de 2015.-

Con respecto a la visita de empresas por concepto de suministro e instalación de AA en varias Dependencias de esta Secretaria de Estado, surgieron los siguientes puntos o aclaraciones:

- **DGI-Inteligencia- Oficina del Departamento de Análisis Táctico**, se realizara el suministro y colocación de un equipo de 18.000BTU, y no de 12.000 BTU, como se considero en una primera instancia.
- **DGI-Inteligencia- Oficina del Departamento de Análisis y Capacitación**, se realizara el suministro y colocación de un equipo de 12.000BTU, y no de 18.000 BTU, como se considero en una primera instancia.
- **UEVDG 3, sito en Av. Pedro de Mendoza 5720 esq. Instrucciones-** Se detalla a continuación plano de ubicación del Equipo (18.000 BTU) y metros cuadrados del local a considerar.

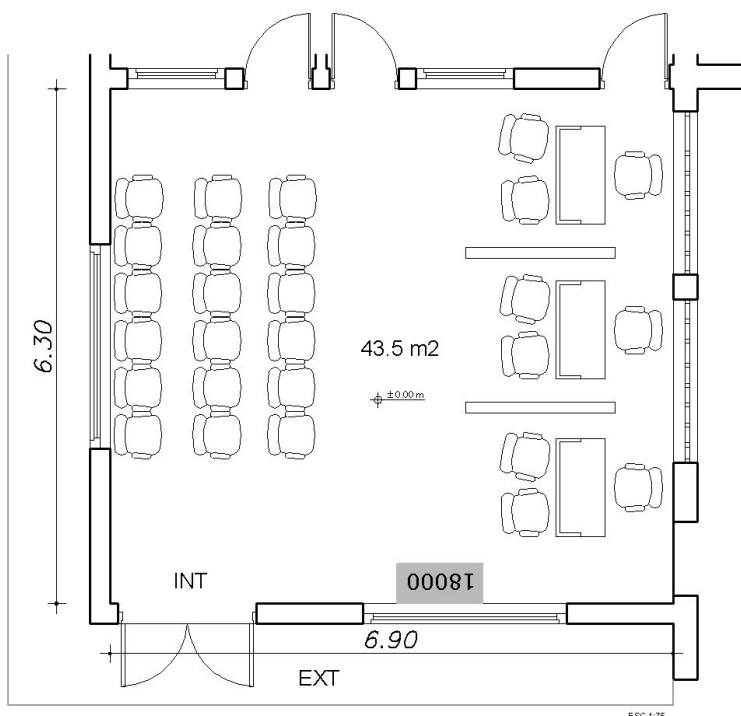

- **Cárcel SANTIAGO VAZQUEZ (COMCAR), sito en Camino Sanguinetti Ruta 1 Km 60,** se realizara suministro y colocación de un AA de 24.000 BTU, en la **Sala Eléctrica o de Motores** de dicho establecimiento, cabe destacar que no se cuenta con un plano específico del lugar, pero el mismo no presenta problemas para colocar la unidad exterior, y desagüe, ya que tienen cerramientos hacia el exterior, por lo tal la cotización se realizaría dentro de las consideraciones establecidas en la memoria, para un AA de 24.000 BTU.
- El AA que que figura en la planilla de Destinos, para el Penal de Libertad, no se colocara allí, sino en la **Cárcel de SANTIAGO VAZQUEZ (COMCAR), sito en Camino Sanguinetti Ruta 1 Km 60,** el mismo **no sera de 24.000 BTU,** como figura, sino sera uno de **12.000 BTU,** el cual se colocara en la Sala de Guardia (a la entrada de dicha Cárcel), en una local en donde se encuentran equipos de Rack, cabe destacar que no se cuenta con un plano específico del lugar, pero el mismo no presenta problemas para colocar la unidad exterior, y desagüe, ya que tienen cerramientos hacia el exterior, por lo tal la cotización se realizaría dentro de las consideraciones establecidas en la memoria, para un AA de 12.000 BTU.

NOTA: La colocación de dichos equipos en la Cárcel de SANTIAGO VAZQUEZ (COMCAR), se realizaran con previa coordinación con nuestra Gerencia, ya que por razones de seguridad se necesita agendar fecha de asistencia.