



## M1.1

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, esp. 31,6cm

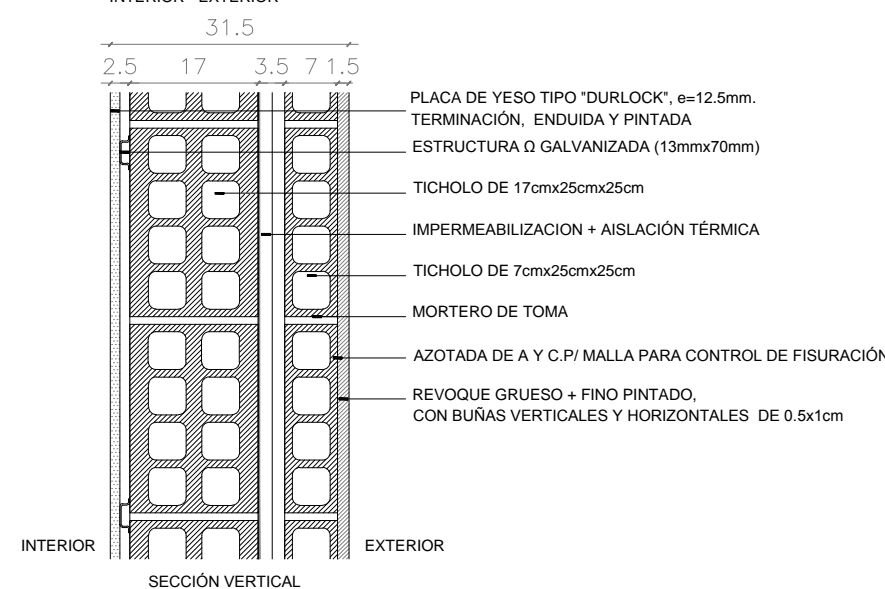


M3.1

MURO DOBLE DE FACHADA, LADRILLO CON JUNTA ENRASADA, e= 35.0cm

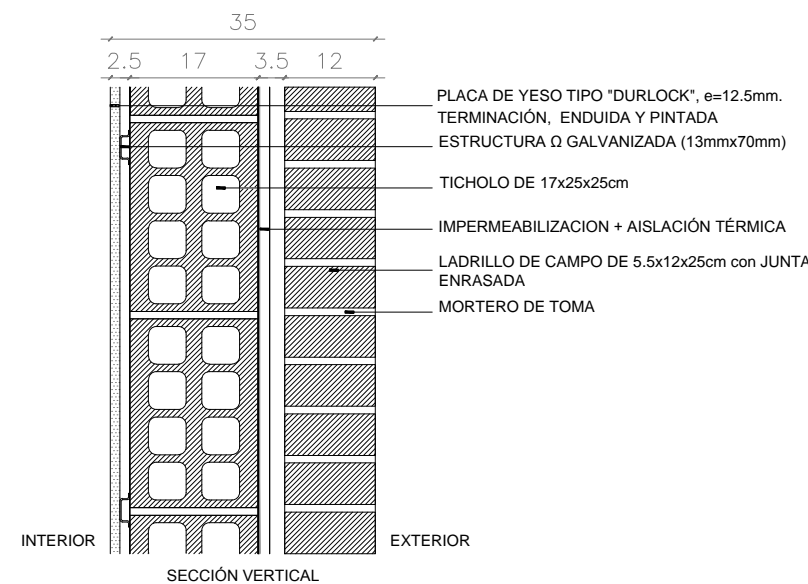


M3.2

MURO DOBLE DE FACHADA, LADRILLO CON JUNTA ENRASADA,  $e = 35.2\text{cm}$

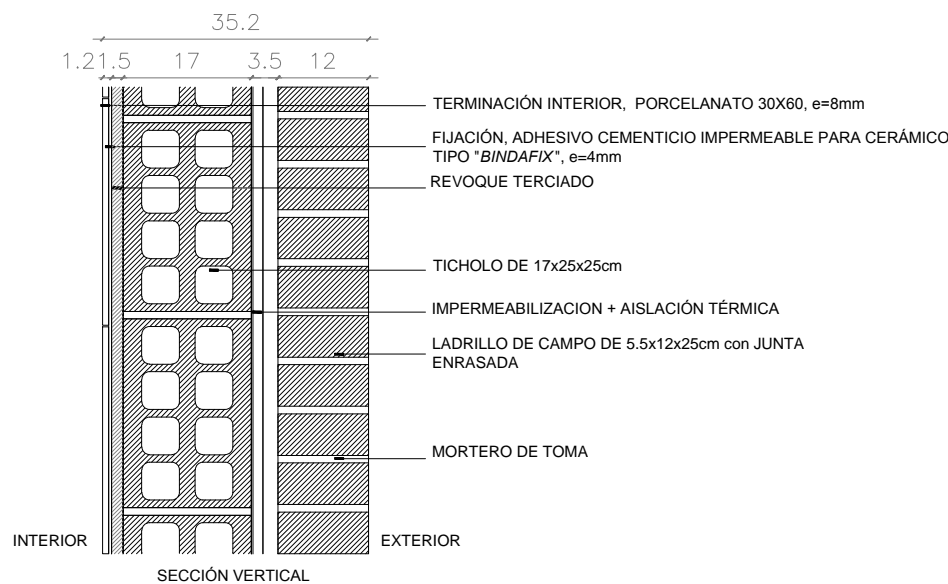


## M4.1

MURO SIMPLE REVOCADO EN AMBAS CARAS.  $c=15.0\text{cm}$

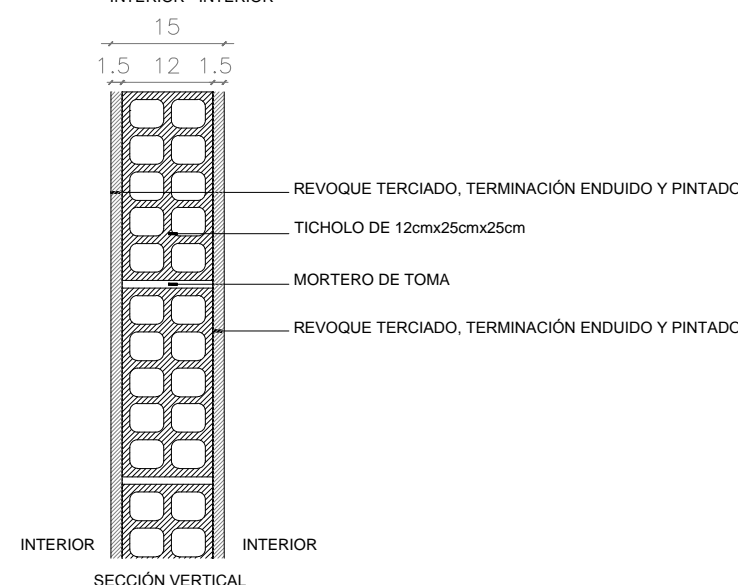


## T1.1

11.1

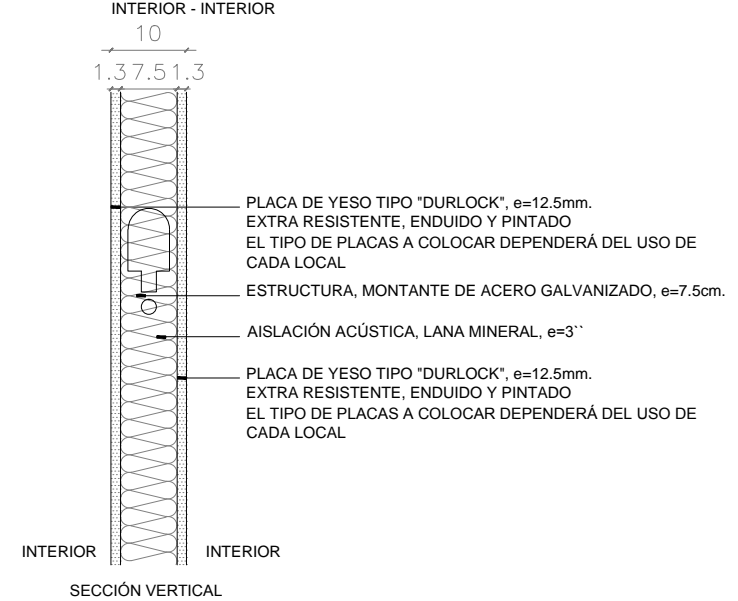


T1.2

TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN UNA CARA,  $e = 11.2 \text{ cm}$




T1.3


TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN AMBAS CARAS.  $e = 12,4 \text{ cm}$



TERMINACIÓN, REVOQUE EXTERIOR




### TERMINACIÓN LADRILLO, JUNTA ENRASADA

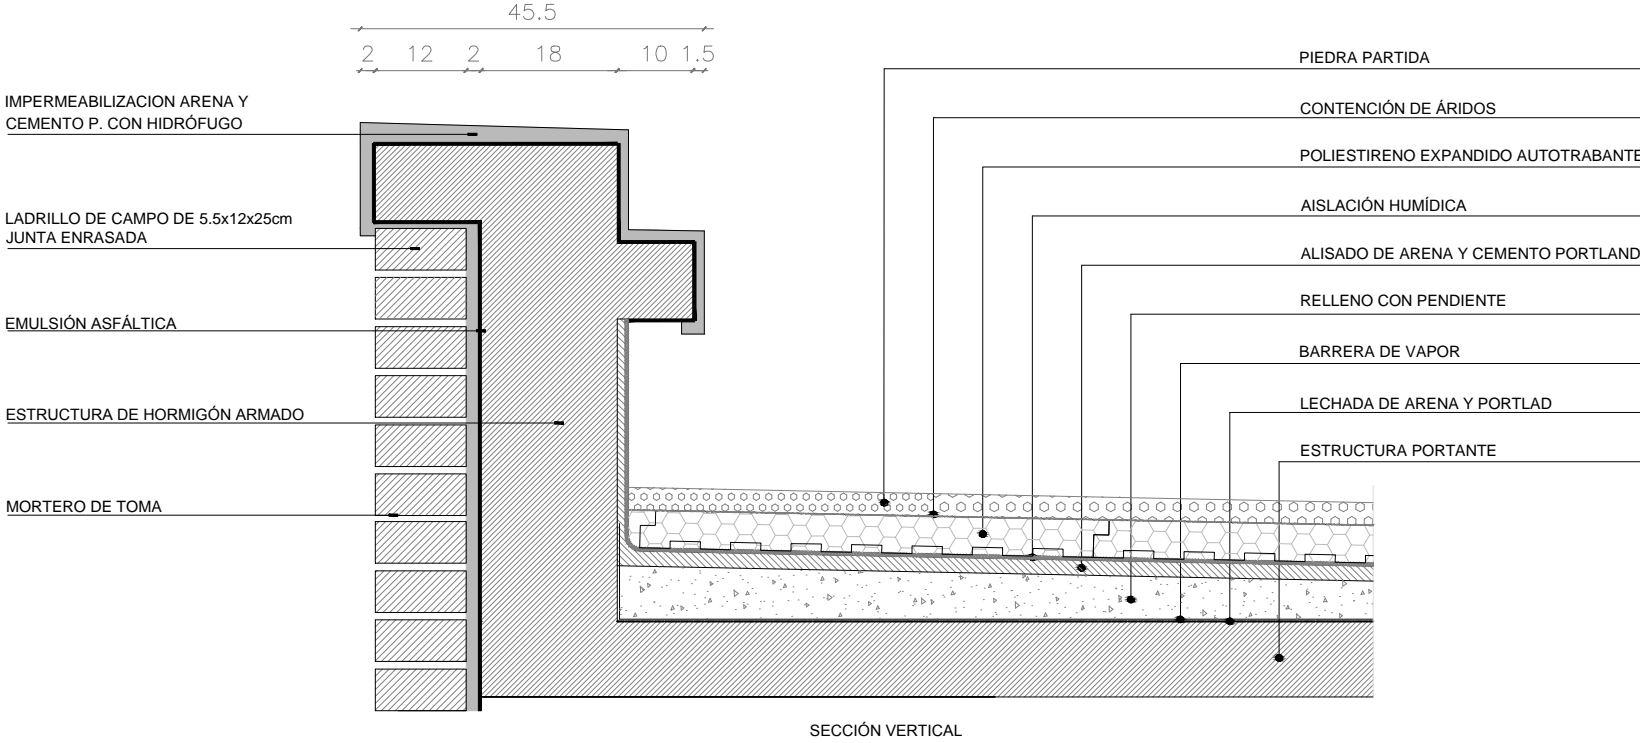

### PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

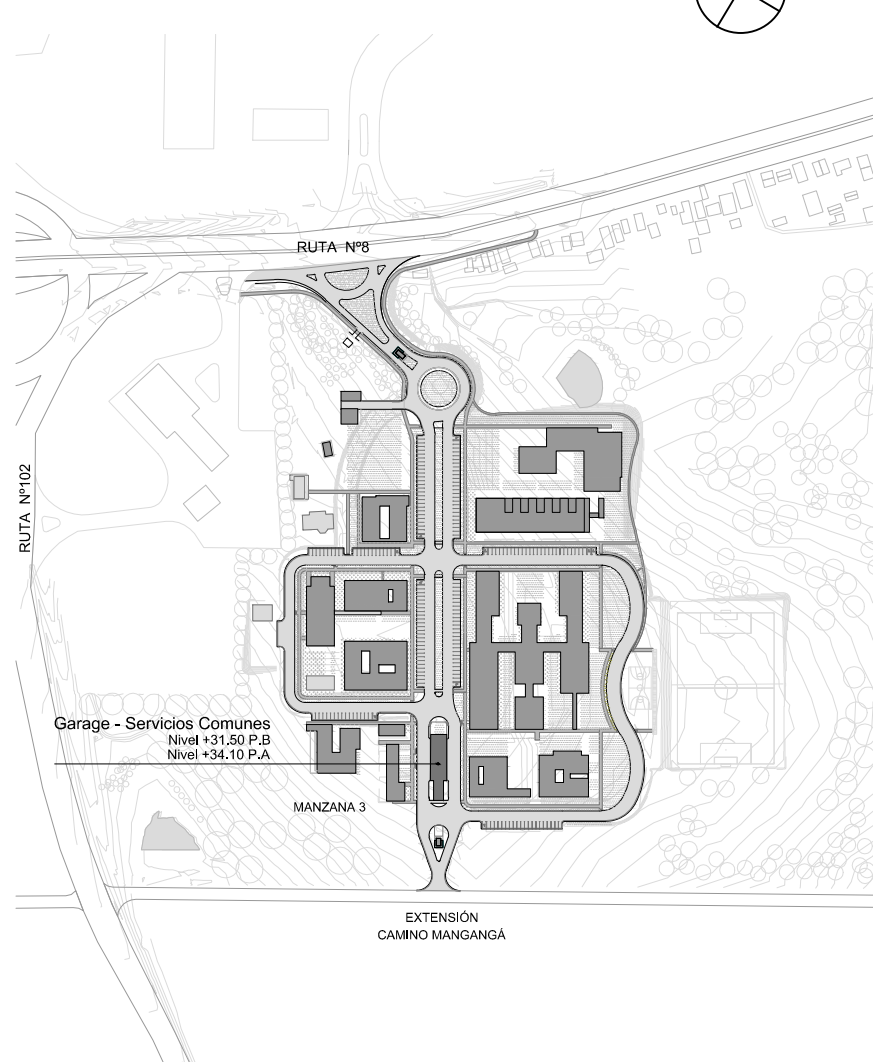**OBSERVACIONES:**

\* En los locales L10 Sala de Generador, L11 Sala de Tableros BT y L12 Sala Sub Estación 2, tipo de muro UTE, componentes técnicos y constructivos según requerimiento y normativa de UTE.

**NOTA**

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretilas según resolución de un anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

[illegible]