




## Unifilar Puesto de Conexión 31,5kV "Facultad de Veterinaria"

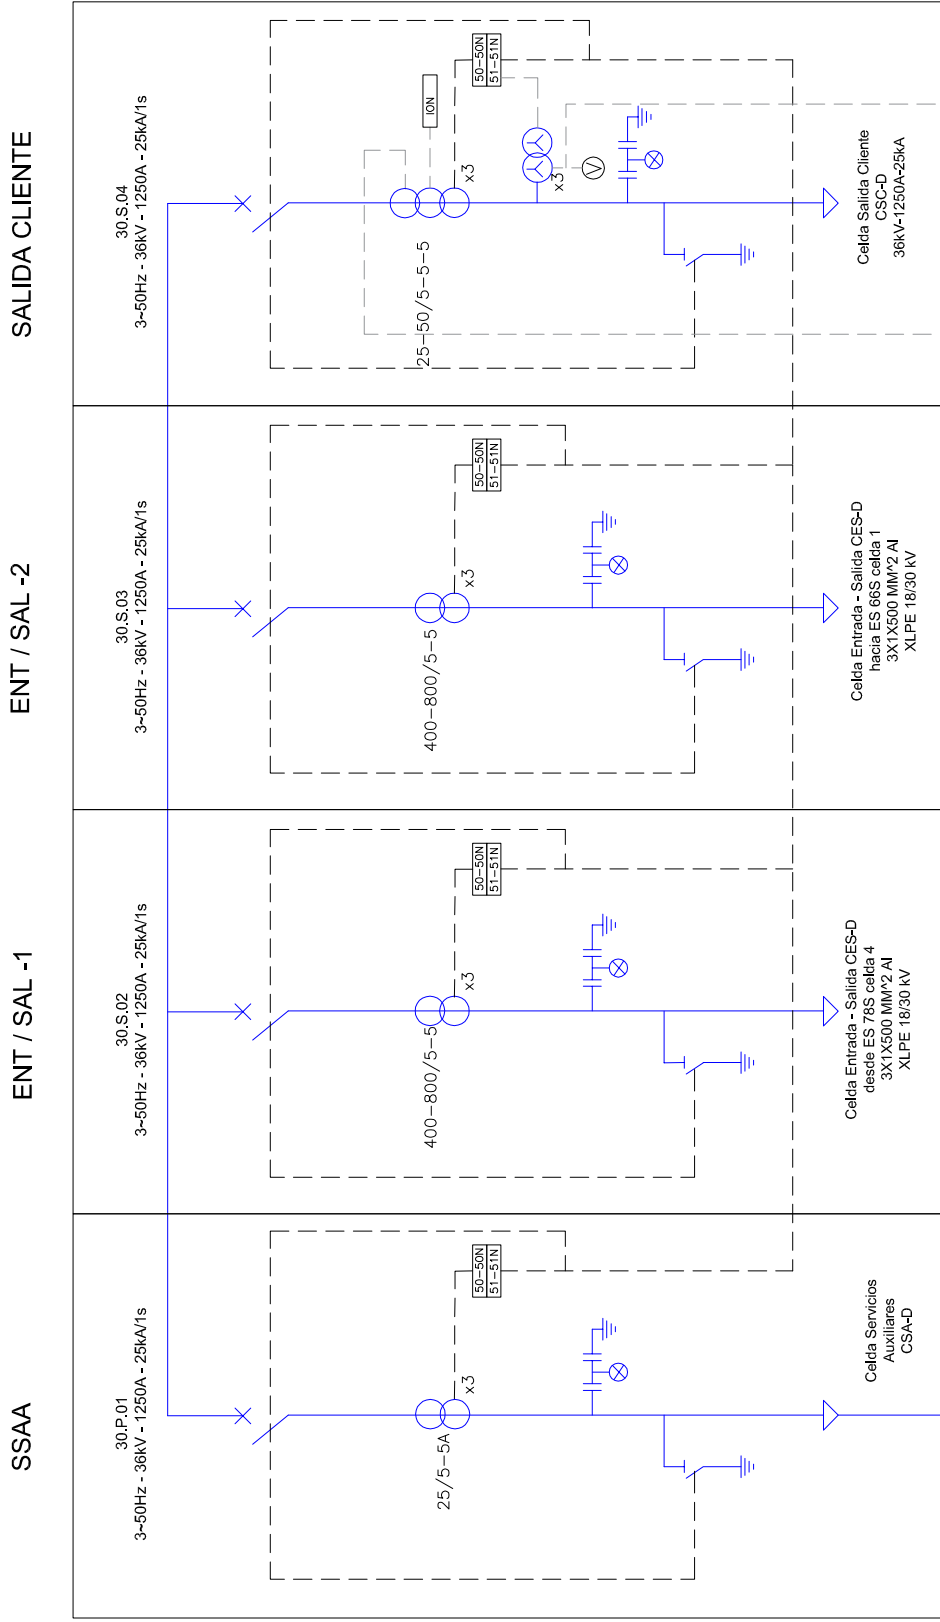

Para la simbología se usó como referencia la norma IEC 60617

La representación de las funciones de los dispositivos mediante norma ANSI / IEEE C37.2

FUNCIONES SUJETA A MODIFICACIONES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES DE UTE

El puesto va con ION

NOTA: El transformador de corriente tendrá que contar con dos bobinados para la medida, de forma de cablear en forma independiente el telecontrol de la medida de energía local.

DIRECCION:			
Fac. de Veterinaria – Ruta 102 y Cno. Mangangá			
CARPETAS: 600016101080		FECHA: 19/01/2017	
PLANO 2/2	PROYECTO S.Alpuy	APROBADO J.Pilone	TIPO TJO SUM