

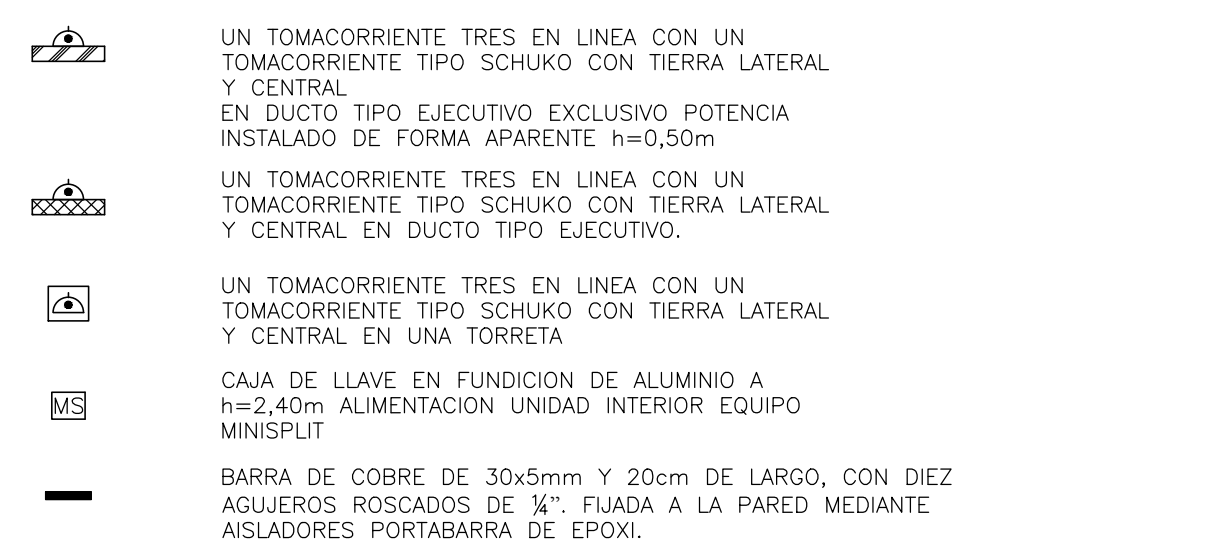
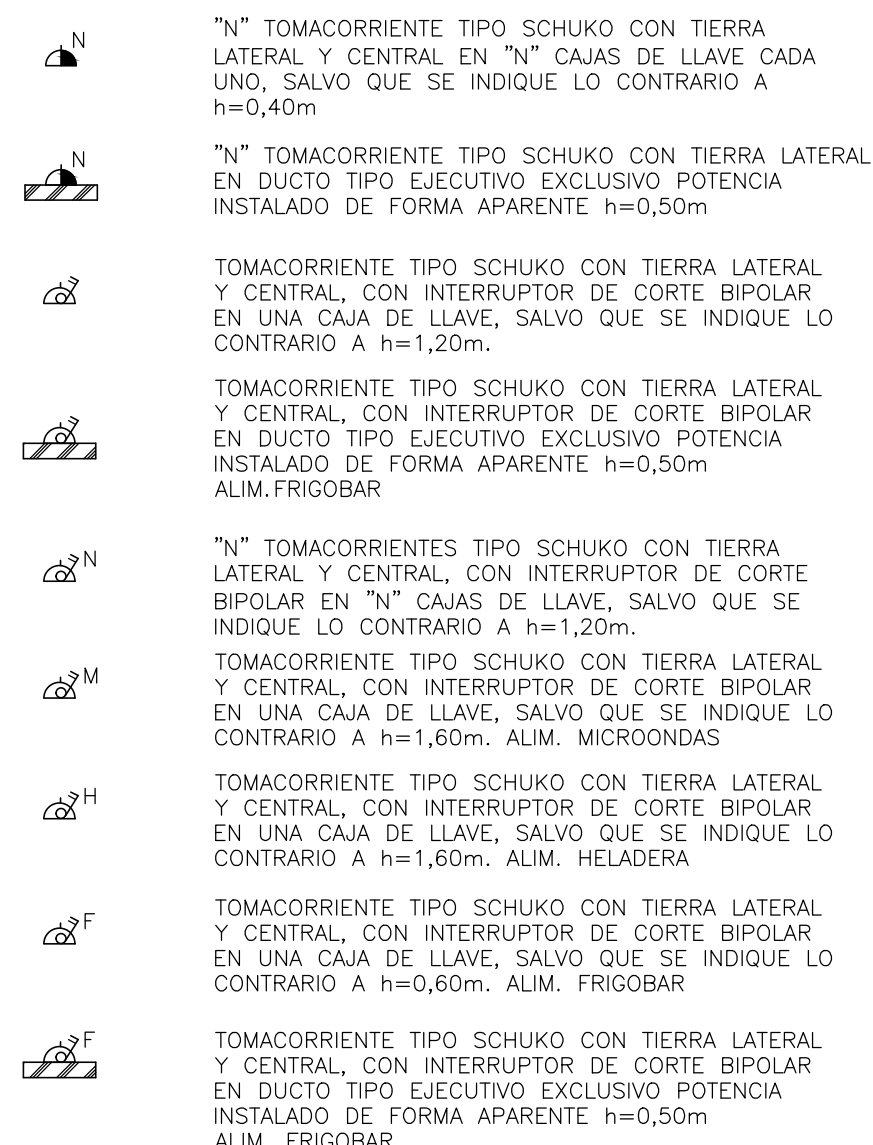


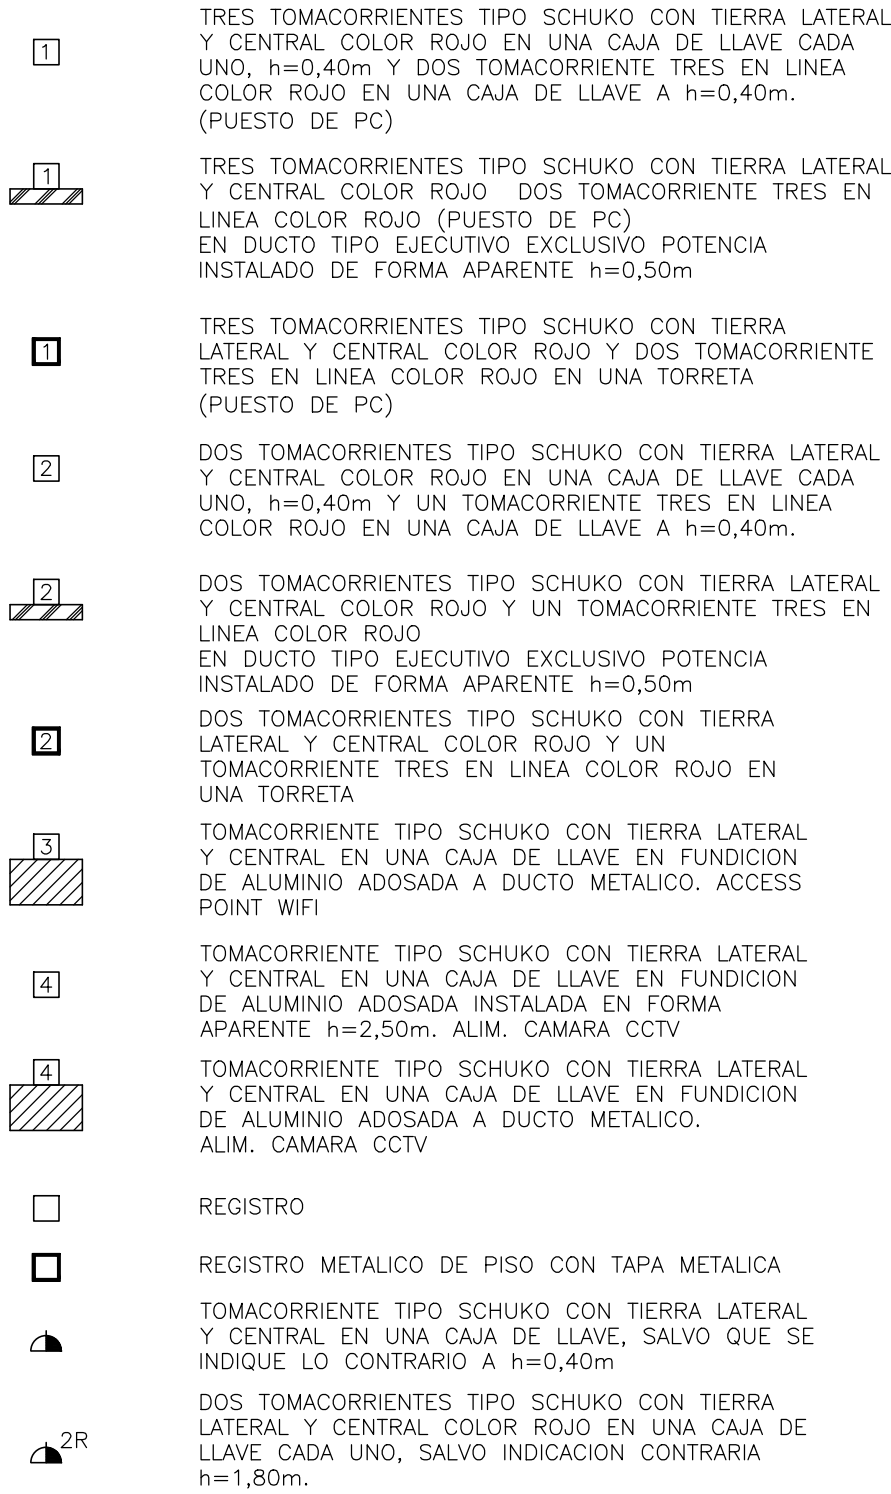

SIMBOLOGIA:

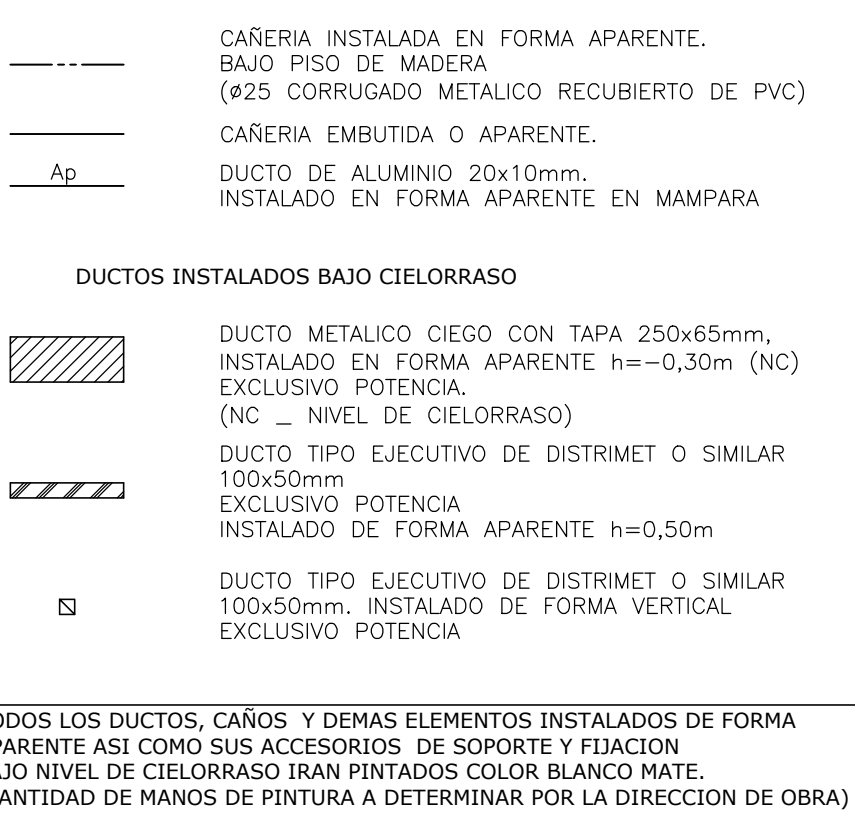

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

- TODAS LAS CANALIZACIONES SERAN EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO O DUCTO DE CHAPA.
- TODAS LAS CÁRTERAS POR CONTRAPISO SERAN EN 625 PVC.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CÁRTERA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCIÓN SUPERFICIO.
- TODAS LAS CÁRTERAS METÁLICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
- TODAS LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DEBEN SER DE UN CABLEADO UNIFILAR.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
- TODAS LAS FLANJEACIONES DE CÁRTERA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN.
- O TIRAS DE ALAMBRE Y ACCESORIOS PARA CERRAR LAS CÁRTERAS.
- TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUCTOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MASA DURA O SIMILAR.
- TODOS LOS CONDUCTORES DEBEN SER DE TIPO CABLEADO SUPERFICIAL.
- TODOS LOS CABLES LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
- LOS TRASPASES DE CÁRTERA SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES NI PERPENDICULARES.
- TODOS LOS TRAZOS DEBEN SER OCULTOS.

