

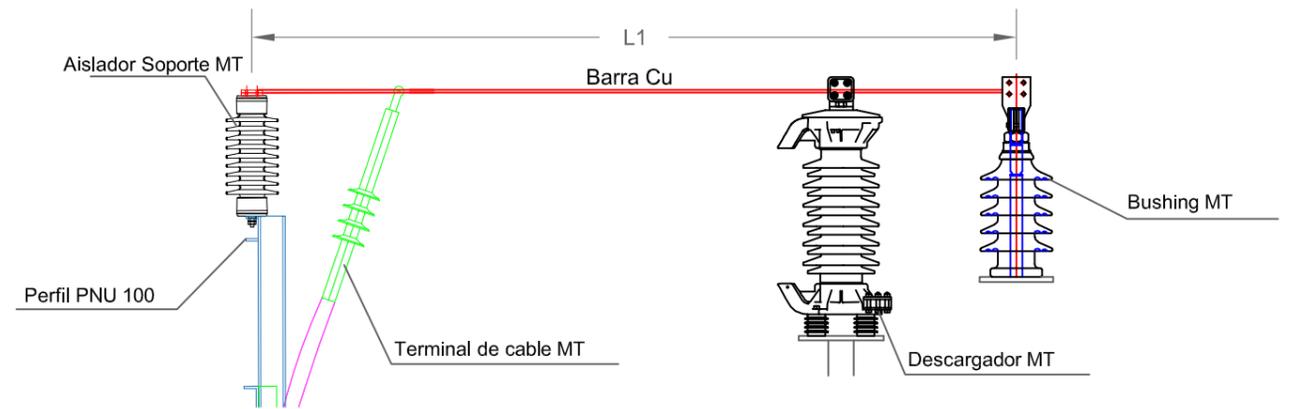
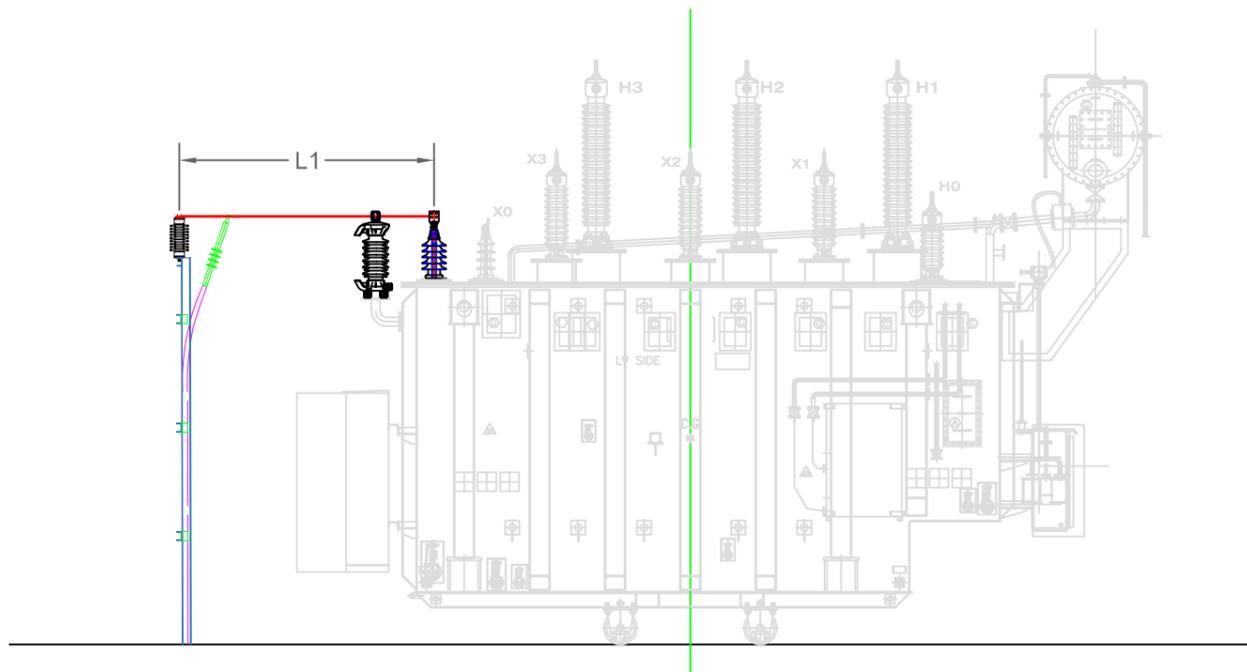




BARRA Cu  
 NORMA DIN 43671  
 NO-DIS-MA-1506

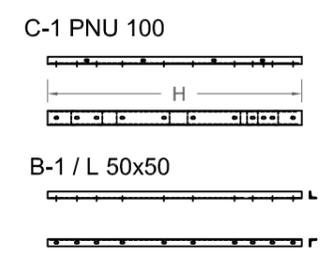

AS C8-170  
 Tipo c eramico  
 NORMA IEC 60273  
 NO-DIS-MA-3508

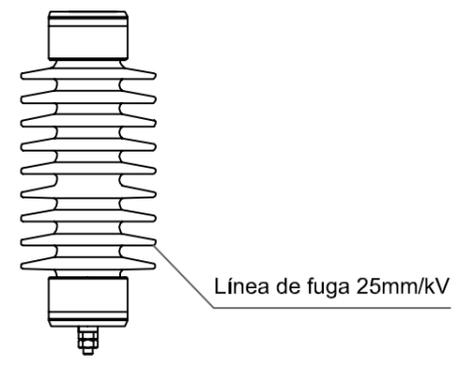

DETALLE CEPOS  
 NORMA IEC 61914

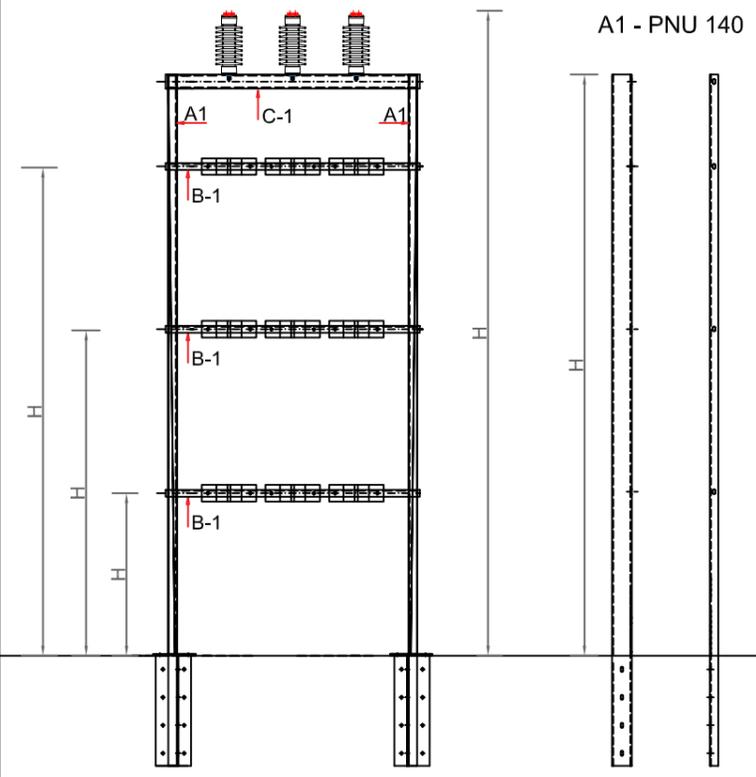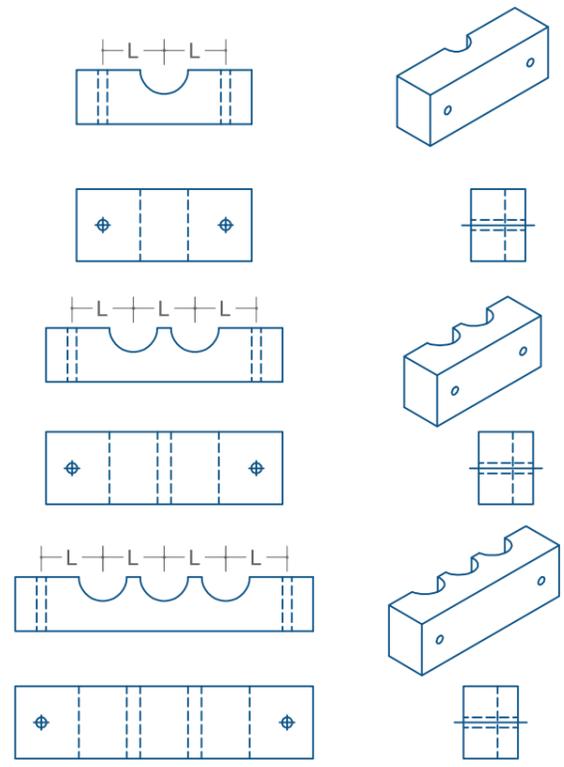

Los cepos deber n dise arse de acuerdo con memoria de C lculo de Cortocircuito y seg n Norma IEC 61914.

Todos los perfiles son de Acero galvanizados.

L=Altura aproximada a confirmar de acuerdo con memoria de C lculo de Cortocircuito

L1=Altura aproximada a confirmar de acuerdo con el proyecto

H=Altura aproximada a confirmar de acuerdo con el proyecto

Rev	Fecha	Modificaciones	Fecha	Modificaciones	Aprobado
A	01/2020	Se modificaron Notas y modifiko a medidas gen�ricas		R. Canalis	



GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

MONTAJE PARA CABLES DE MEDIA TENSI N

PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	
	D.Nagy	H.Perdomo	H.Perdomo	11/2017	1/25-1/10	G-432	CAD