

1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 56/2023 para servicio de Reparación, instalación y acometida eléctrica de aire acondicionado en Sede de Fiscalía departamental de Paysandú.

(VER MEMORIA ADJUNTA)

2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día Lunes 27 de Marzo de 2023 hora 14:00.

2-2. Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (<http://www.comprasestatales.gub.uy>) y/o presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandú 1283 y debe estar firmada por representante habilitado.

Las ofertas deberán indicar claramente todo lo que a juicio del oferente se considere necesario con el fin de evaluarlo para su adjudicación.

Asimismo, deberán estar firmadas por la persona habilitada en RUPE (requisito excluyente).

3-Cotización

Se solicita precio por ítem del servicio en moneda nacional, con y sin impuestos, en caso de no estar establecido se tomará siempre como con impuestos incluidos.

De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo unitario.

4- Mantenimiento de oferta: mínimo 30 días

5- Condiciones de pago: Crédito SIIF 60 días.



6- Plazo de entrega: Luego de notificada la adjudicación y recibida la orden de compra, deberá coordinarse el servicio con el área de Arquitectura (arquitectura@fiscalia.gub.uy).

Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE

MEMORIA DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SEDE FISCALÍA CIUDAD DE PAYSANDÚ.

1. Revisión de equipo de aire acondicionado en despacho de fiscal. Se deberá proceder a la revisión del equipo y sustitución de capacitor o forzado de aire en caso de ser necesario.
2. Desinstalación y reinstalación de dos equipos de aire acondicionado que presentan dificultades y obstrucciones en el sistema de desagües. Extensión de los ductos de desagüe hasta el recipiente de recepción de agua.
3. Instalación eléctrica para acometer dos equipos de aire acondicionado. Dicha instalación se deberá hacer mediante cableado enductado fijado a la pared según norma vigente.
4. Limpieza de cinco unidades interiores de equipo de aire acondicionado. Se procederá a la limpieza de desagües y filtros de aire.

Se adjunta material fotográfico

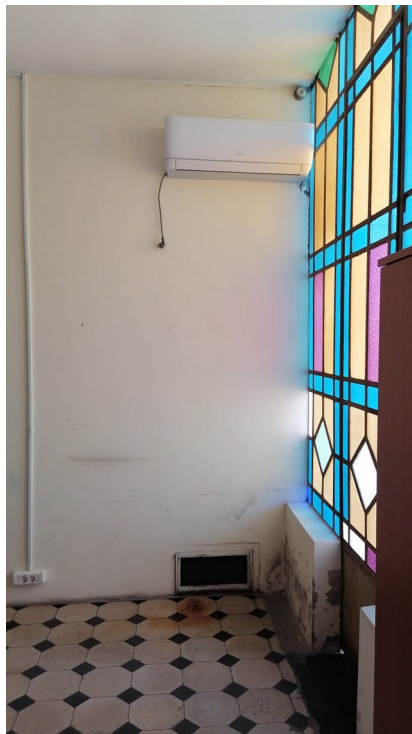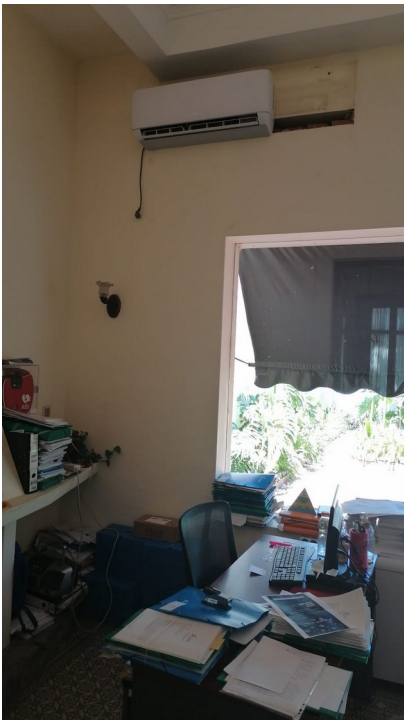

equipos de aire acondicionado para instalación de acometida eléctrica.



Equipo a desinstalar y reinstalar con fallas en sistema de desagües.



Equipo a reparar.

Fiscalía General de la Nación
Oficina de Arquitectura
Arquitecto Martín Moyano