

PRENSAMBLADO AEREO
EXISTENTE

MEDIDOR No.:
00805026003

Calle MOLLES 1410


EXISTE SERVICIO FUNCIONANDO
MONOFÁSICO 2,2 KW NM. 00805026003
SE TRAMITARÁ AUMENTO DE CARGA
CARGA TOTAL A CONTRATAR 6,6 KW

ICP UTE

	kWh/kVarh
--	-----------



5790

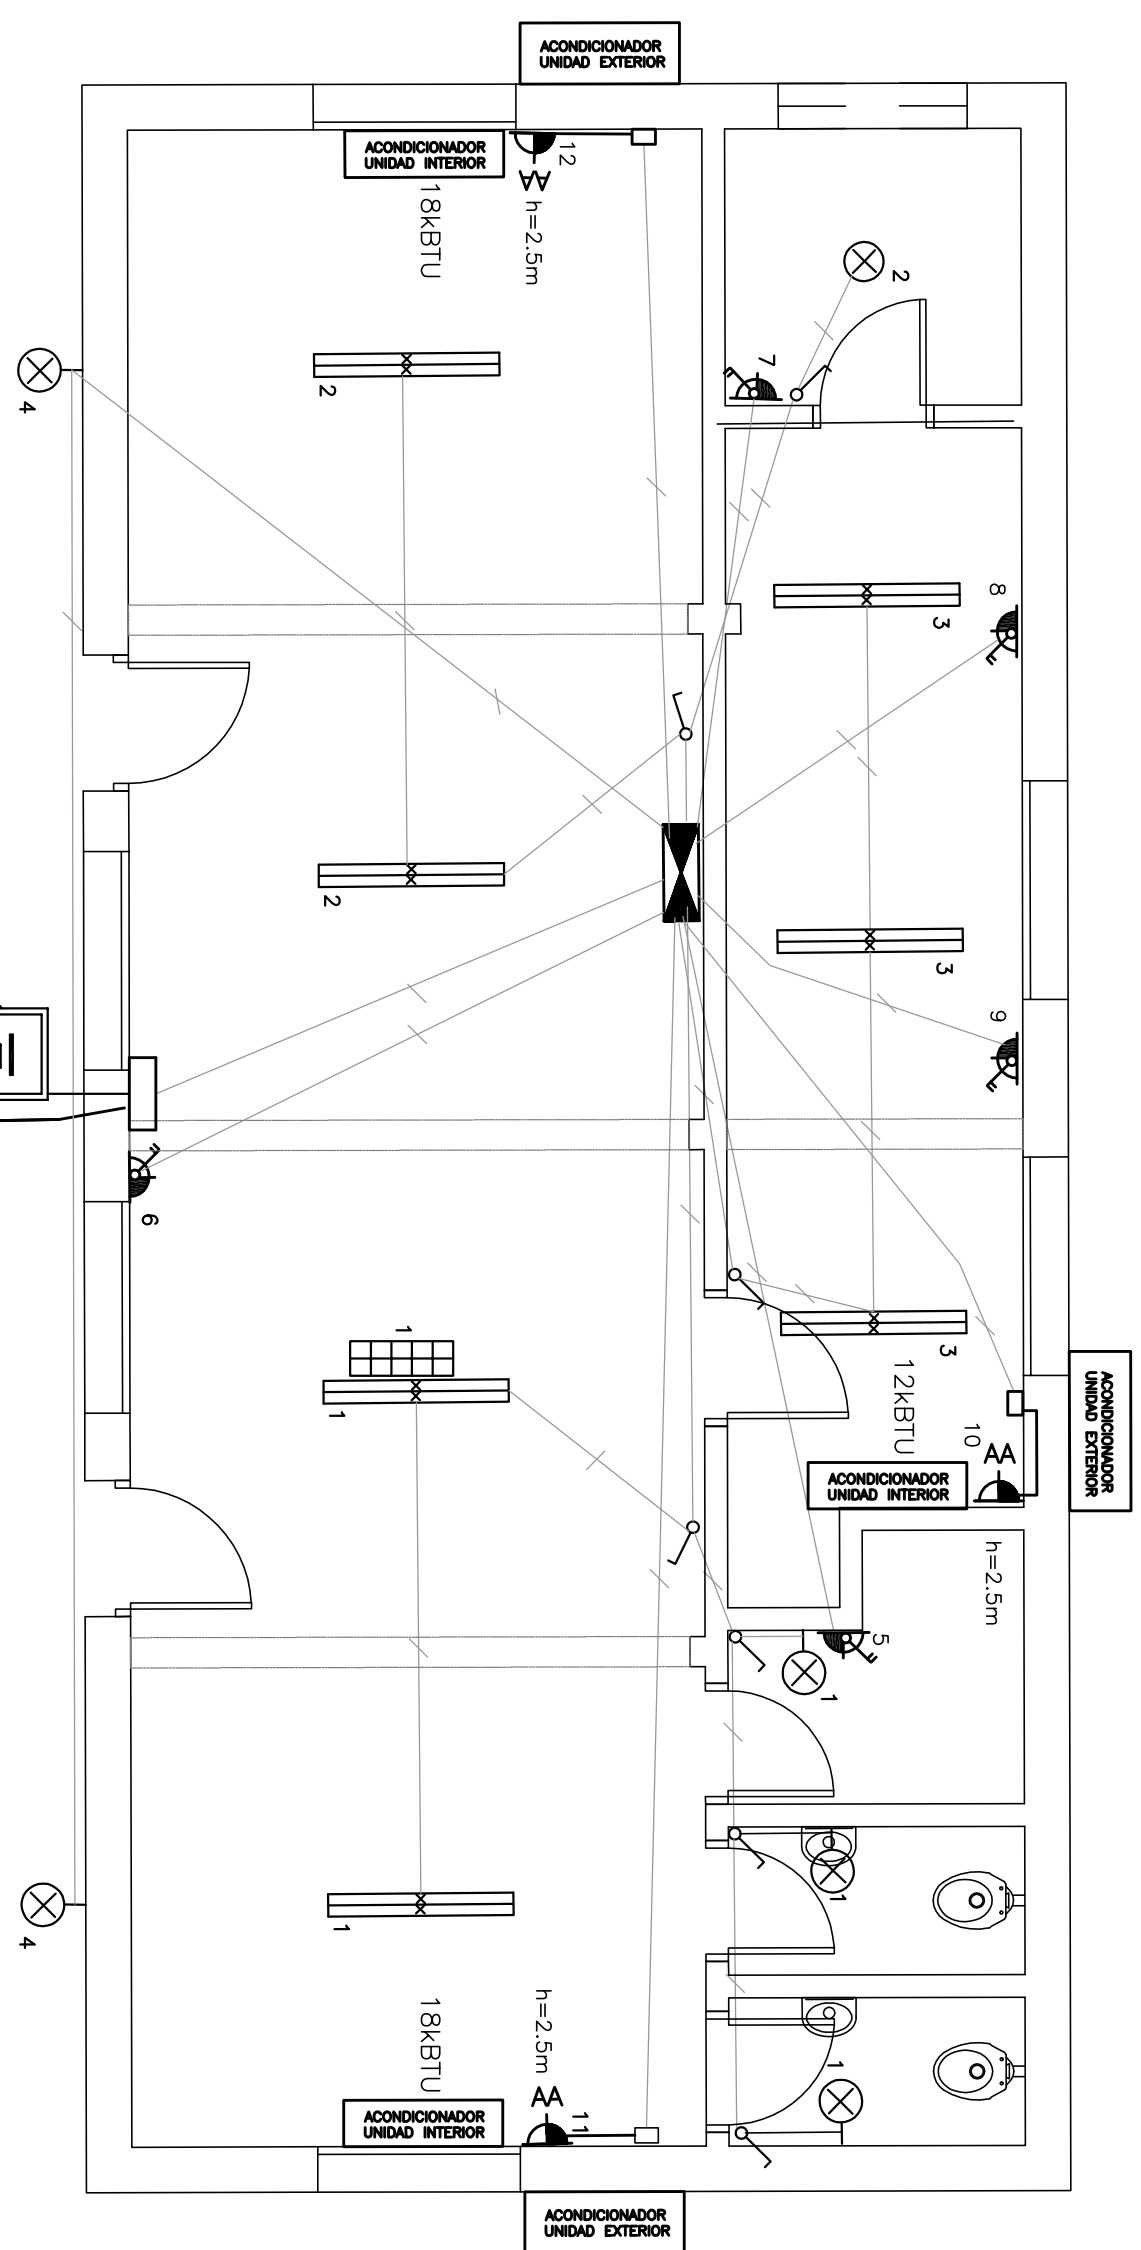

REFERENCIAS.—

- [illegible]

ALTURAS MINIMAS

	1.20m (NPT)
	0.40m (NPT)

TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU
CON EL DIRECTOR DE OBRA

CONDUCTORES

INDICACIONES

SE EMPLEARAN COMO MINIMO PARA:

- ILUMINACION: LINEA 1mm², PROTECCION 2mm²
- ILUMINACION EXTERIOR: LINEA 2mm², PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE SIMPLE: LINEA 1mm², PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE CONEXIONADO EN SALTO: LINEA 2.5mm², PROTECCION 2.5mm²

COMPLEMENTE PLANTA FISICA		LAMINA	
AREA DE OBRAS		EL 05	
OBRA	ESCUOLA 35 - BUCO	TIPOS	
TECNOLOGIA	MONTEVIDEO	TEMA	FECHA
LOCAL ANEXO Y UNIFILIAR		07/2018	1/NO
ARCHIVO	435 descriptores primarias		
CONSEJO PLANTA FISICA	CONSEJO OBRAS		
APC. M. VIZQUEZ	COORDINADOR		
TECNICO	DIBUJANTE		
TEC. JORGE SILVEIRA	DIBUJANTE		