


EXISTE SERVICIO FUNCIONANDO
400V C/NEUTRO
CARGA CONTRAIDA 40KW

KWh / KVAh

IOP UTE

SP o XLPE 3x16+N16+T16




TABLERO GENERAL (CORREDOR DIRECCION)

SP o XLPE 3x16+N16

REPARTIDOR GENERAL
TITANICA 100A


COILAS REMANENTES

TA




SP 3x6+N6+T6

TD (CIRCULACION PA)




SP 3x6+N6+T6

TC (DEPOSITO PB)





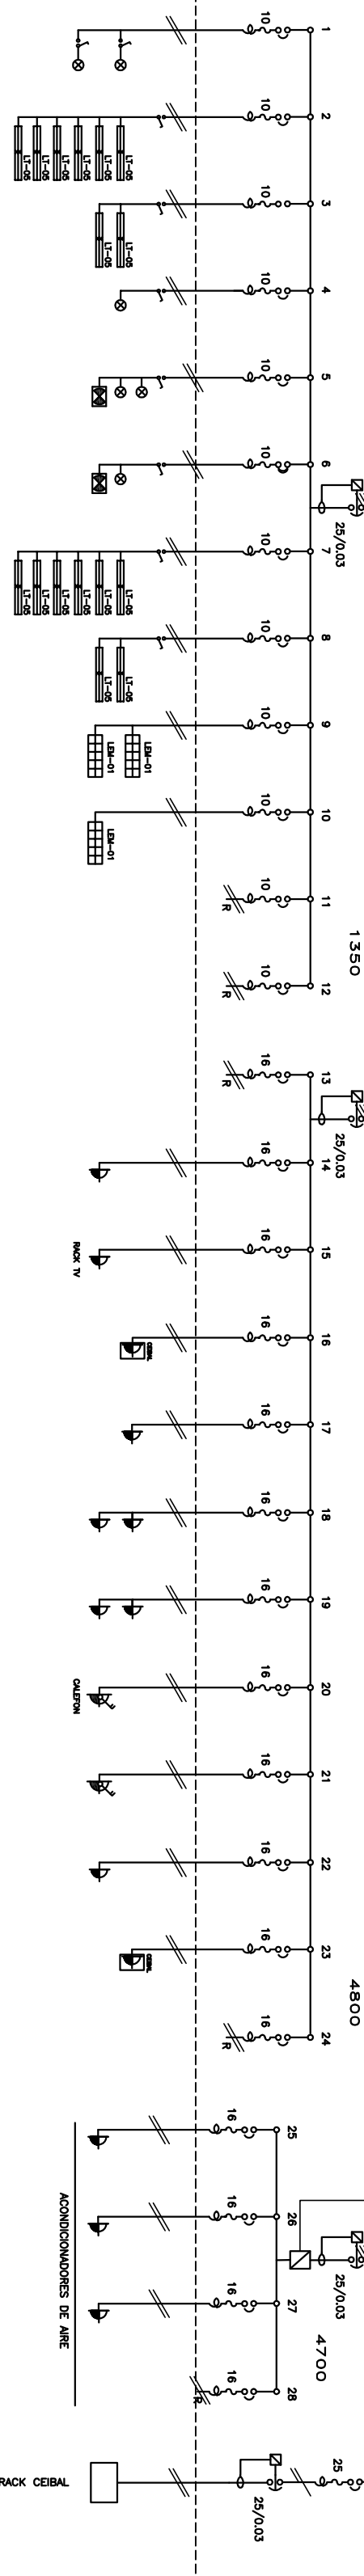


SP 3x6+N6+T6

TB (CIRCULACION PA)



REFERENCIAS.-



A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA			
AREA DE OBRAS		LAMINA	
OBRA		EL 03	
MONTEVIDEO		TIPOS	
ESQUEMA UNIFILAR		3 DE 5	
ARCHIVO		A.S. electricidad privada	
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS	
ANIL. M. VAZQUEZ		COORDINADOR	
TECNICO		DIBUJANTE	
TIC. JOSE SILVEIRA		DIBUJANTE	