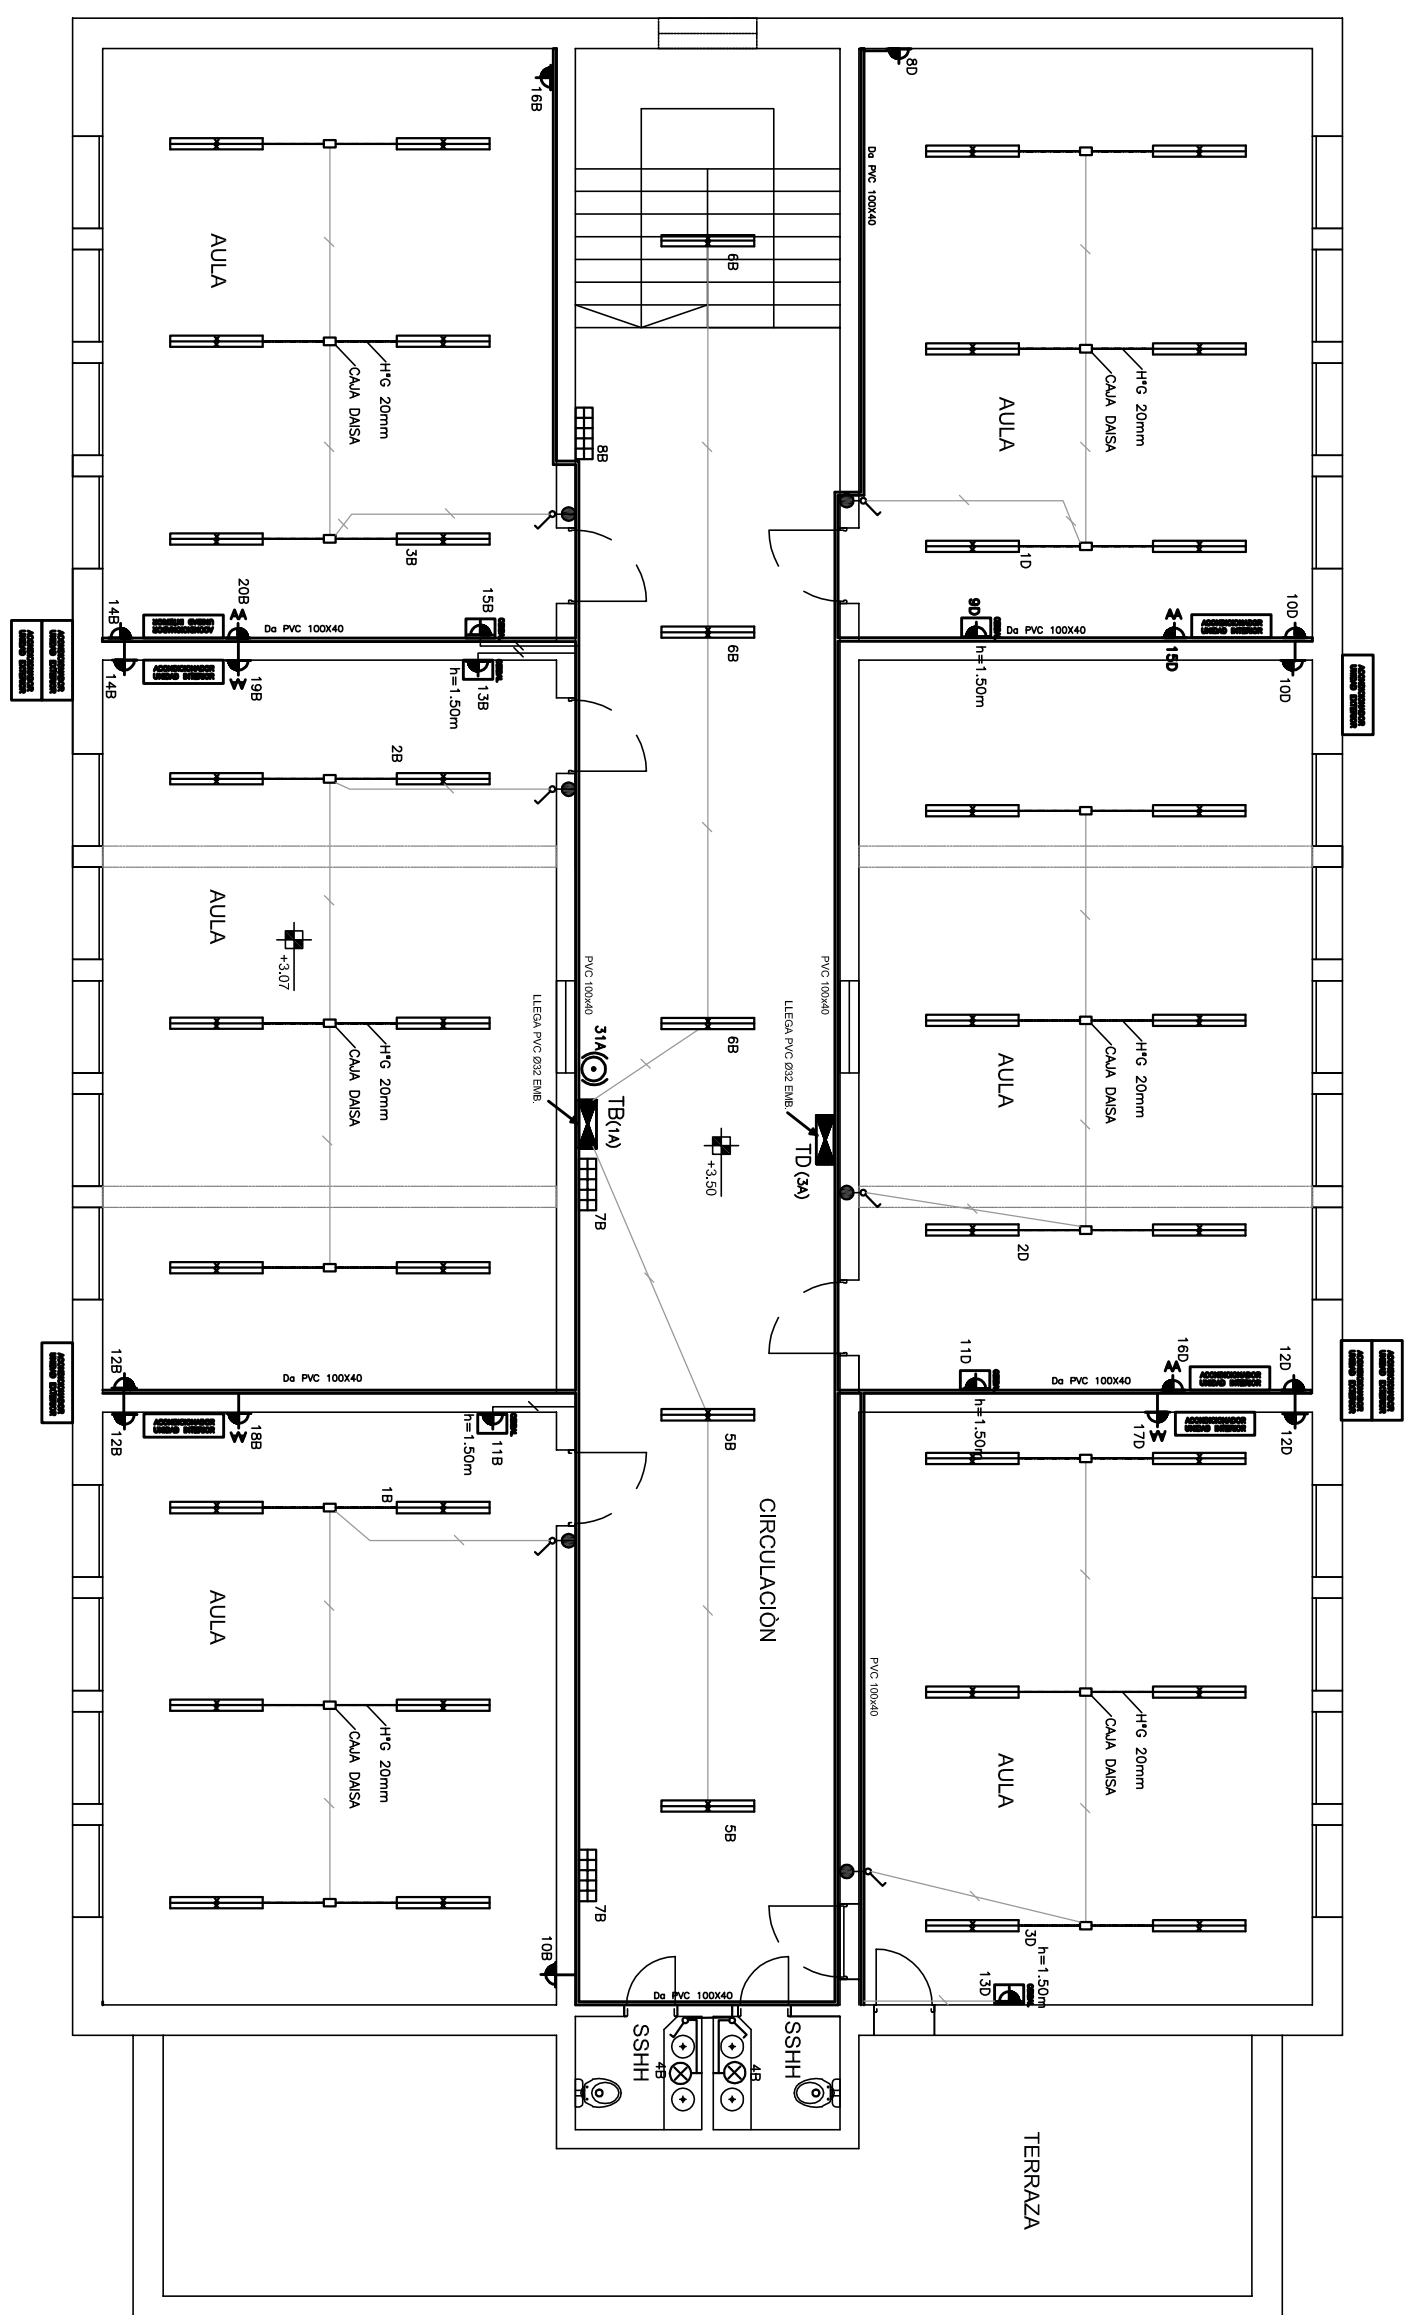




TELEFONÍA – ALARMAS – DATOS



DISTRIBUCIÓN – ILUMINACIÓN – POTENCIA

REFERENCIAS.—

[illegible]

ALTURAS MÍNIMAS	
	1,20m (NPT)
	0,40m (NPT)

TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU
CON EL DIRECTOR DE OBRA

CONDUCTORES

INDICACIONES

SE EMPLEARAN COMO MINIMO PARA:

- ILUMINACION: LINEA 1mm², PROTECCION 2mm²
- ILUMINACION EXTERIOR: LINEA 2mm², PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE SIMPLE: LINEA 1mm², PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE CONEXIONADO EN SALTO:
LINEA 2,5mm², PROTECCION 2,5mm²

COMPONENTE PLANTA FISICA						LAMINA
AREA DE OBRAS						EL 02
OBRERA	ESCUOLA 35- BUCEO					TIPOS
CONTRATACION	MONTADO	PA - POTENCIA Y DATOS	TEMP.	GRASA	7/25/8	1/100
ARCHIVO	a35 electrificado printing					2 DE 5
CORREO PLANTA FISICA			COORD. GENERAL			
AÑO: M. MONZIEZ			COORDINADOR			
TECNICO			DIBUJANTE			
TEC. JORGE SALAZAR			DIBUJANTE			