


DETALLE UBICACION ILUMINACION DE EMERGENCIA EN ESCALERA

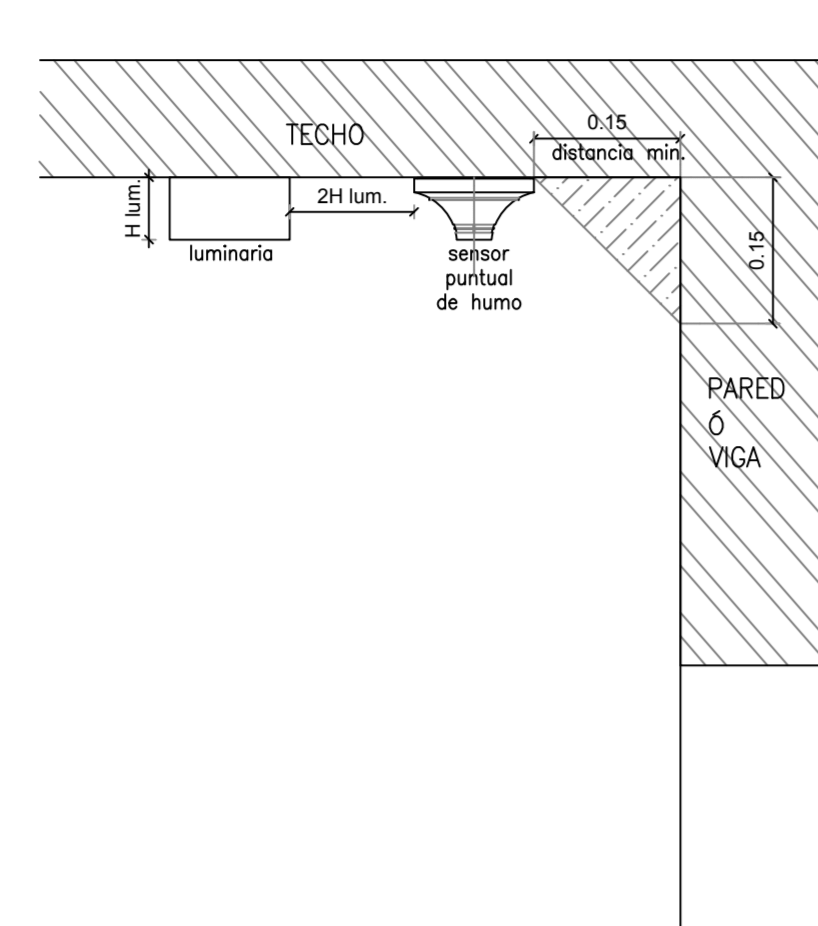

DETALLE UBICACION DETECTORES DE HUMO

SEGUN NORMA UNIT 962:94




NOTA DETECTORES (1):  
DEBERÁN ESTAR ALEJADOS DE LAS LUMINARIAS.  
EL BORDE DEL DETECTOR TIENE QUE DISTAR AL  
MENOS 2 VECES LA ALTURA DE LA LUMINARIA,  
PARA NO GENERAR FALSAS ALARMAS

NOTA DETECTORES (2):  
DEBERÁN ESTAR UBICADOS A NO MÁS DE 1m  
DE LA PUERTA DE LOS DORMITORIOS


NOTA DETECTORES (3):  
SEPARACIÓN MINIMA DEL BORDE DEL DETECTOR  
A LA PARED O VIGA SERÁ DE 15cm

NOTA DETECTORES (4):  
SON DETECTORES CONECTADOS A LA CENTRAL DE  
INCENDIOS


NOTA DETECTORES (5):  
CADA DETECTOR DEBE DISTAR UN RADIO MAX DE  
6 METROS

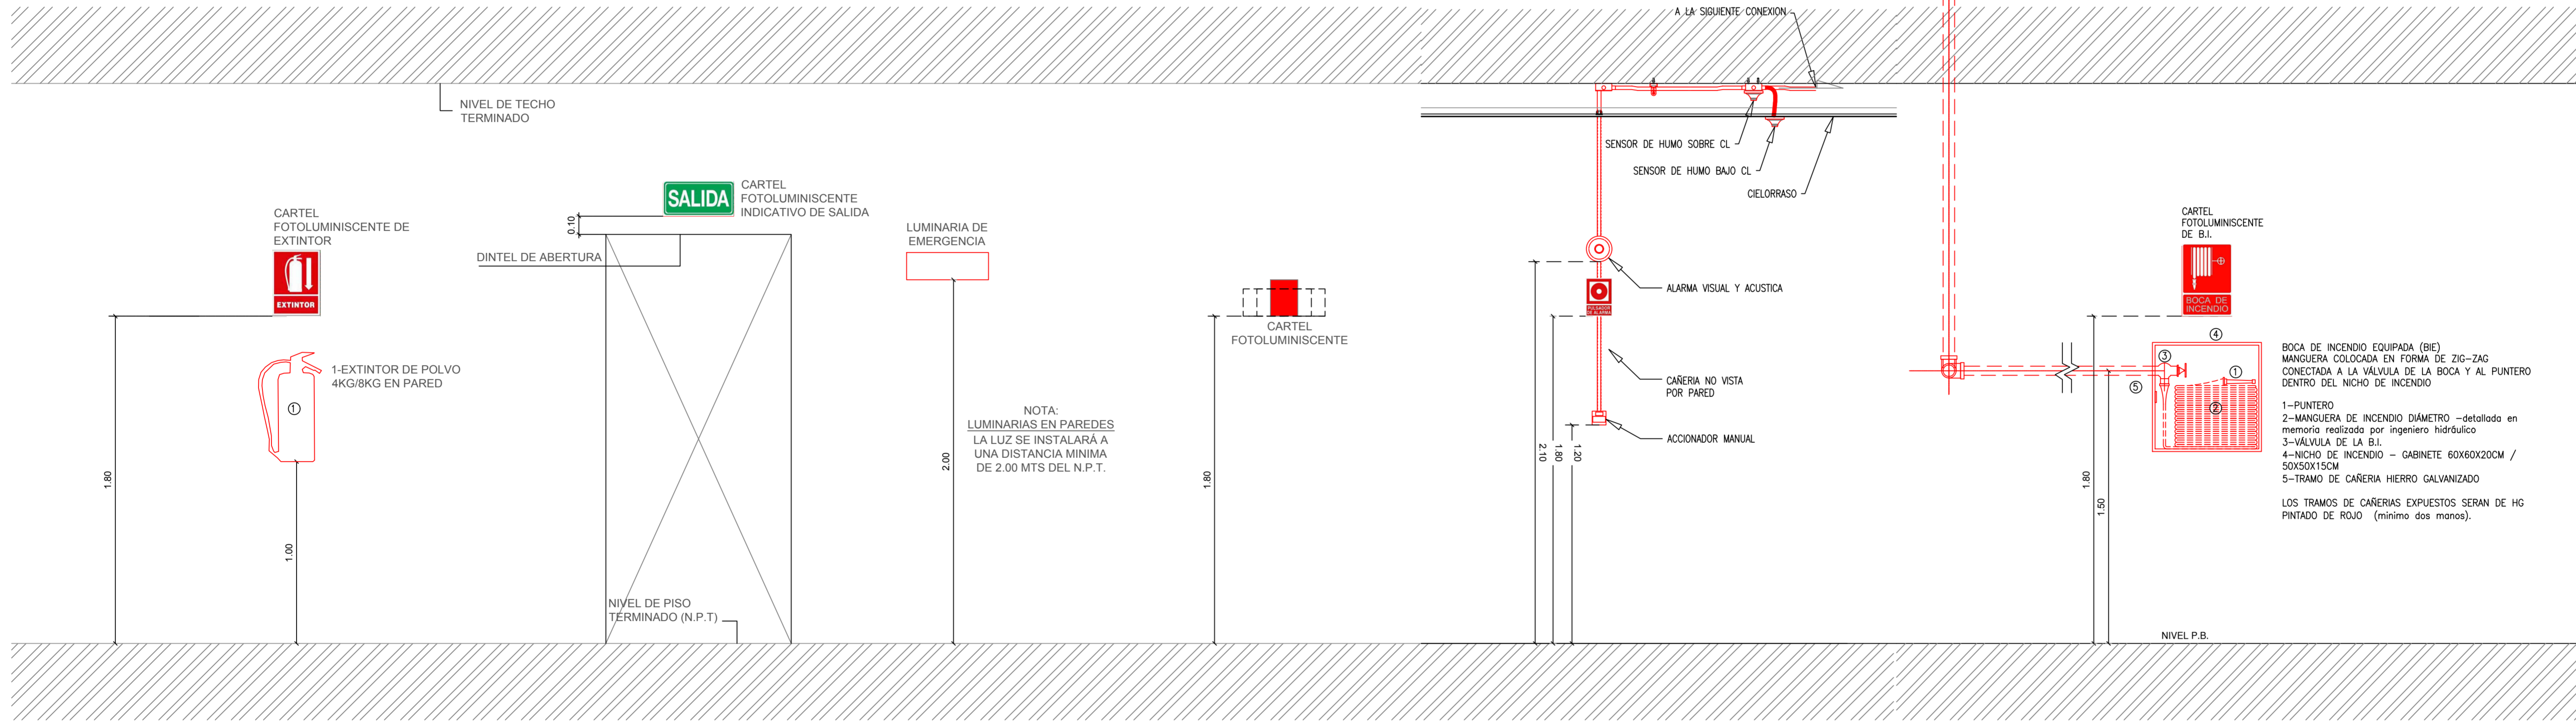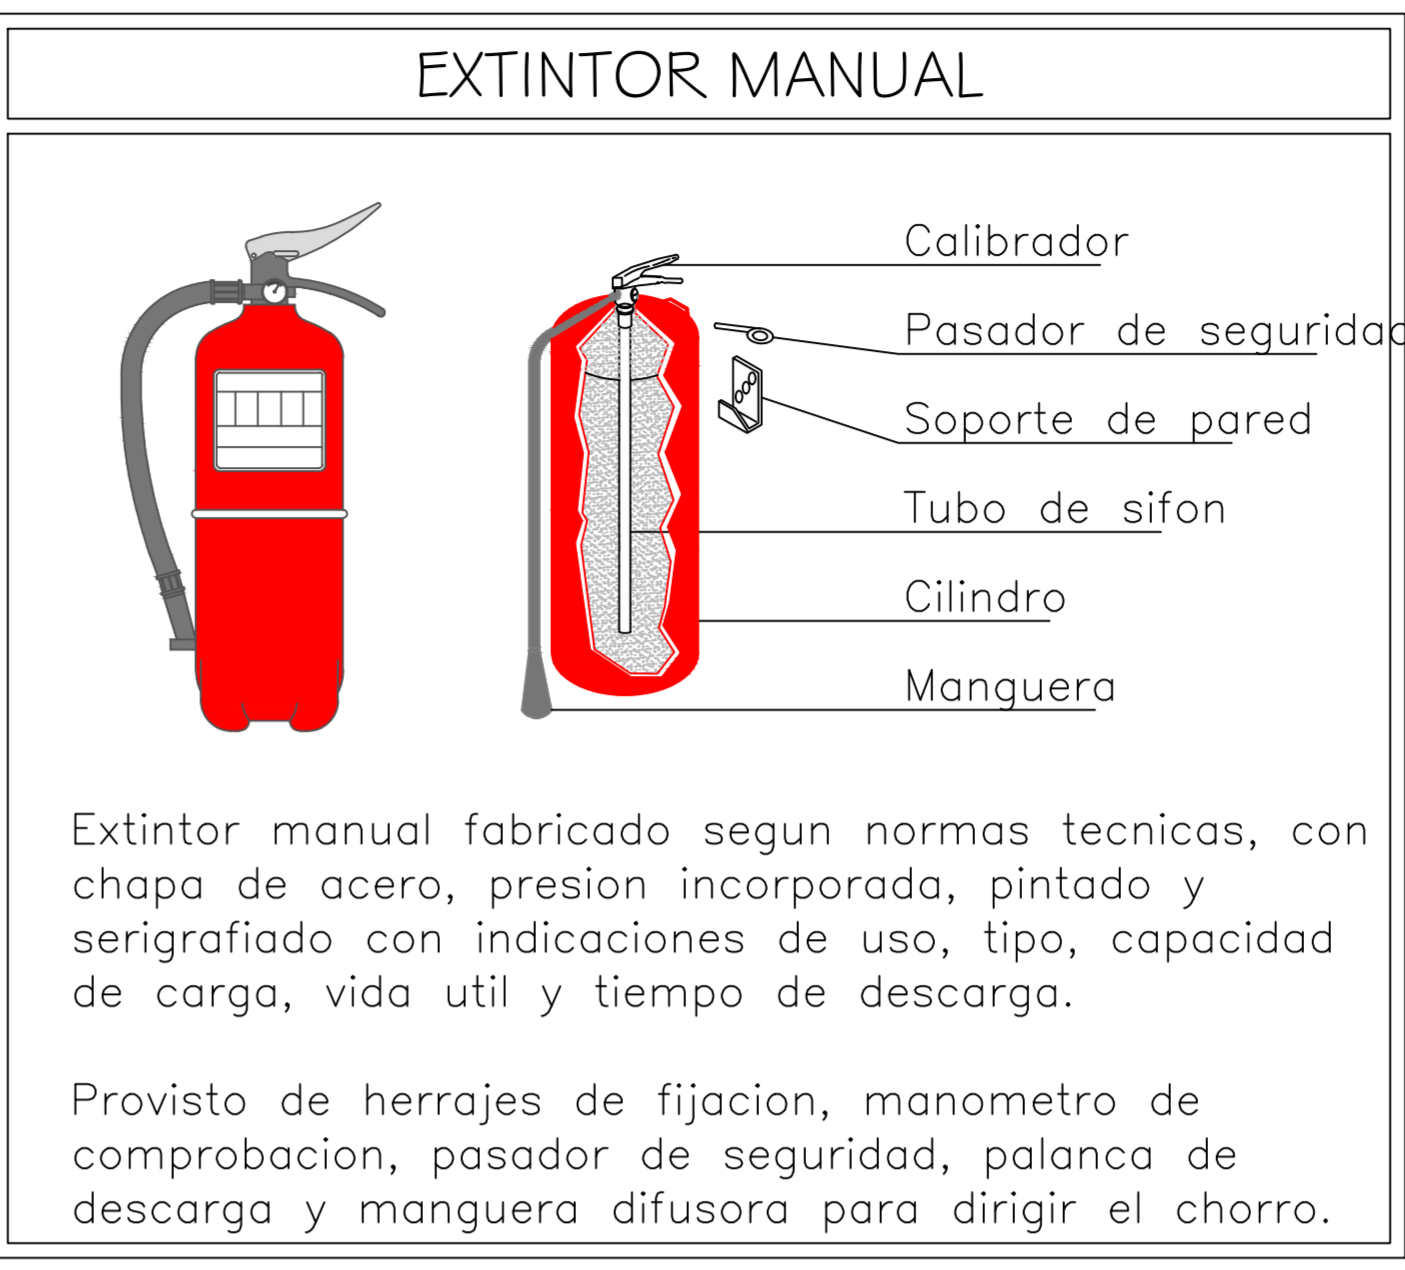

DETALLE UBICACION DE EXTINTORES Y SEÑALIZACION

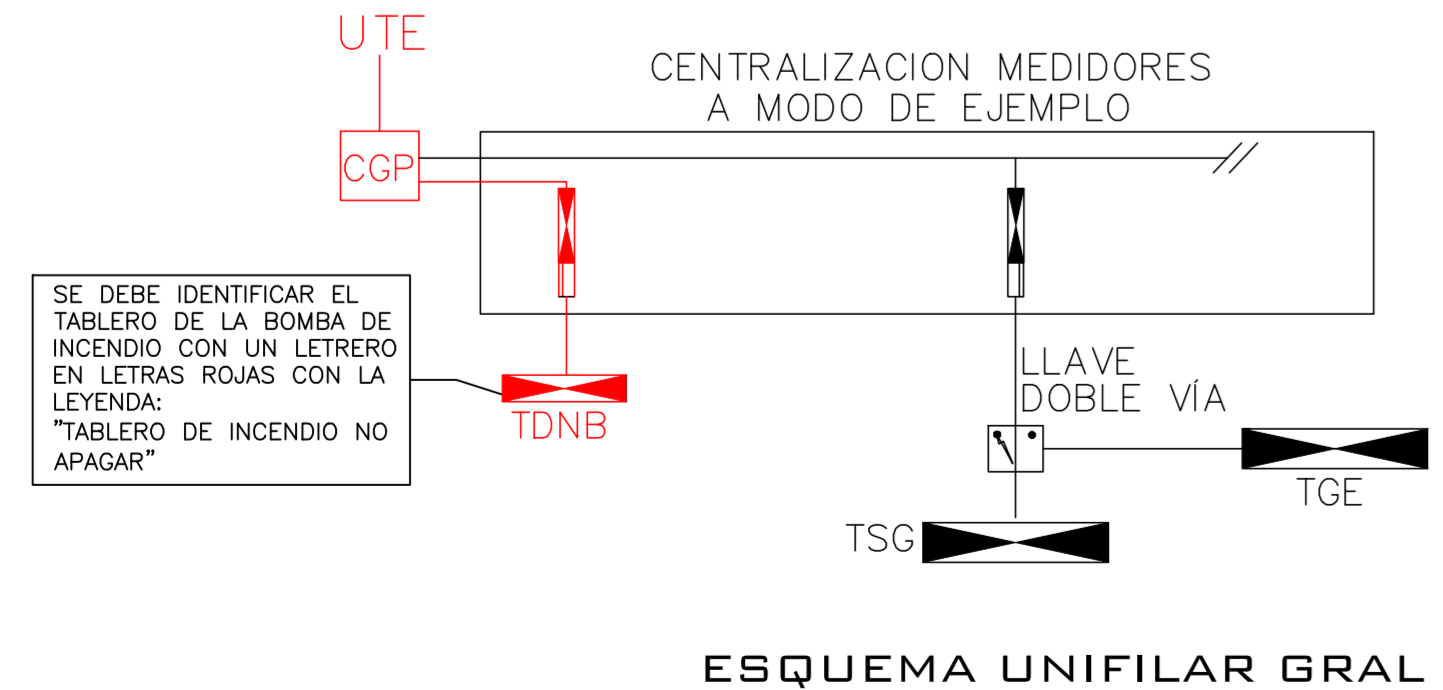

DETALLE UBICACIÓN DETECTORES DE HUMO, SIRENA Y JALADORA



DETALLE UBICACION DE B.I EN PLANTA

DETALLE UBICACION DE B.I. EN ALZADO

### REFERENCIAS

SÍMBOLO	DETALLE
	CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO CO2 3.5K
	CARGA DE POLVO ABC 4 KG
	CARGA DE POLVO ABC 8 KG
	CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO CO2 TIPO CARRITO
	CARGA DE POLVO ABC TIPO CARRITO
	CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE
	CARTEL PROHIBIDO FUMAR
	CARTEL PROHIBIDO USAR ASCENSOR
	CARTEL NICHU LLAVE DE ADTEA
	ILUMINACION DE EMERGENCIA
	BDI 45 mm CON 2 TRAMOS DE MANGUERA 25 mts.
	BDI 25 mm CON 1 TRAMO DE MANGUERA DE 25 mts.
	RESERVA DE INCENDIO
	BOMBA DE INCENDIO
	ACCIONADOR DE BOMBA DE INCENDIOS (BOTONERA TIPO ARRANQUE-PARE)
	CENTRAL DE INCENDIO
	BATERIA PARA CENTRAL DE INCENDIOS
	ALARMA ACUSTICA TIPO SIRENA
	SENSOR TERMICO DIRECCIONABLE
	ACCIONADOR MANUAL (PULSADOR JALADOR)
	SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE
	SENSOR DE HUMO AUTOMOMO
	SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE SOBRE CIELORRASO
	PUERTA CORTA FLUJO RF-90
	DETECTOR BARRERA DE HUMO REFLECTIVA
	DETECTOR DE HAZ PLACA REFLECTANTE
	DETECTOR DE HAZ MODULO RX-TX

gestión y proyectos de prevención contra incendios |

C. 094 264 061

arq.alinegonzalez@gmail.com

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
REV	REV	12/2017	

### COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

PROYECTO EJECUTIVO

UBICACIÓN.	Av. Garibaldi- M.H. Espinosa-Av. Frigerio	PADRÓN.	43172
COMITENTE.	Intendencia de Soriano	SUP.	3Hás 664m2 94dm2

PROYECTO.	Arq. Ana Fazakas Arq. Inés Rosales	
ESTRUCTURA.	Magnone Pollio Ingenieros	
ACOND. SANITARIO.	Ing. Martin Bertocchi	
ACOND. TÉRMICO Y VENTILACIÓN	LLiconsult Ing Lagomarsino	
ACOND. ELÉCTRICO Y LUMÍNICO	Ing. Ángel Maglione	
DETECCIÓN INCENDIO	Arq. Aline Gonzalez	

DETALLES

CDM-PE-A-01

FECHA: 12-2017

ESCALA/VARIOS

104

Nº LÁMINA