


PLANTA

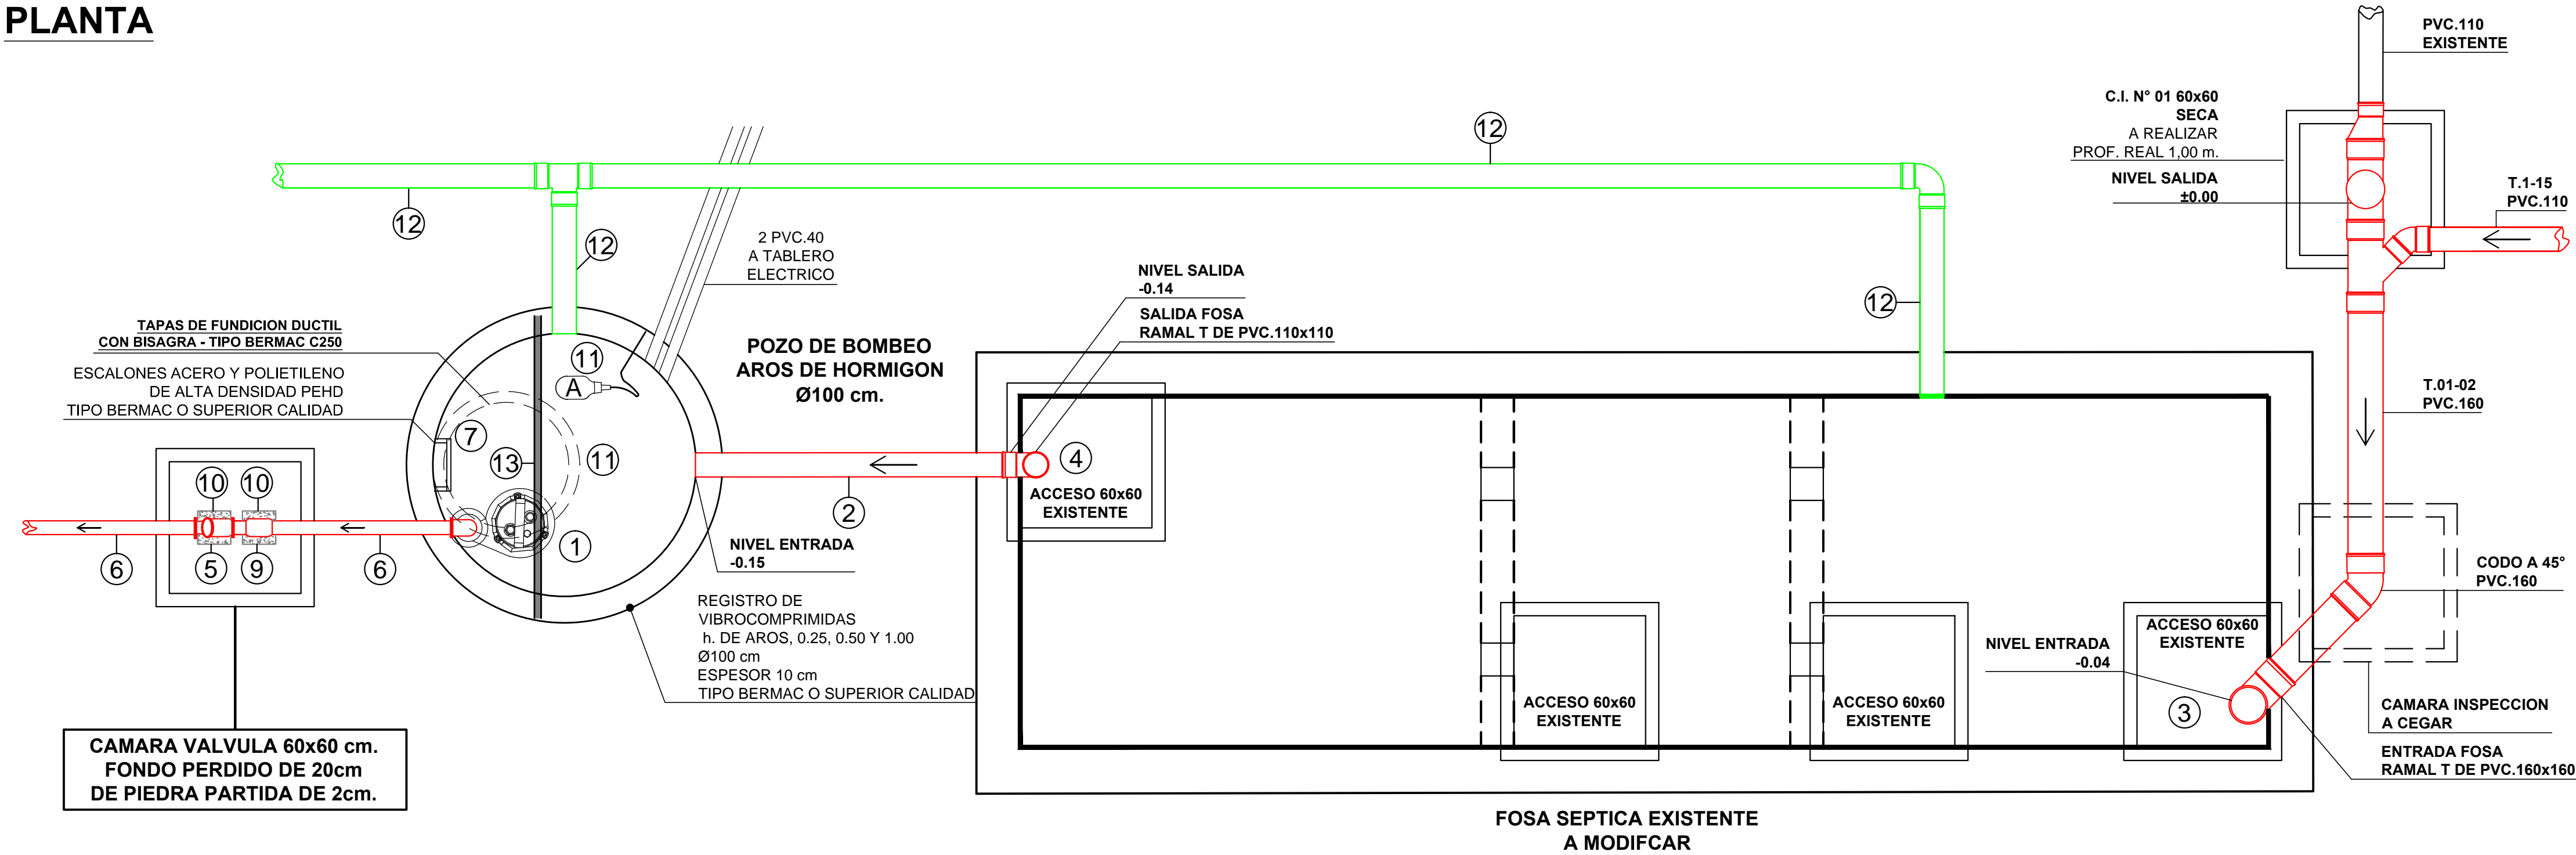

NOTAS:

- 1) **POZO DE BOMBEO:** SE CONSTRUIRA CON AROS PREFABRICADOS DE HORMIGON VIBRADO CALIDAD BERMAC O SUPERIOR, DE 1.00 M DE DIAMETRO ESPESOR DE PARED 100 mm..
- 2) LAS BOMBAS A INSTALAR. **VER REFERENCIA** NOTA APARTE, GARANTIA DOS AÑOS.
- 3) VOLUMEN ÚTIL 1.100 L.
- 4) LAS BOMBAS CONTARAN CON CUERDA DE NAUTICA DE 12 mm. PARA EL IZAJE. SUJETADA A CAÑO DE ACERO INOXIDABLE.
- 5) EL TABLERO DE LA BOMBAS SERÁ **VER REFERENCIA** INSTALACION EELCTRICA.
- 6) LA PUESTA EN MARCHA DE LAS BOMBAS SE DARA POR LA SUBCONTRATO ENCARGADO DE BOMBAS, JUNTO A LA DIRECCION DE OBRA..
- 7) CONTARA CON ALARMA CON LUZ Y SONIDO TIPO SIRENA.

PIEZAS	MATERIALES	PIEZAS	MATERIALES
1 BOMBA Q=1.66 L/seg H=8,5 m	Pot: 0.75 KW	11 TAPA TIPO BERMAC DN 570 C250	FUNDICION
2 TUBERIA	PVC 110 mm	12 VENTILACION	PVC 110 mm.
3 RAMAL T ENTRADA	PVC 160 mm	13 CAÑO ACERO INOXIDABLE Ø1"	ACERO INOX.
4 RAMAL T SALIDA	PVC 110 mm	14 MARCO Y TAPA 60x60 - POLIMERO DE CONCRETO	
5 VAL. RETENCION DE BOLA C/PLAT.	FUNDICION 2"		
6 TUBERIA IMPULSION PN16	PEAD 50 mm.		
7 ESCALONES PEAD CON HIERRO	PEAD CON HIERRO		
8 CONTROLES ELECTRICO SISTEMA ALARMA			
9 ACOUPLE RAPIDO COMPRESION	PEAD 50 mm.		
10 APOYO PIEZAS	Ho. Ao.		


CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS  
CANTIDAD: 1

FEKA BVP 750 M-A - 0,75 KW - MONOFÁSICA  
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CALIDAD TIPO  
MARCA DAB

DE **FABRICACIÓN EUROPEA** PARA ACHIQUE DE AGUAS TURBIAS CON SÓLIDOS. BOMBA SUMERGIBLE Y CONSTRUCCIÓN ROBUSTA. CUERPO DE BOMBA EN TECNOPOLIMERO, EJE CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO ANTIDESGASTE E IMPULSOR VÓRTEX REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. PASAJE LIBRE DE 38 MM. FABRICADA TOTALMENTE CON MATERIALES ANTI-OXIDACIÓN. REFRIGERACIÓN DEL MOTOR QUE PERMITE EL TRABAJO CON LA BOMBA PARCIALMENTE SUMERGIDA. PROTECCIÓN TÉRMICA CONTRA SOBRECALENTAMIENTO. ADECUADAS PARA FOSAS SEPTICAS DOMESTICAS, OBRAS CIVILES PEQUEÑAS, ETC. PESO: 8 KG. LONG. DE CABLE: 10 METROS CON FICHA SCHUKO. CAUDAL..... 0 3 6 12 18 20 24 M<sup>3</sup>/H ALTURA MANOMÉTRICA: 9.6 9.2 8.5 6.7 4.3 3.5 1.9 M.C.A. POTENCIA..... 0.75 kw, 230 V, 50 HZ. BOCA..... 1.1/2"



SE REALIZARA REPLANTEO DE NIVELES  
PREVIO A REALIZACION DE TRABAJOS

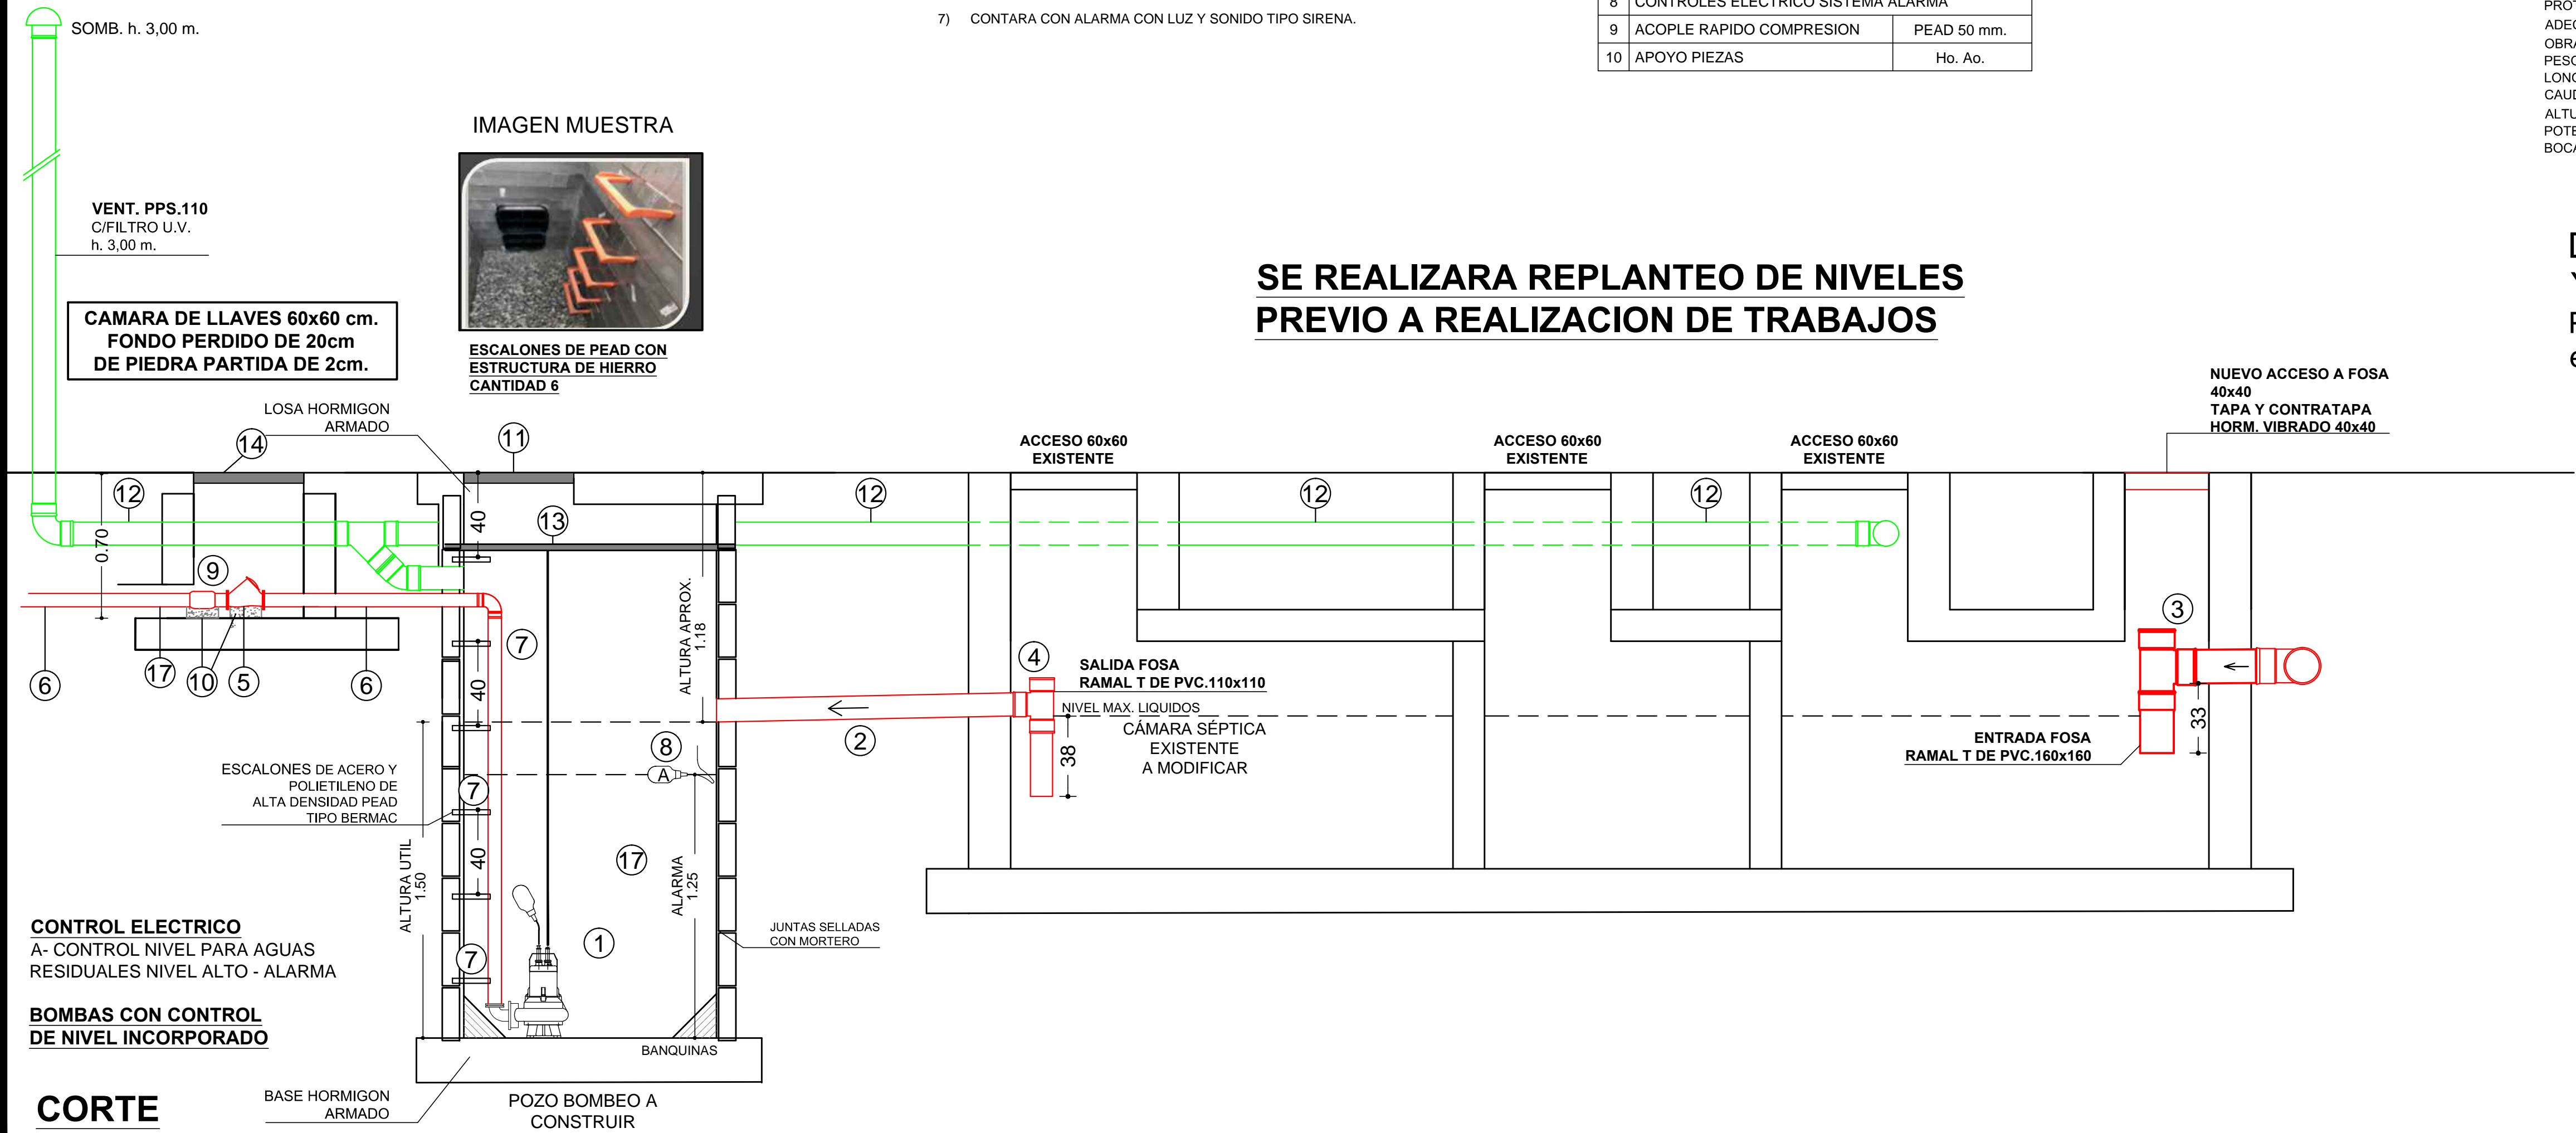

DETALLE POZO DE BOMBEO  
Y TRABAJOS FOSA SEPTICA EXISTENTE  
PROYECTO - SANITARIAS  
esc. 1:20

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
COMPONENTE PLANTA FISICA					
AREA DE OBRAS					
OBRA		ESCUELA N° 5			
LOC. 25 DE MAYO, DEPARTAMENTO DE FLORIDA					
DESCRIPCION		FECHA		ESCALA	
SANIT - POZO BOMBEO - F. SEPTICA		07/2021		1/20	
ARCHIVO		07E005 25 de Mayo RC-SANIT_2_2021.dwg			
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS			
ARQ. M. VAZQUEZ		-			
TECNICO		ASESOR INSTALACIONES SANITARIAS			
ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN		-			