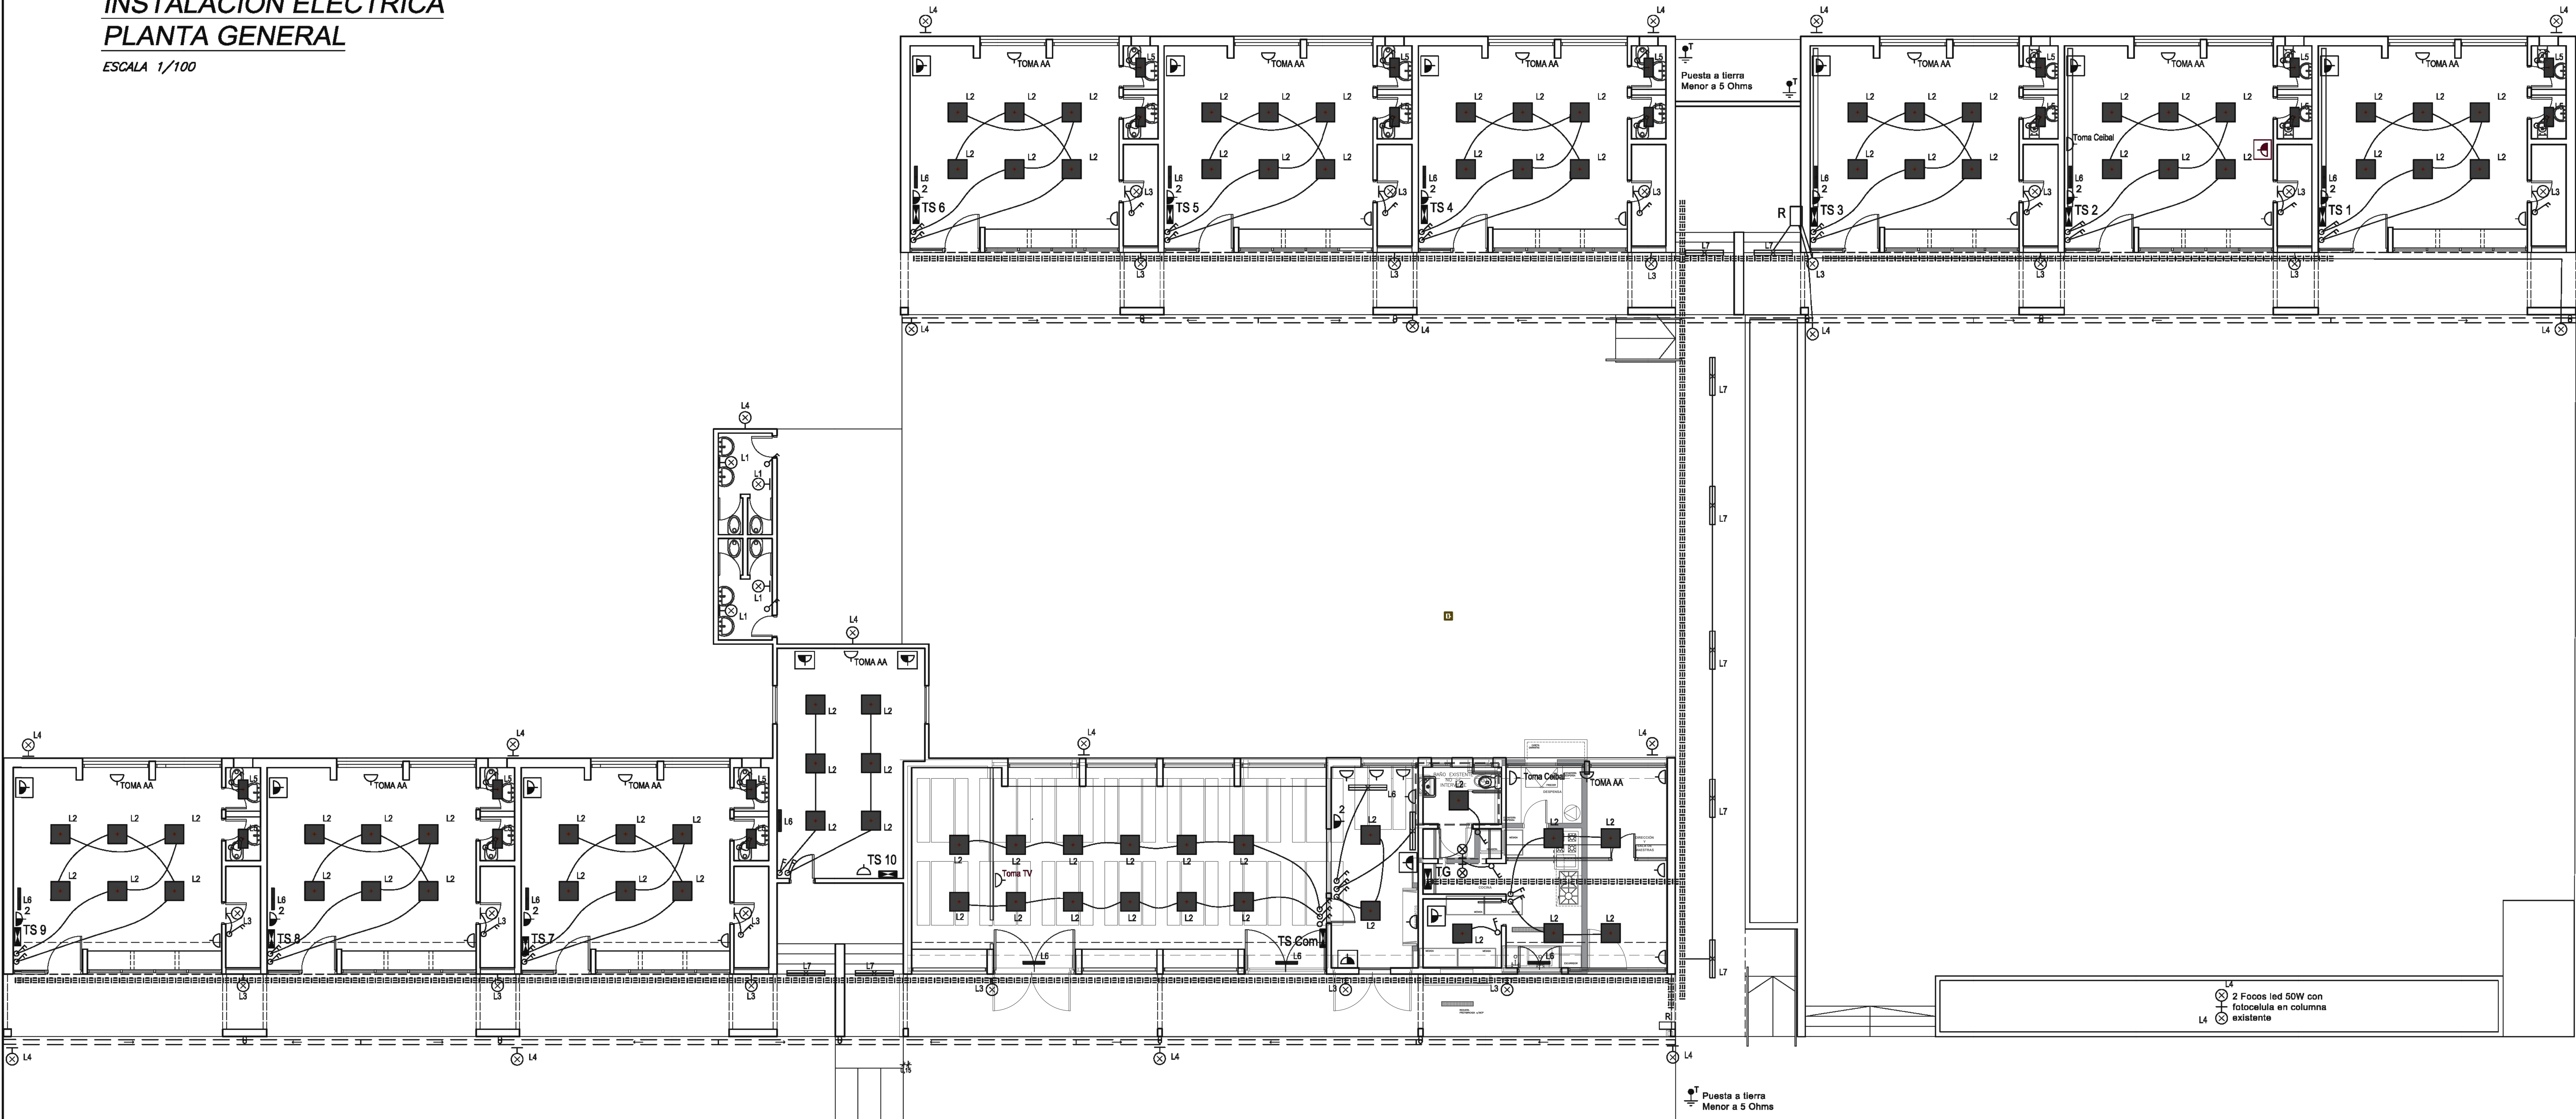















































































INSTALACION ELECTRICA
PLANTA GENERAL

ESCALA 1/100



REFERENCIAS	
INTERRUPTORES	LUMINARIAS Y SOPORTES SEGUN PLANILLA
 TERMINOMAGNETICO DE N AMPER (MAG) Y N POLOS	 CENTRO CON TAPA CIEGA (CPT)
 DIFERENCIAL (DI)	 EN CAJA DE CENTRO EMPOTRADA (CC)
 FUSIBLE CLASE AC	 EQUIPO DE BRAZO EMPOTRADA (CB)
 PROTECCION INTERTEMPORAL	 EQUIPO DE BRAZO (EB) EN COLUMNA O MUROS
 UNIPOLAR (UU)	 COLUMNA DE HORMIGON (CH)
 BIPOLAR (UB)	 COLUMNA DE MADERA (CMA)
 COMBINACION (UV)	 COLUMNA DE HIERRO (CFE)
 TRIPOLAR (UT)	 EQUIPO 1X18 (1X18)
 DIMER (DMA)	 EQUIPO 2X18 (2X18)
	 EQUIPO 1X36 (1X36)
	 EQUIPO 2X18 STAND(TUBOS LED)
	 EQUIPO COMBINADO (CMC)
	 1X36 EMERGENCIA +1X36 COMUN
	 EQUIPO 1X18 EMERGENCIA (EM)

TOMAS DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR		LINEAS - CAÑERÍAS Y ACCESORIOS	
	ESTÁNDAR (UE)		3FASES (UF)
	3 EN LINEA (UL)		3FASES+NEUTRO (UFN)
	SCHUKO (US)		1FASE+NEUTRO (UN)
	FÍSICO (TR)		CAÑERÍA RESERVA (R) CON ALAMBRE HO DE GUÍA
			
CUADRO DE CONTROLES Y COMANDOS		CAÑERÍA SUBTERRANEA (CS)	
	CAJA GRAL. DE PROTECCION (COP)		LINEA DE TIERRA (LT)
	TRANSFORMADOR (TF)		TELEFONIA (TL)
	MEDIDOR REACTIVA (MR)		CONEXION DE TIERRA (T)
	MEDIDOR ACTIVA (MA)		CAPTOR DE PARARRAYOS (CP)
	TABLERO (TAB)	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	
	CENTRALIZACION (CE)		CALEFACTOR (CAL)
	PULSADOR (P)		COCINA ELECTRICA (COC)
	MANDO VENTILADOR (MV)		VENTILADOR DE TECHO (VT)
	GUARDA MOTOR (GM)		EXTRACTOR (EE)
	PROTECCION SOBRETENSION (PS)		TERMOTANQUE (CCC)
	PULSADOR GOLPE DE PUÑO (POP)		MOTORES EN GENERAL (MG)
	RELOJ INTERRUPTOR (RE)		CAMPANA 230V (230)
	INTERRUPTOR RELOJ (RR)		TIMBRE DE CALLE (BV)
	CONTROL C/FLOTADOR (FL)		TOMA TELEFONICO (TEL)
	FOTOCELULA (FO)		
	CONTACTOR (CBO)		
REGISTROS Y CÁMARAS		AVISO AL INSTALADOR	
	CAJA BRAZO EMPOTRADA (CB)		
	CAJA CONEXION EMPOTRADA (CT)	IMPRESIONABLE TENER PRESENTE	
	CAJA CONEXION APARENTE (CCA)	-PRESUNTA NO AGUAS ARRIBA	
		-SELECTIVIDAD AGUAS ABAJO	
		-PLANO DE PLANTA	
		-MEMORIA GENERAL Y PLEGUE	
		-MEMORIA PARTICULAR	
		-PLANILLAS	

-  -CONJUNTO DE 4 MODULOS 4 EN LINEA TIPO AVE DE VIVION 
-  -CONJUNTO DE 4 MODULOS 1 SCHUKO + 2 EN LINEA TIPO AVE DE VIVION 
-  -1 TOMA SCHUKO + 1 TOMA 3 EN LINEA TIPO AVE DE VIVION EN CAJA EMBUTIDA EXISTENTE 
-  -TORTUGA ESTANCA 14W LED
-  -LUMINARIA DE EMBUTIR (60X60) CON LOUVER 4X18W LED
-  -TORTUGA ESTANCA CUERPO METALICO 15W LED
-  -FOCO 50W LED CON FOTOCÉLULA
-  -LUMINARIA DE EMBUTIR (30X60) CON LOUVER 2X18W LED

CONSTRUCTOR:	
PROPIETARIO:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LLAMADO PÚBLICO:	05/2019 DEL FIDEICOMISO ANEP - CND
OBRA:	ESQUELA Nº5 VILLA 25 DE MAYO - FLORIDA
LOCAL:	ESQUELA Nº5
DIRECCION:	GRAL. ARTIGAS 2021
PLANO DE:	PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA
DIRECCION DE OBRA:	ARQ. EMILIANO CURUCHET
REP. TÉCNICO:	ING. ANDRÉS COBAS
ING. CALCULISTA:	ING. TOMÁS TRUJILLO

A.N.E.P.	P.A.E.P.U.
COMPONENTE: PLANTA FISICA	
AREA DE PROYECTOS	
OBRA:	ESQUELA Nº5
COORDINADOR:	ARQ. M. VAZQUEZ
PROYECTISTA:	ARQ. ANDRÉS ZORRILLA DE SAN MARTÍN
COORDINADOR:	ARQ. M. VAZQUEZ
PROYECTISTA:	ING. R. MOREIRA - B. TAC. E. HIDALGO