


4279

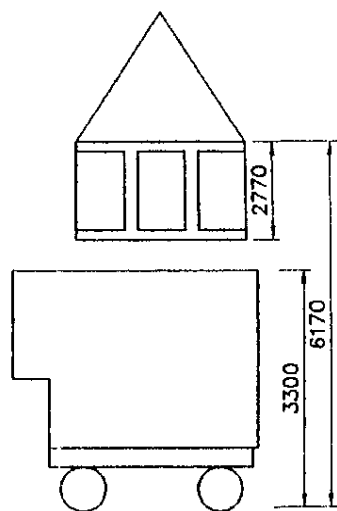

DETALLE DE LAS RUEDAS

PESOS EN kg:
PARTE ACTIVA
TANQUE
ACEITE
TOTAL

31200
10520
13000
54720

MAYOR PIEZA PARA
TRANSPORTE
CON ACEITE
DIMENSIONES PARA
TRANSPORTE
ALTO:
ANCHO :
LARGO:

47500
3500
2200
5500

TOLERANCIAS
ATÉ 1000 ±15
1001 a 2000 ±25
2001 a 3000 ±40
3001 a 4000 ±60
ACIMA DE 4000 ±80
DIMENSIONES EN mm

*: DESMONTABLE PARA
TRANSPORTE

- 66 VALVULA SUPERIOR PARA RADIADOR TIPO MARIPOSA Ø 3"
- 65 CAJA DE TERMINALES DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE X0 X1 X2
- 64 CAJA DE TERMINALES DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y1
- 63 MOTO-VENTILADOR (4NG4-0671E.PCS.1)
- 62 VALVULA PARA MUESTRA DEL ACEITE SUPERIOR TIPO COMPUERTA 1/2" RWG
- 61 TAPA PARA INSPECCION DEL TRANSFORMADOR Ø 350
- 60 VALVULA DE SOBREPRESION PARA EL C.B.C. (4NG4-6077E POS.2)
- * 59 RELE DE PROTECCION DEL C.B.C. FAB. MR (4NG4-0668E)
- * 58 SOPORTE PARA LOS DESCARGADORES BT
- * 57 SOPORTE PARA LOS DESCARGADORES AT
- 56 VALVULA PARA MUESTRA DEL ACEITE INTERIOR TIPO COMPUERTA 1/2" RWG
- 55 TAPA PARA INSPECCION DEL CONMUTADOR 375x460
- 54 VALVULA DE RELLENO DEL CONSERVADOR TIPO COMPUERTA Ø 1/2" RWG
- 53 VALVULA EQUALIZADORA TIPO COMPUERTA Ø 1/2" RWG
- 52 PLACA CON LOGOTIPO
- 51 PLACA DE CARACTERISTICAS (2GV5-1219)
- 50 VALVULA DE RELLENO DEL CONSERVADOR DEL C.B.C. TIPO COMPUERTA Ø 1" RWG
- 49 VALVULA DE DRENAJE DEL C.B.C. TIPO COMPUERTA Ø 1" RWG
- 48 CAJA DE ATERRAMIENTO DEL NUCLEO
- 47 VALVULA DEL CONSERVADOR AL CONMUTADOR TIPO COMPUERTA Ø 1" RWG
- 46 VALVULA PARA DRENAJE DEL ACEITE DEL CONS. DEL C.B.C. TIPO COMPUERTA Ø 1" RWG
- 45 CAJA DE COMANDO Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR
- 44 POZO DE RESERVA
- 43 TAPA PARA RELLENO DEL RADIADOR TIPO COMPUERTA
- 42 TAPA DE DRENAJE DEL RADIADOR TIPO COMPUERTA
- * 41 RUEDAS BIDIRECCIONALES
- * 40 RELE DETECTOR DE GAS (4NG4-0576 E)
- * 39 SECADOR DEL AIRE DEL CONSERVADOR DEL C.B.C. (4NG4-0604 E ITEM.2)
- * 38 SECADOR DEL AIRE DEL CONSERVADOR (4NG4-0604 E ITEM.6)
- 37 ACCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR TIPO MA7 MR
- 36 INDICADOR DE NIVEL PARA LLENADO DE LA CUBA
- 35 VALV. DE DREN. Y MUESTRA DEL CONS. DEL ACEITE T. COMPUERTA Ø 1 1/2" RWG
- 34 VALVULA PARA RELE DE GAS TIPO MARIPOSA Ø 3"
- 33 VALVULA EQUALIZADORA TIPO COMPUERTA Ø 1" RWG
- 32 CONMUTADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA VIII200Y-76KV-12233W FAB. MR
- 31 MEDIO PARA IZAMIENTO DEL CONSERVADOR
- * 30 CONSERVADOR DEL ACEITE CON BOLSA DE GOMA
- 29 VALVULA PARA VACIO TIPO COMPUERTA Ø 2" RWG
- 28 REGISTRADOR DE IMPACTOS PARA TRANSPORTE
- 27 VALVULA INFERIOR PARA RADIADOR TIPO MARIPOSA Ø 3"
- 26 VALVULA INF. DE DRENAJE Y FILTRO DEL TRANSF. TIPO COMPUERTA Ø 2" RWG
- 25 VALVULA SUP. DE FILTRO DEL ACEITE TIPO COMPUERTA Ø 1 1/2" RWG
- 24 IND. MAGNETICO DEL NIVEL DE ACEITE DEL CONS. DEL TRANSFORMADOR (4NG3-5931 E POS.1)
- 23 VALVULA DE ALIVIO DE PRESION (4NG4-6077E POS. 2)
- 22 TAPA PARA INSPECCION DEL TRANSFORMADOR Ø 450
- 21 INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE (4NG4-6046 E POS.3)
- 20 INDICADOR DE TEMPERATURA DE LOS DEVANADOS (4NG4-6047 E POS.3)
- * 19 RADIADOR DESTACABLE
- 18 PROTECCION PARA VALVULA DE DRENAJE
- 17 MEDIO PARA TRACCION
- 16 MEDIO PARA IZAMIENTO DE RADIADORES
- 15 MEDIO PARA IZAMIENTO DEL TRANSFORMADOR COMPLETO
- 14 MEDIO PARA IZAMIENTO DE LA TAPA
- 13 INDICADOR MAGNETICO DEL NIVEL DE ACEITE DEL CONS. DEL C.B.C. (4NG4-5930E POS.1)
- * 12 FIJACION DE LOS RADIADORES
- 11 POZO PARA TERMOMETRO
- 10 MEDIO PARA IZAMIENTO DEL NUCLEO Y ARROLAMIENTO
- 9 CAJA DE TERMINALES DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
- 8 APOYO PARA LOS GATOS
- 7 CONECTOR PARA PUESTA A TIERRA DE LA CUBA PARA 2 x 100mm² TIPO FUD-120A DELTA STAR
- 6 AISLADOR DEL TERCIARIO (4NG7-0157/05 E)
- 5 AISLADOR DEL NEUTRO BT (4GV7-0630/02)
- 4 AISLADOR DE BT (4GV7-0630/02)
- * 3 AISLADOR DEL NEUTRO AT (4GV7-0630/01)
- * 2 AISLADOR AT (4GV7-0630/00)
- 1 CUBA

ALLE P/ SACAR LA PARTE ACTIVA

	ELABORADO	CONTROLADO	VISTO	TRAFO	
DATA	13/11/98	04/12/98	04/12/98	DESCRIPÇÃO DA REVISÃO	
NOME	EDI	GUSTAVO	JORGE	REV. CONF. FABRICADO	
REV. 01			DATA 09/06/99		
ESCALA	DIMENSIONES EXTERNAS			SUBSTITUI	
1:30	TRANSFORMADOR TRIFASICO			SUBSTITUÍDO POR	
	TUC 20-25M/145/36.2			2GV1-0973/00	