



PLANTA ALTA



PLANTA BAJA

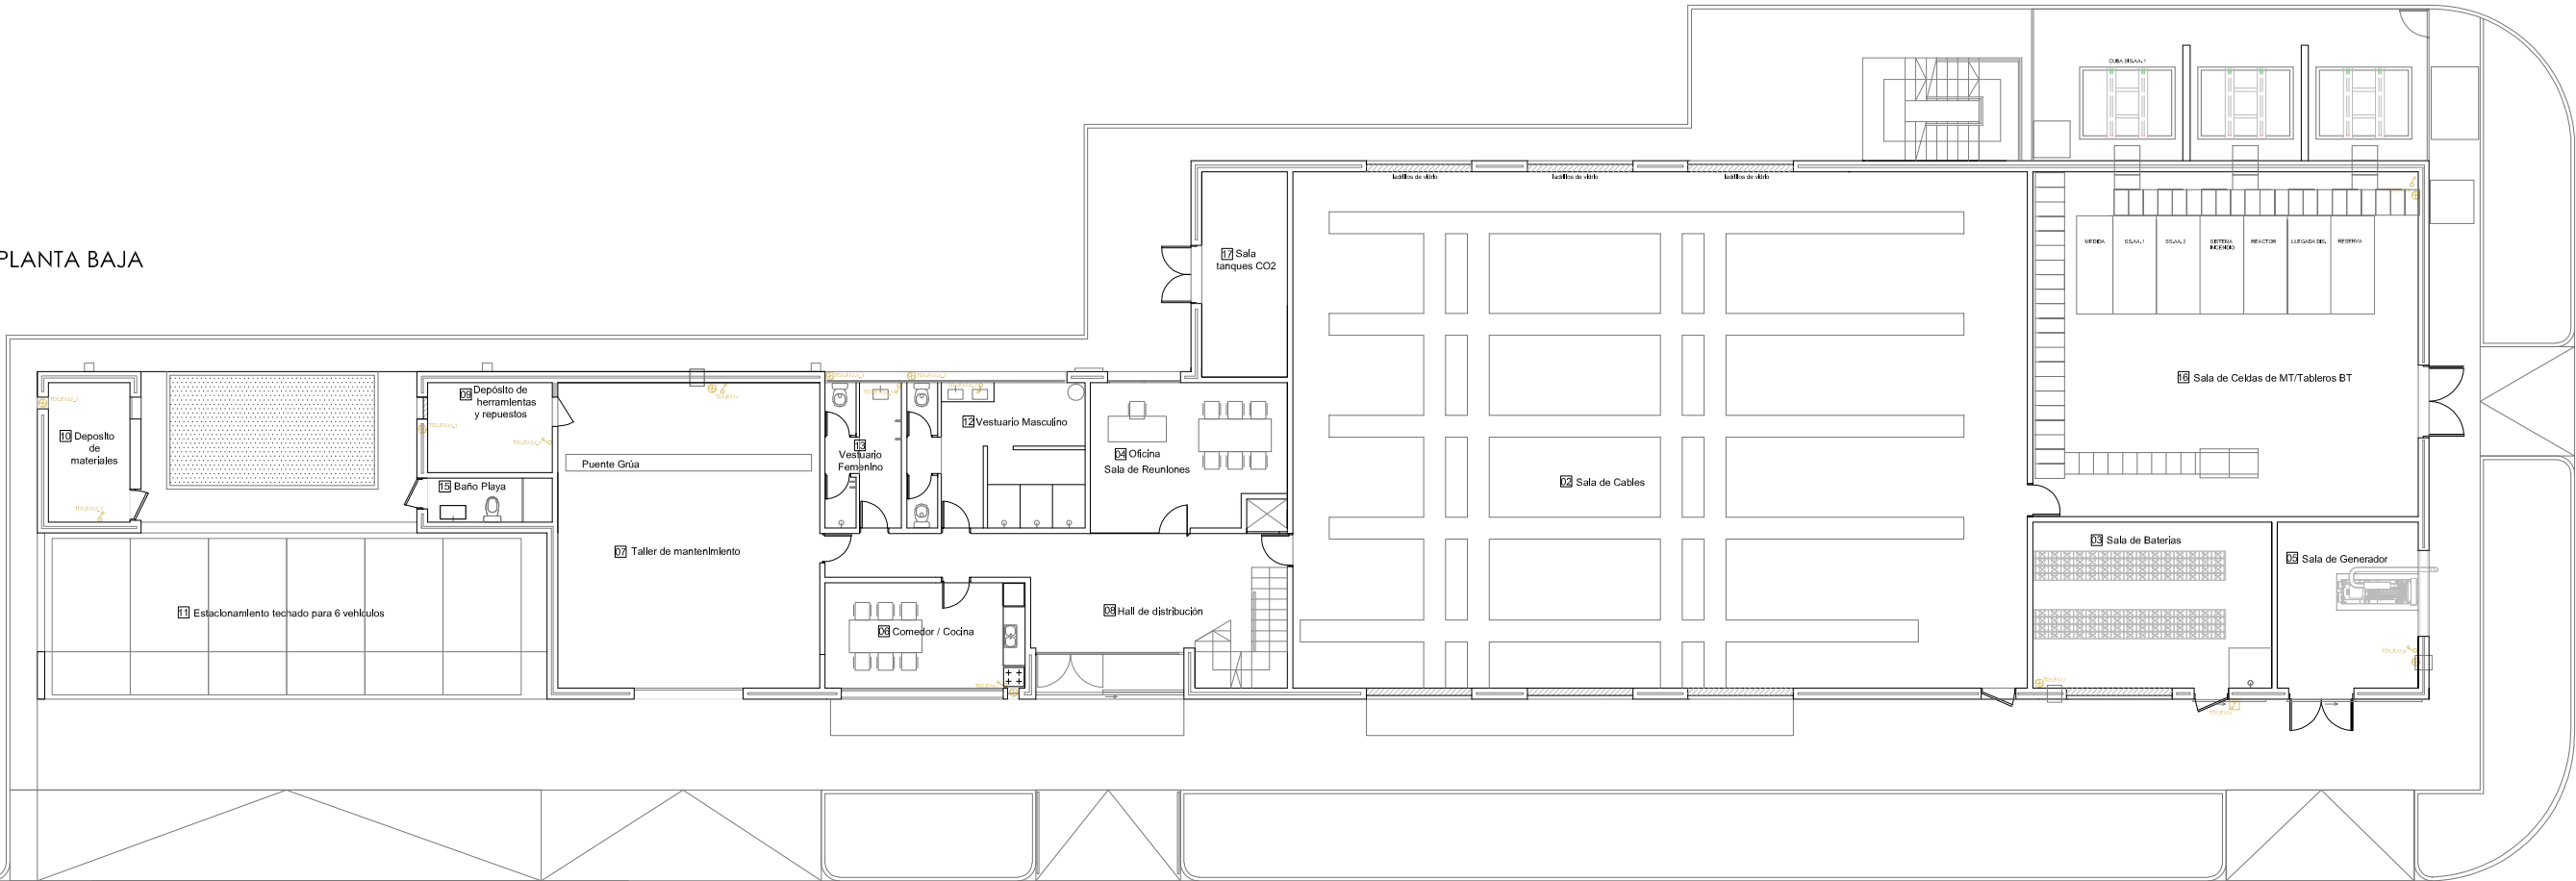

- Extractor
- Extractor estanco antiexplosivo
- Interruptor bipolar
- Interruptor bipolar estanco

	Fecha	Modificaciones	Aprobado		Fecha	Modificaciones	Aprobado		
<div><div><div></div><div>UTE</div></div><div>GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS</div></div>									
<div>ESTACIÓN CARDAL 500kV</div> <div>EDIFICIO DE COMANDO</div> <div>EXTRACTORES DE AIRE</div>									
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO			
F.Berrutti	F.Berrutti	H.Perdomo	H.Perdomo	01/2018		CS-CR5-25	A3		