


UNIFILAR


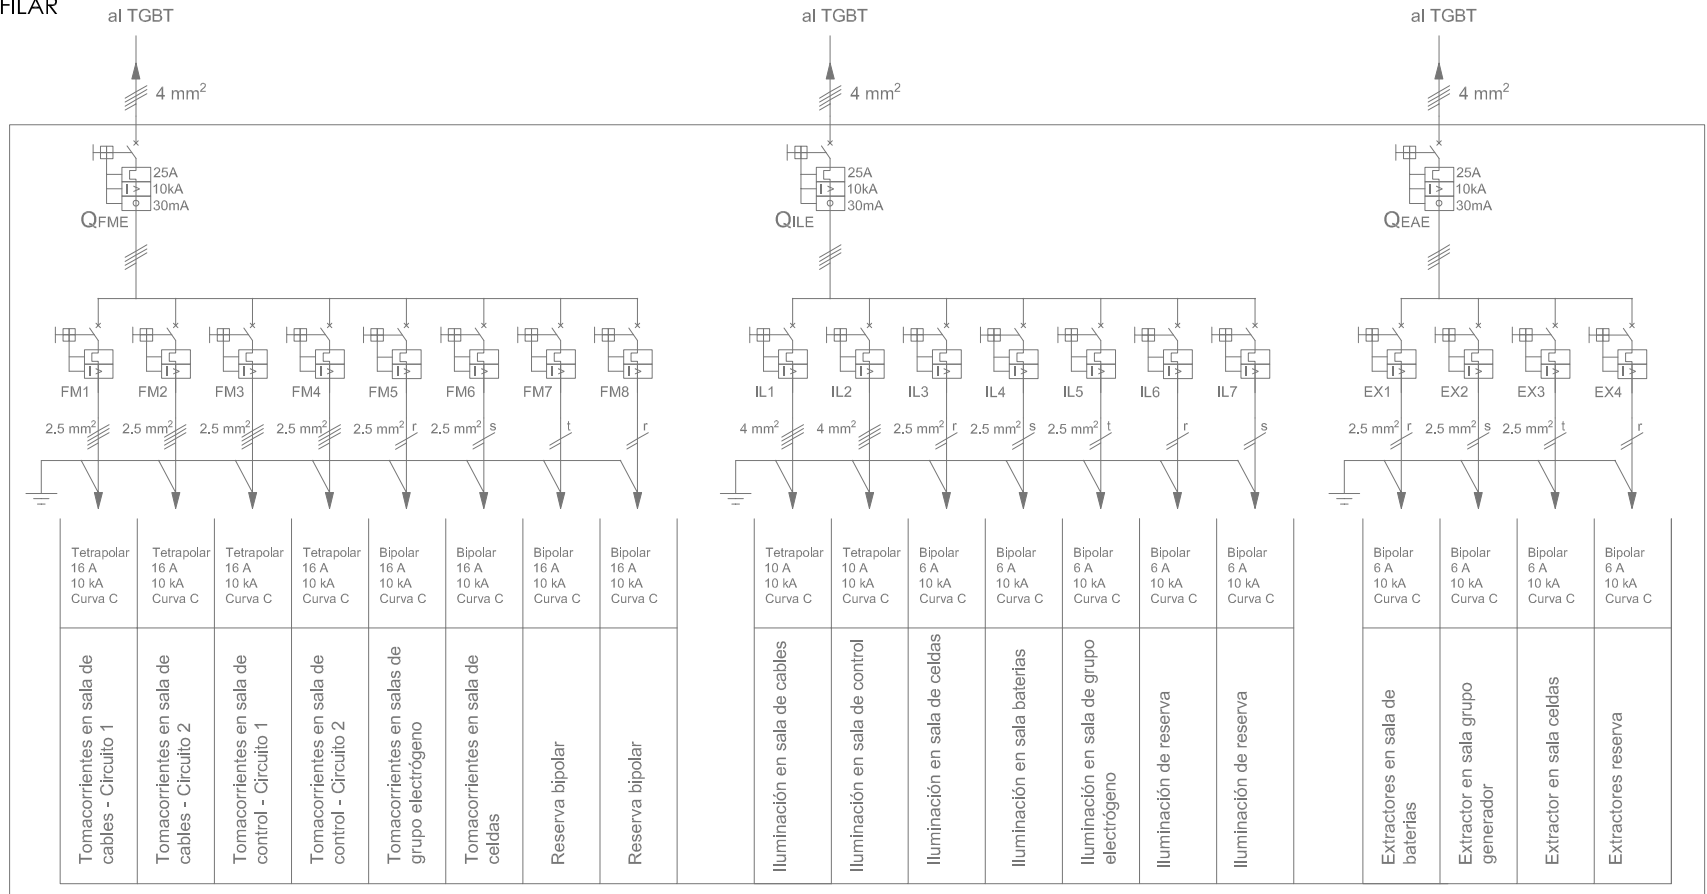


1	GABINETE METÁLICO (800 x 600 x 250 mm)	QFM	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE FUERZA MOTRIZ
2	PLACA MONTAJE METALICA (765 x 550 mm)	QIL	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN
3	PERFIL SOPORTE (RIEL DIN)	QEX	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE EXTRACTORES
4	DUCTO RANURADO (40 x 60 mm)	FM_	DERIVACIONES DE CIRCUITOS DE EXTRACTORES
		IL_	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE EXTRACTORES
		EX_	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE EXTRACTORES

A	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (200 x 50 mm)
B	ADVERTENCIA DE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA (MÍNIMO 5cm DE LADO)

TD1 - Tablero de Distribución de Baja Tensión

CONSTRUCTIVO



VISTA INFERIOR

	Fecha	Modificaciones	Aprobado		Fecha	Modificaciones	Aprobado		
GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS									
ESTACIÓN CARDAL 500kV EDIFICIO DE COMANDO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN – TD1									
PROYECTADO F.Berrutti	DIBUJADO F.Berrutti	CONTROLADO H.Perdomo	APROBADO H.Perdomo	FECHA 01/2018	ESCALA	PLANO CS–CR5–32	A3		