
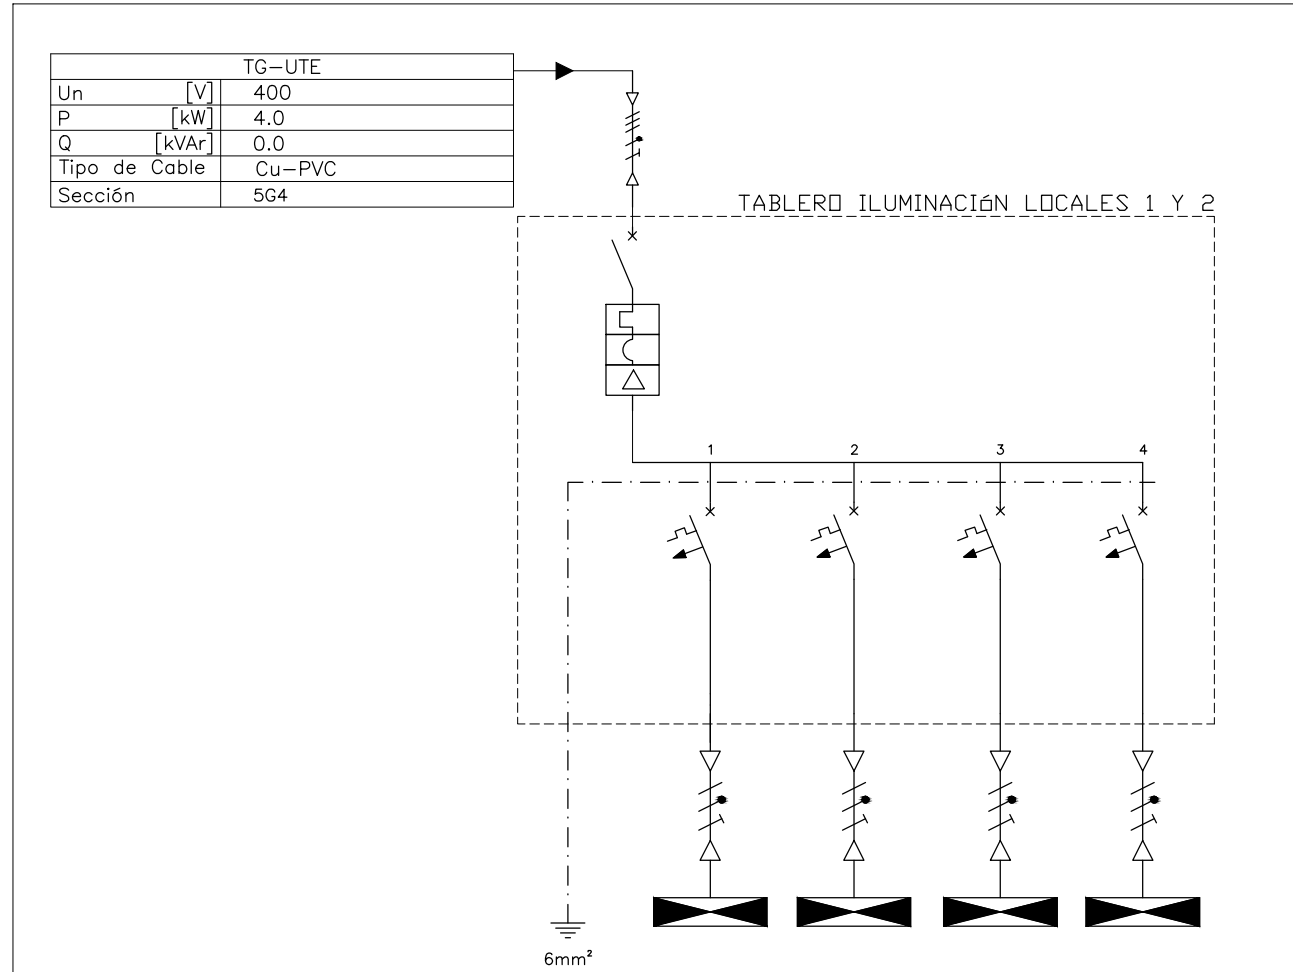


PLANO DE UBICACIÓN GENERAL



Carga	Descripción	Tablero General	Iluminación exterior	Iluminación exterior	Iluminación exterior	Reserva
Potencia [kW]		4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
lb	[A]	17.4	6.71	6.71	6.71	
Cosphi		1.00	0.90	0.90	0.90	
Polos		4P	2P	2P	2P	2P
Interrupción o Guardamotor		25	10	10	10	10
Idn	[A]	—	—	—	—	—
Icu/Icn	[kA]	10	10	10	10	10
Tipo de Cable		Cu-PVC	Cu-PVC	Cu-PVC	Cu-PVC	Cu-PVC
Sección		SG4	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
Fase						
Comentarios						

TABLERO LOCALES 1 y 2
S/E

NOTAS

- LAS COTAS Y COORDENADAS (X,Y) INDICADAS SE REPLANTEAN A PARTIR DEL SISTEMA DE MOJONES PRESENTADOS EN LA LAMINA PE-TOP-1
- SE REINSTALARÁN TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES AL MOMENTO DE LA LICITACIÓN RELACIONADOS CON LA ILUMINACIÓN Y POTENCIA QUE SE RENUEVAN DURANTE LA OBRA.
- TODAS LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SE PODRÁN A TIERRA INSTALANDO AL MENOS UN PAT EN CADA APOYO.
- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

REFERENCIAS

SÍMBOLO	DENOMINACIÓN
	MURO EXISTENTE
	MURO EXISTENTE A DEMOLER
	MURO NUEVO
	C&SPED
	BALDOSA CALCÁREA 20X20 cm TIPO 9 PANES, COLOR GRIS
	BALDOSA CALCÁREA 20X20 cm TIPO ESTRADA, COLOR ROJO
	BALDOSA PIEDRA LAJA, 15X30 cm, COLOR GRIS
	ADOQUIN DE PIEDRA (EXISTENTE A RESTITUIR)
	HORMIGÓN
	LADRILLO DE PRENSA DISPUESTO TIPO LIBRILLO
	CIRUELO ROJO
	HIBISCO
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	TABLERO ELÉCTRICO
	CÁMARA 40x40
	LUMINARIAS A REINSTALAR

TABLA DE REVISIONES				
Nro. Rev.	Fecha	Proyectista	Aprobado	Descripción de revisión
01	02/2013	AS	AS	Se levantaron observaciones realizadas por la IM



IM

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
DIVISION SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO



POR I.M.

DIRECTOR SEPS

Ing. Pablo Guido

DIRECTOR UESUM

Ing. Emilio García

APROBADO POR

GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

POR CSI

COORDINADOR GENERAL

Ing. Paula Romay

PROYECTISTA

Arq. Laura Bas

PROYECTISTA

Ing. Fernando Lima

DIRECTOR DE PROYECTO

Ing. Carla Baldo

DIBUJANTE

FECHA

Febrero 2013



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL
EN LAS CUENCAS DE ARROYO SECO Y QUITACALZONES

Proyecto Ejecutivo
Tanque Goes – Reacondicionamiento Plaza 1 de 2

ARCHIVO DIGITAL

PE-G0-A1_A2.dwg

ESCALA

Indicadas

PROYECTO N°

4072

PLANO N°

REVISIÓN N°

PE-G0-A1

01