

Montevideo, 22 de noviembre de 2022

Con relación al Concurso de Precios N° **5097-2022** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN EL LOCAL DE BPS UBICADO EN LA CALLE AGRACIADA 2965 (CRENADECER UAA), corresponde informar:

CONSULTA DE EMPRESA TELEIMPRESORES Y RESPUESTAS DE UNIDAD SEGURIDAD

Consulta –

En qué lugar se deben poner los NVRs. con el correspondiente rack, UPS switch, patechera etc.

Respuesta:

Los NVR se ubicarán en Racks, que estarán ubicados en PB (ver plano adjunto).

Consulta –

La alimentación de las cámaras PoE, es posible sea realizada con un switchs PoE.

Respuesta:

Es posible utilizar tecnología PoE. El oferente deberá incluir el equipamiento adicional, así como contemplarlo en el cálculo de respaldo de energía.

Consulta –

Se deberán certificar los puestos (posiciones de las cámaras).

Respuesta:

Los puestos de las cámaras deberán ser certificados, quedando a cargo del oferente contar con un equipo certificador.

Consulta –

En página 3 de pliego, se expresa que "Sobre cielorraso y dentro de bandejas..." deberán ser en caño corrugado metálico.


Debido a que en la visita realizada, se informó que se podía utilizar las bandejas y como consecuencia el cable sin canalización etc,

Es posible ratificar si deben ir con caño corrugado metálico, aun dentro de esas bandejas de potencias débiles?

Respuesta:

En el caso de los cableados que se realicen por bandeja no se exigirá canalización (ni corrugado, ni rígido), si se exigirá fijación de los cableados a la bandeja e identificación de los mismos.

PLANTA BAJA

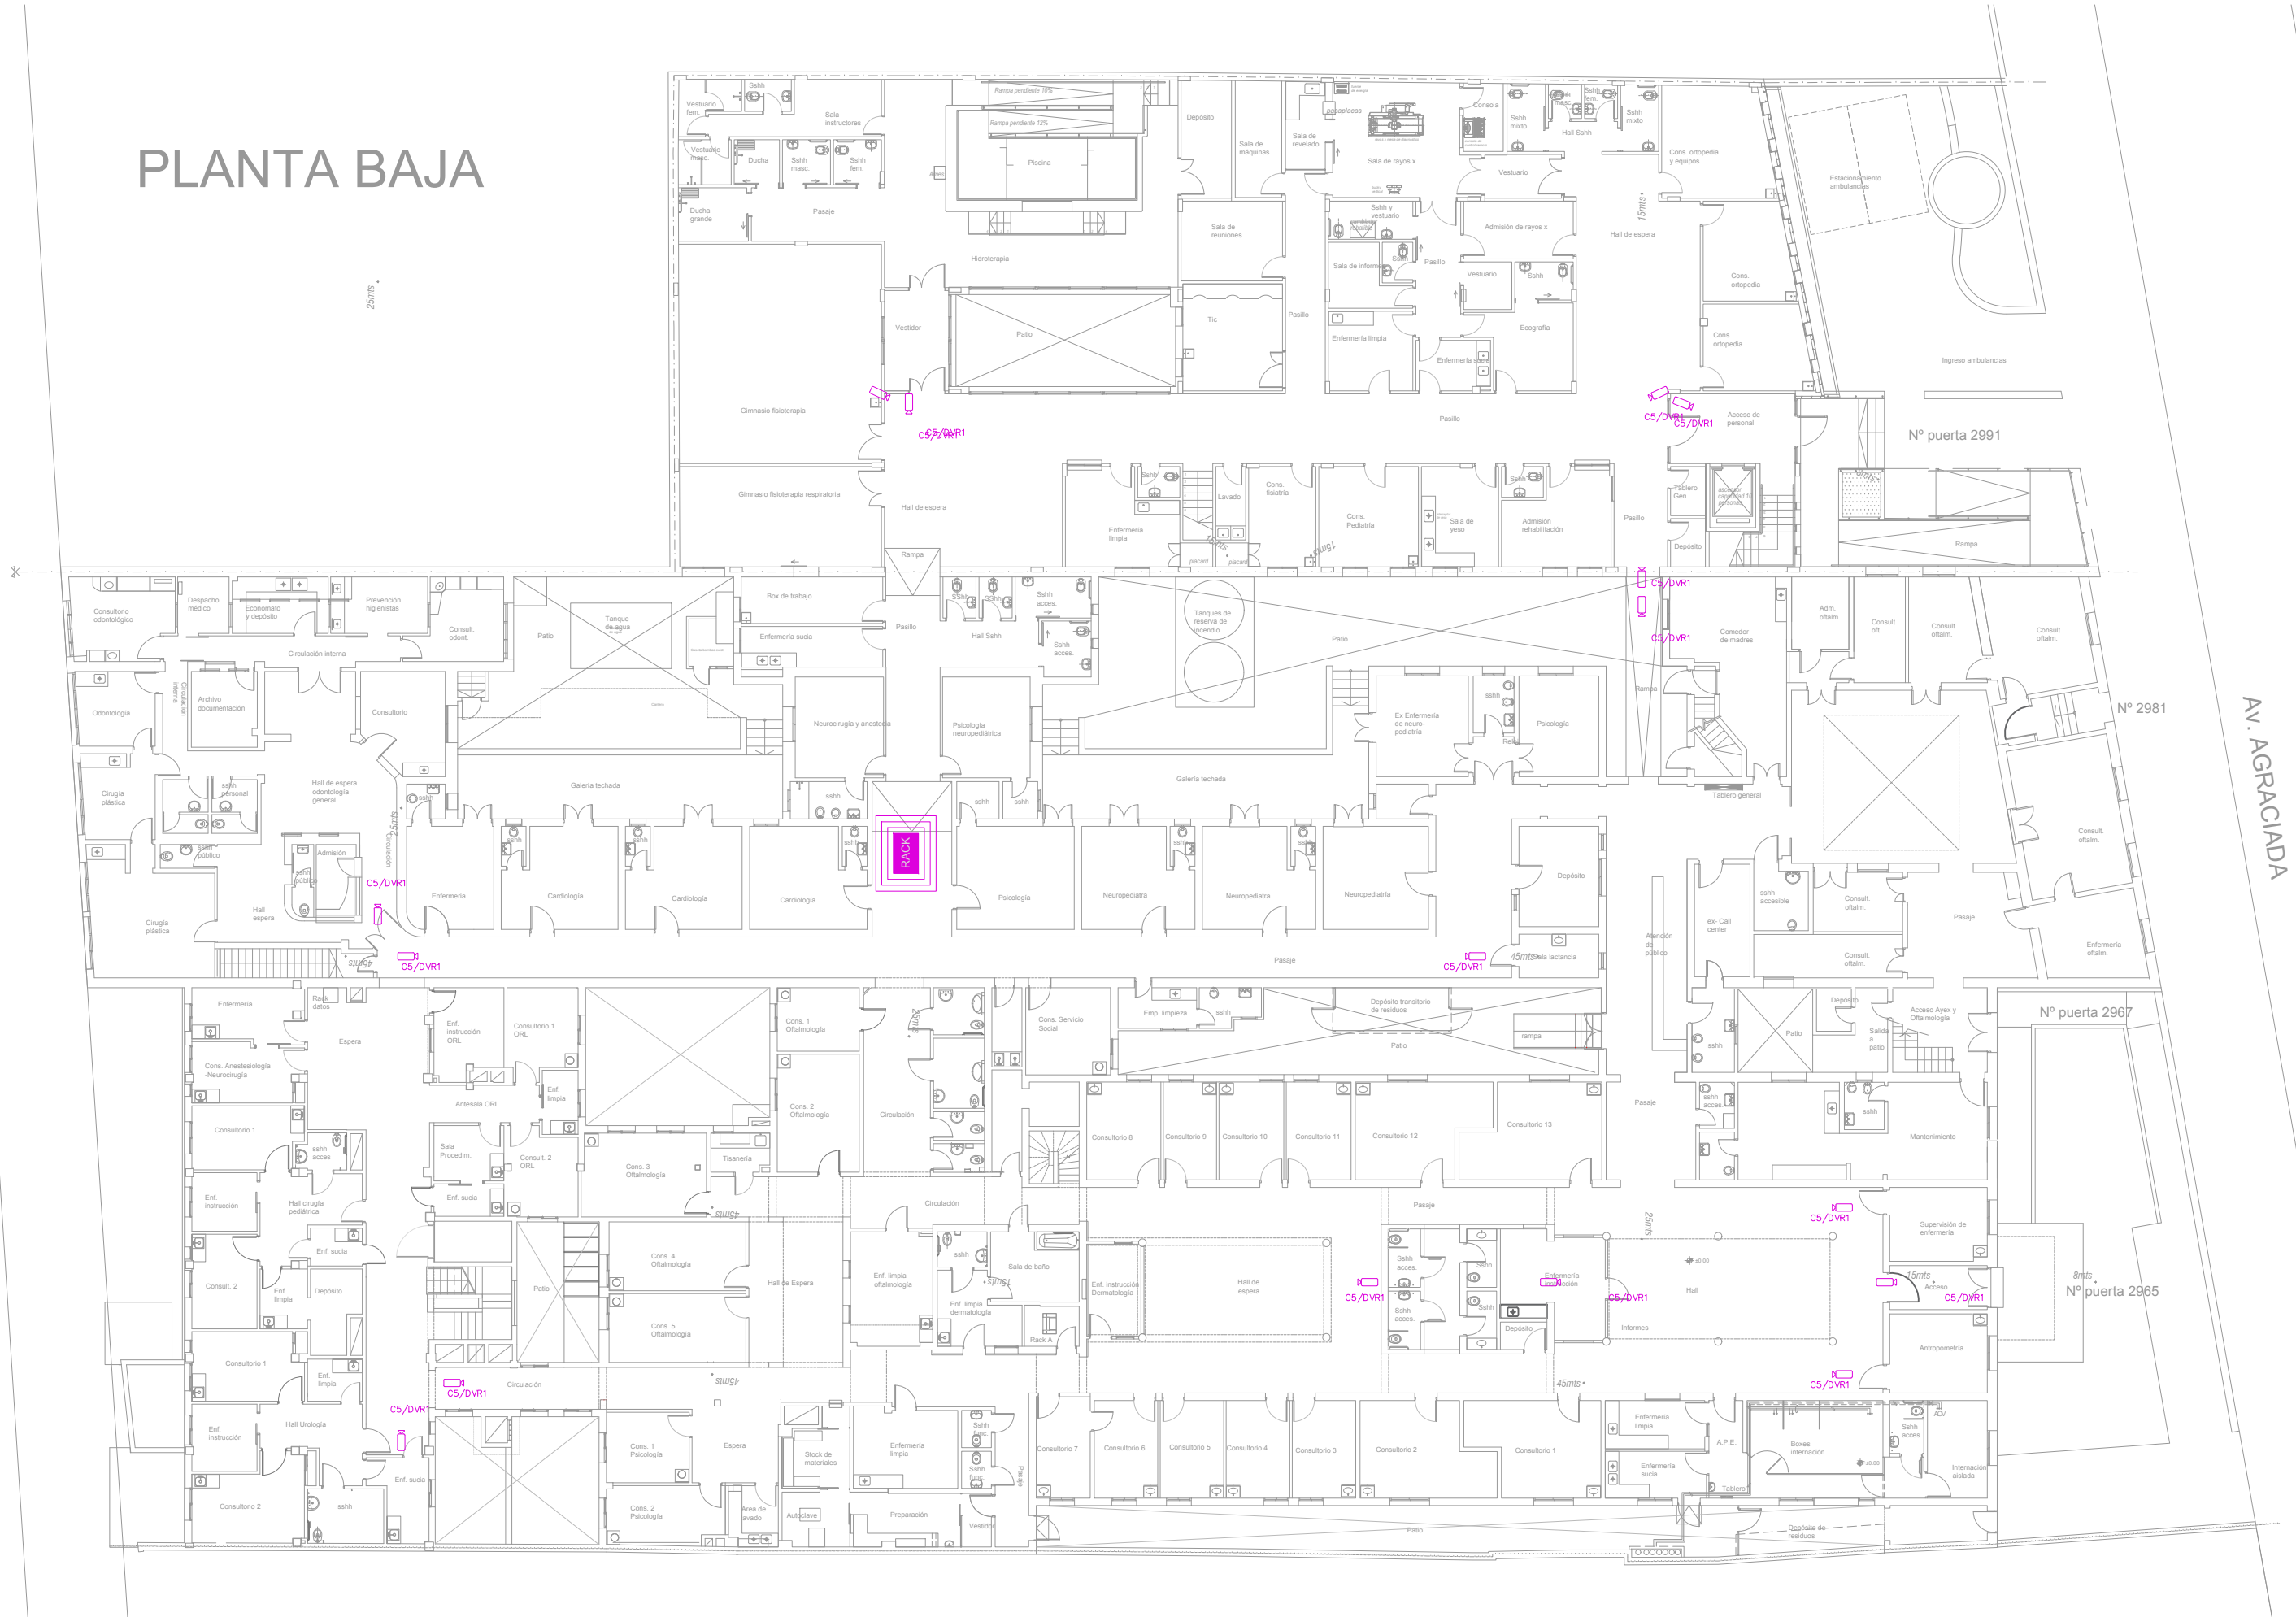

Calle JUJUY

AV. AGRACIADA

Nº puerta 2991

Nº 2981

Nº puerta 2967

Nº puerta 2965