

REFERENCIAS


SIMBOLO	DENOMINACION
	CABLE DE COBRE DESNUDO MULTIFILAR EQUIPOTENCIAL 35 mm ² (CONDUCTOR DE PROTECCION)
	CABLE DE COBRE DESNUDO MULTIFILAR EQUIPOTENCIAL SEGUN CALCULO MALLA (CHICOTE)
	CABLE DE COBRE DESNUDO MULTIFILAR (SECCION A DEFINIR) - MALLA DE TIERRA
	BARRA DE PUESTA A TIERRA
	MALLA DE TIERRA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE COMANDO

- BARRA DE PUESTA A TIERRA
- PANELES CONTROL
- PANELES PROTECCIONES 1ero filo
- PANELES PROTECCIONES 2do filo
- PANELES SS,AA - CARGADOR BATERIAS
- SALA DE BATERIAS
- SALA DE COMUNICACIONES
- CONTRAPISO O PISO TECNICO
- GRUPO ELECTROGENO
- ABERTURAS
- ESTRUCTURA DEL EDIFICIO (VER DETALLE B)
- A JABALINAS DEL SISTEMA DE PARARRAYOS


NOTAS:

- 1) Todo mazo metálico que no esté explícitamente representado deberá ser aterrado.
- 2) Se deberá respetar la disposición del anillo de tierra externo, de acuerdo a las cotas que figuran en el plano.


DETALLE A - Barra de puesta a tierra

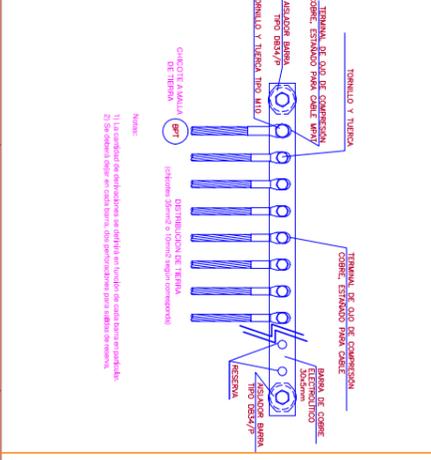

DETALLE B - Aterramiento de la estructura

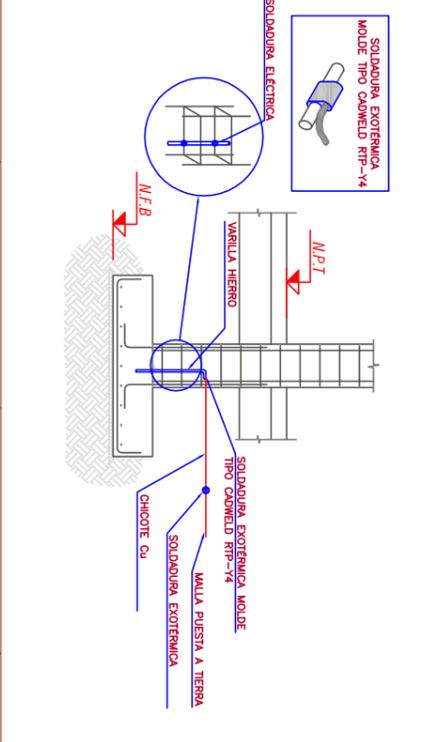

DETALLE C - Aterramiento aberturas

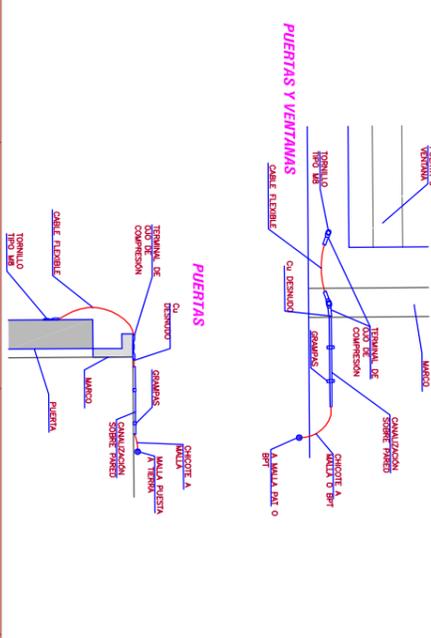



GERENCIA DE SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENCIA DIVISION PROYECTOS Y OBRAS

Palacio de la Luz Piso 6 Tel. 155 int. 2038

TEMA
BLINDAJE Y ATERRAMIENTO EDIFICIO DE COMANDO TIPO I

CONTIENE
Aterramiento en edificio de comando

FECHA	TECNICO	DIJUNANTE	LOCALIDAD	N° PLANO	ESCALA
VERSION ORIGINAL Set. 2014			N/C	TERRA_05	
VERSION ACTUAL			SUPERVISOR		
ARCHIVO					