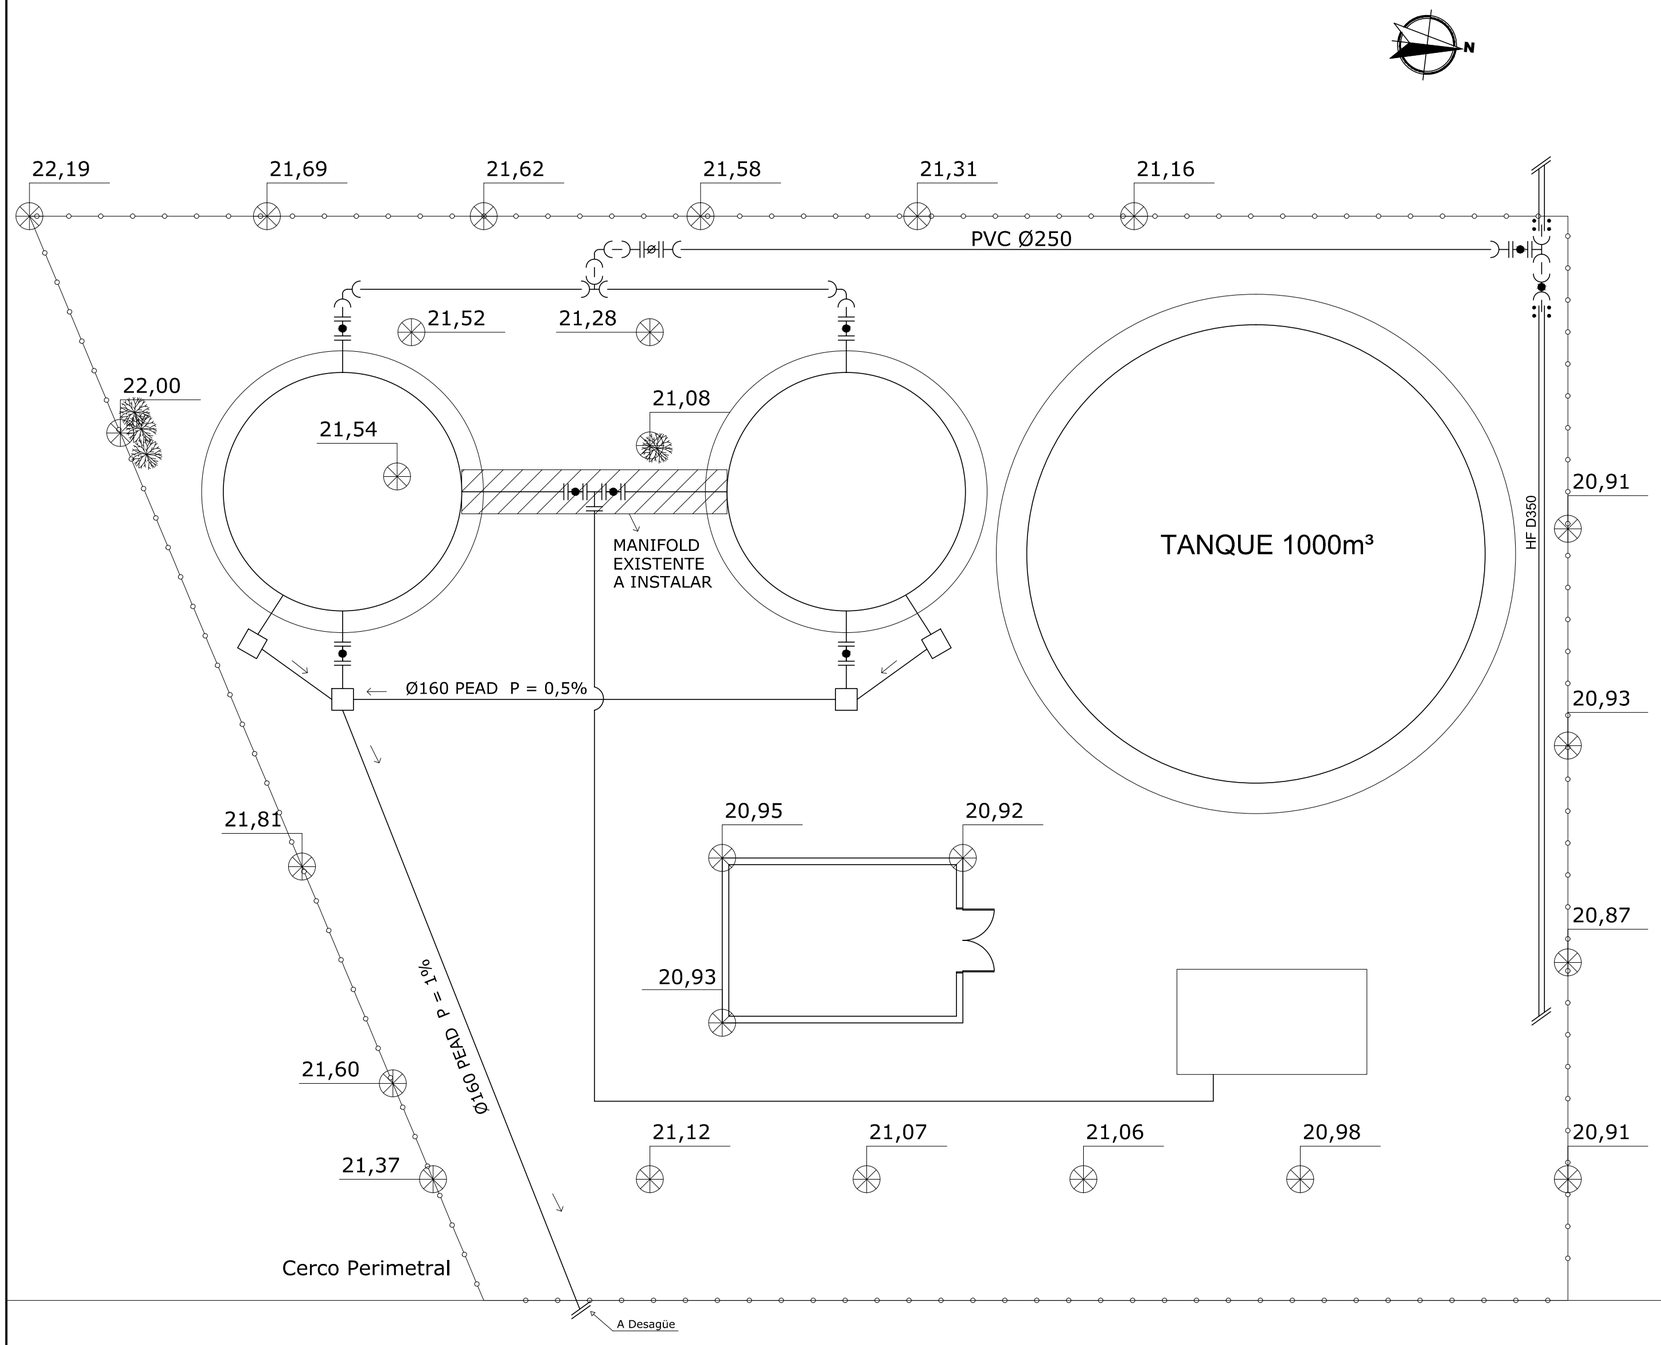

NOTAS:

1. **Las tuberías serán de PEAD según Norma UNIT-ISO 4427 PN10 PE100 SDR17.**
2. **Las cámaras para las llaves serán según Plano OSE 31.139.**
3. **El manifold será el existente de FD Ø300 y se instalará enterrado.**
4. **Los desagües serán en PEAD Ø160 hasta cuneta existente.**
5. **La tubería hasta el recalque será de PEAD Ø110.**
6. **Se utilizará la válvula de altitud existente, se deberá construir cámara para alojarla e instalación completa.**

REFERENCIAS

RED EXISTENTE	
RED A CONSTRUIR	
JUNTA GIBAULT	
TEE A COLOCAR	
LLAVE A COLOCAR	
VÁLVULA ALTITUD	
CURVA 90º A COLOCAR	

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LOCALIDAD LA ROSADA — **DEPARTAMENTO** CANELONES

INSTALACIÓN TANQUES PRFV 500 M3
RECALQUE LA ROSADA

GERENCIA TÉCNICA REGIÓN CENTRO ING. DANIEL GARCÍA			
APOYO TÉCNICO ING. CARLA BRUNETTO	JEFATURA TÉCNICA CANELONES OESTE ING. GUSTAVO LUCIANO	ASISTENTE DIBUJANTE CAD ERICA LA PAZ	FECHA: ABRIL 2015 ESCALAS: 1:200 Nº 42395