



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

19 de mayo de 2022

CIRCULAR Nº 1

REF: LICITACION ABREVIADA Nº 1500179300

COMPRA DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA UNA CARGA COMPLETA PARA LA PLANTA DE DESMINERALIZACIÓN Y LA PLANTA DE PULIDO

Estimados señores:

Ante consultas realizadas por firmas, se aclara lo siguiente:

- 1) Desearíamos contar con el diámetro y altura de los recipientes que contienen las resinas de los diferentes lechos que componen la planta de desmineralización y planta de pulido.

Respuesta:

TRATADOR CATIONICO


El tratador catiónico cuenta dos falsos fondos, superior e inferior con placas de distribución con orificios y toberas.

El diámetro del mismo es de 1500 mm

Cada tratador cuenta con tres visores (ojo de buey) a diferentes alturas. Se presenta esquema debajo para más detalle. Las distancias de centro a centro entre visores son de 1039 mm mientras que la distancia desde el falso fondo hasta el centro del primer visor es de 127 mm. La altura entre los falsos fondos es de 2330 mm.



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

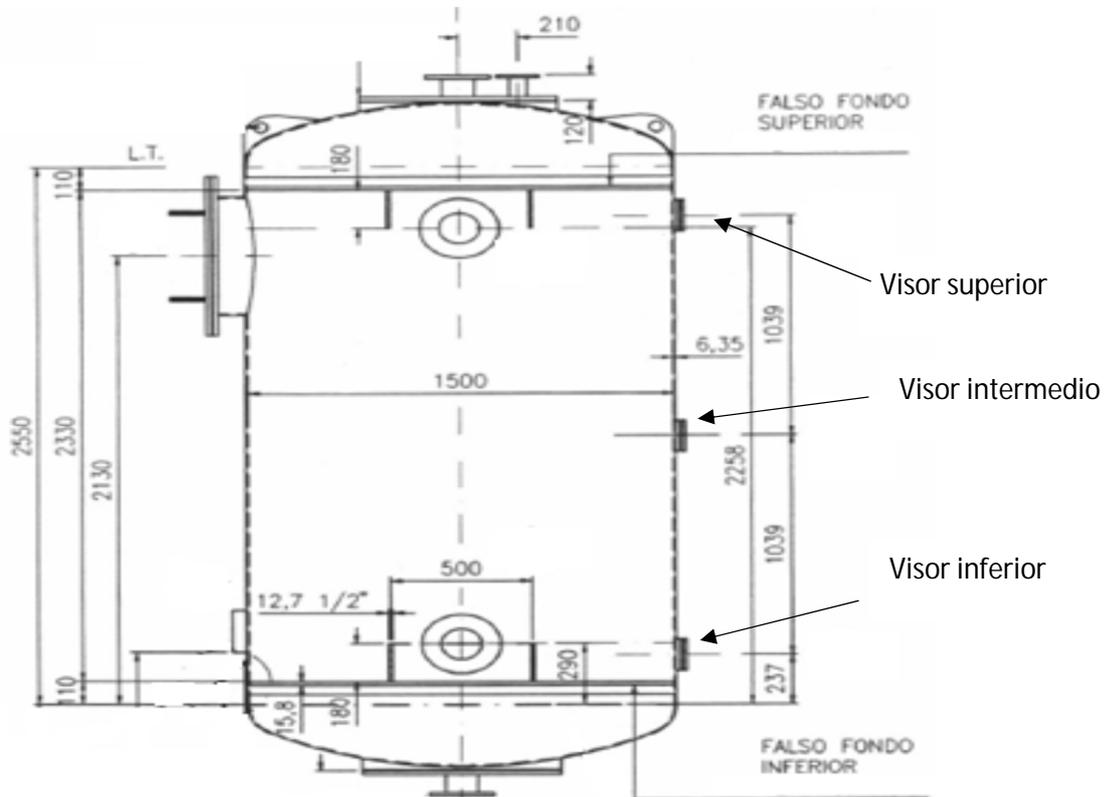

TRATADOR ANIÓNICO

Este tratador posee un falso fondo inferior con orificios y toberas de distribución.


Posee un diámetro de 1800 m.

Cuenta con dos visores (ojo de buey) a distintas alturas. Las distancias desde el falso fondo hasta el centro del visor son las siguientes: 1000 mm y 1785 mm.

Se presenta esquema más abajo para más detalle.



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

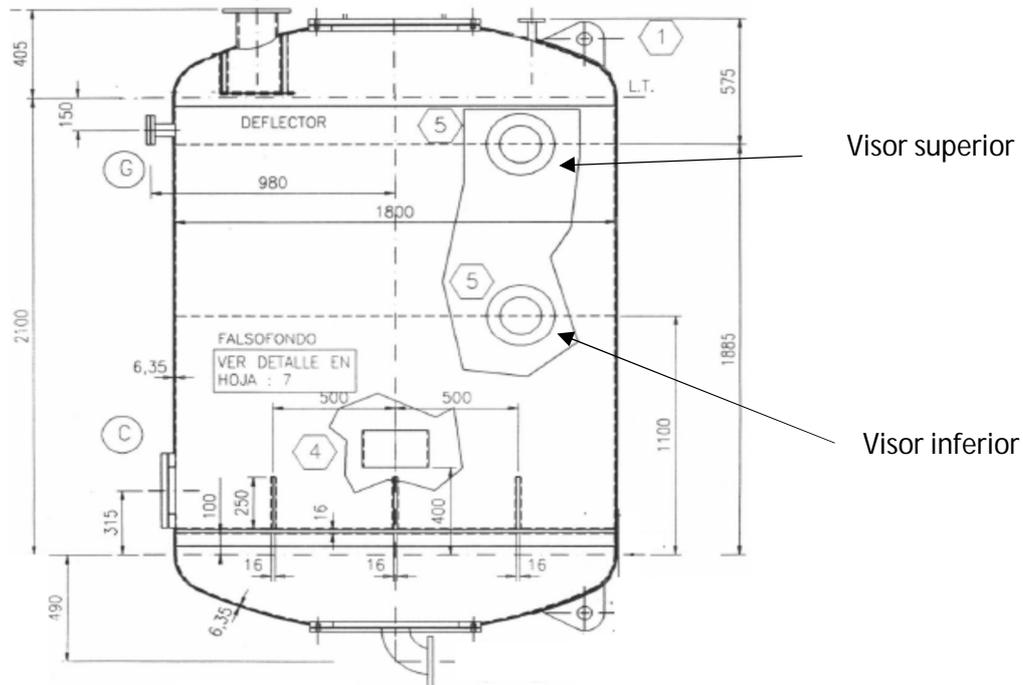

LECHOS MIXTOS


Los lechos mixtos poseen un falso fondo inferior, un distribuidor intermedio para ingreso de regenerante y un distribuidor superior para la entrada de agua.

Como diámetro de estos Tratadores de lecho mixto es se puede tomar 1400 mm.

Poseen cada uno tres visibles a distintas alturas. La altura desde el falso fondo hasta el distribuidor intermedio (centro del primer visible) es de 550 mm. Mientras que la altura desde el falso fondo hasta el centro del visible intermedio es de 1375 mm. Siendo la altura distancia entre el falso fondo y el distribuidor superior (centro del visibles superior) de 2250 mm.



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

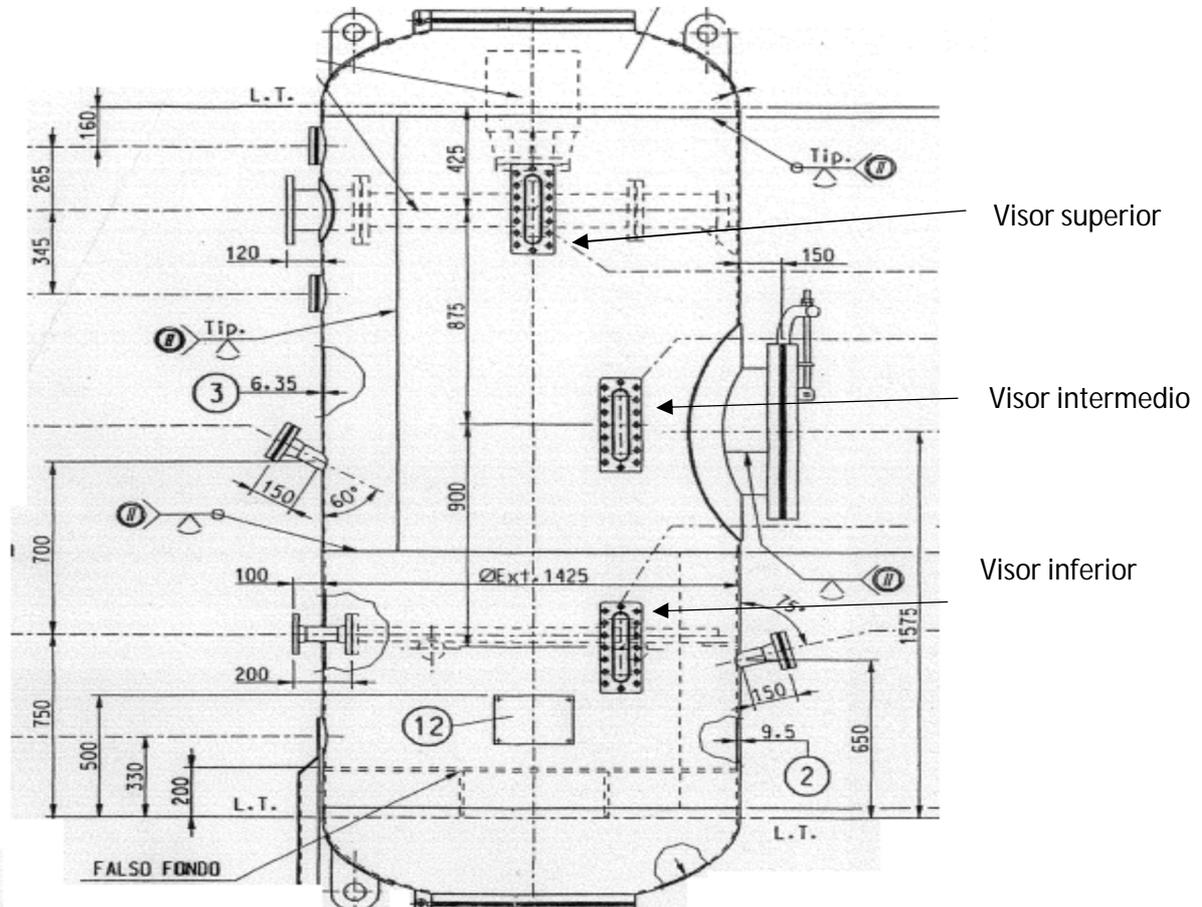

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. Muy atentamente.

M.C. Cano
Lic. Carolina Cano / Supervisora
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP