

NOTAS

ESPECIFICACIONES:


Sección cónica de ajuste, según ASME B&PVC Sec. VII, I Div.1

Material: ASTM A516-Gr.60

Espesor mínimo 15,9 mm(5/8") (Mínimo después de conformado)

Tratamiento Termico: Por Código, Si aplica para conformado en frío

Requiere ejecución bajo código ASME B&PVC Sec.VIII, Div1: con estampa "U" (como U part)

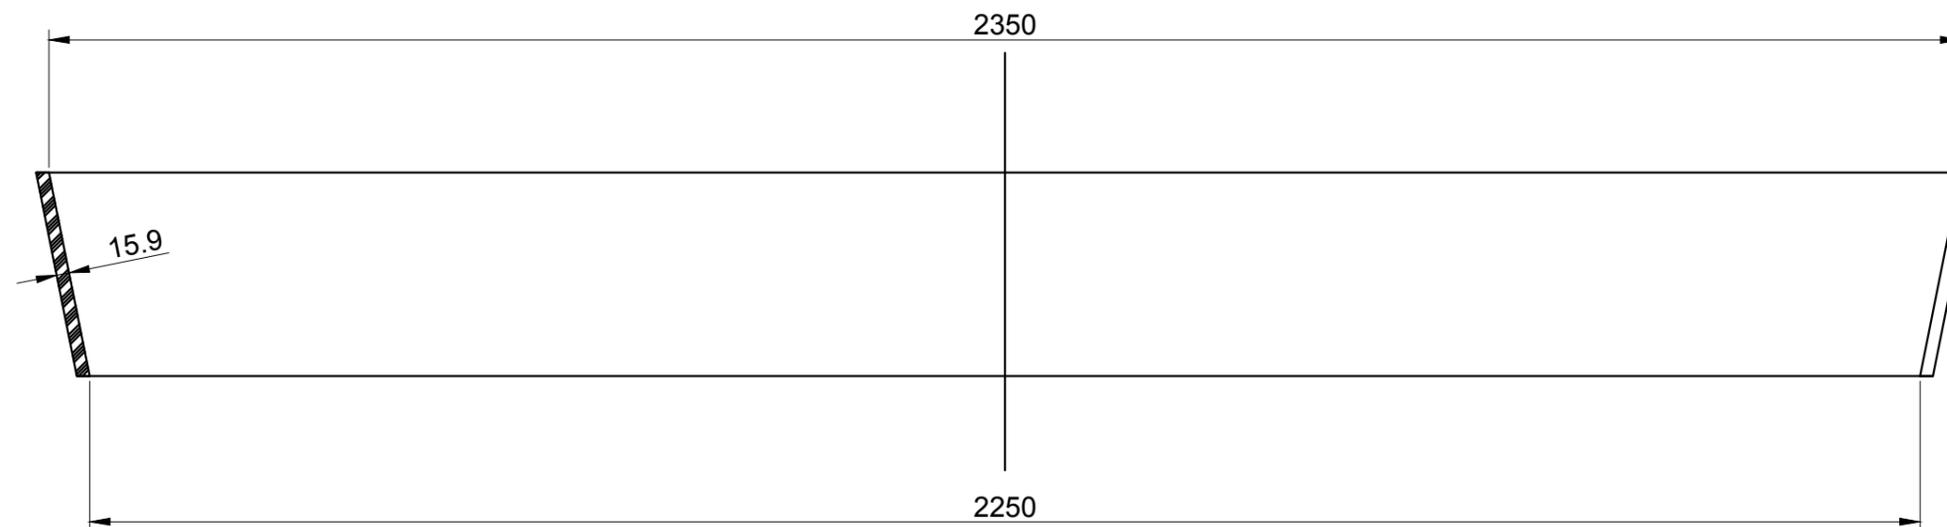

ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA ORDINARIO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER REVISADO EN SU FORMA ORIGINAL.



UNIDAD DE NEGOCIOS ENERGÉTICOS
GERENCIA
MANTENIMIENTO
TALLER DE METALURGIA

DETALLE DE REVISION		REV.	FECHA	POR	APROB.
PROYECTO	ING. PABLO MARZEO				
DISEÑO	ING. PABLO MARZEO		10-06-22		
REVISADO	ING. OLIVER FRANS				
GERENTE TECN.	ING. MARCO RODRIGUEZ				
SOLICITANTE					
SOLICITANTE					

PLANTA LA TEJA
INCINERADOR 3701B - SRU
SECCIÓN AJUSTE

EXPEDIENTE N° EXPED.
ESCALA S/E
NUMERO
2022-MET-3701B-CR-001