

---

**MA-DYC-UC-0020/26**

**MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE UU.CC.**

**GRUPO 20**

**PUESTAS A TIERRA**

**VERSIÓN: 26**

**VIGENCIA: 2023-07-03**

---

## 0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 25 DEL 22 DE JULIO DEL 2022	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4.8	<p>Se crean y agregan al manual la nueva versión de las siguientes UU.CC.:</p> <p>20531-2 PAT AMARRE EN LÍNEA/ANG HASTA 45° O DERIV A LIN COMP P/LINEA COMPACTA</p> <p>20533-2 PAT SUSPENSION PARA LINEA AEREA COMPACTA</p> <p>20535-2 PAT DERIVACION A LINEA DESNUDO PARA LINEA AEREA COMPACTA</p> <p>20537-2 PAT AMARRE ENTRE 45° Y 90° PARA LINEA AEREA COMPACTA</p> <p>Se crea y se agrega al manual la siguiente U.C.:</p> <p>20548 PAT TERMINAL PARA LINEA AEREA COMPACTA</p>
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 24 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual nuevas UU.CC.:</p> <p>20407 PAT BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS</p> <p>20722 PAT NEUTRO ANTIHURTO BT CON JABALINA COLUMNA HORMIGÓN 7.50 M</p> <p>20723 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO/ANTIHURTO BT C/JABALINA COL HORMIGÓN 10.5M</p>
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 23 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020	
APARTADO	DESCRIPCIÓN

1.3 y 1.4	<p>Se crea y agrega al manual una nueva U.C.:</p> <p>20994: "PAT SBA TRIF H 2X10.5M-2X12M TERM 630 KVA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)"</p> <p>Se modificaron la siguientes UCC:</p> <p>20953 PAT SBA TRIF H10,5M-12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20954 PAT SBA TRIF H10,5M-12M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20956 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20957 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20961 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20962 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20966 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10.5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20967 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20971 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10.5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20972 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20976 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10.5M-2x12M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20977 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20981 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10.5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20982 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20983 PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X12M SUSP 630 KVA (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 23 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN

1.3 y 1.4	<p>20987 PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X10.5M-2X12M SUSP 630 KVA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INC)</p> <p>20988 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20989 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20992 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p> <p>20993 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 22 DEL 05 DE FEBRERO DEL 2020</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual tres nuevas UU.CC.:</p> <p>20791: "PAT SUSP DELTA LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN".</p> <p>20792: "PAT AP. ESPECIAL LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN"</p> <p>20793: "PAT CONJ CRUCETAS PARA CRUCE EN COLUMNA 15-18M"</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 21 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.4.3 y 1.4.6	<p>Se agrega Nota en las UU.CC. 20708, 20712, 20714 y 20717, referente al caño de acero galvanizado utilizado, recomendando en qué casos usar dichas UU.CC. y cuando sus similares con caño de plástico anti UV.</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 20 DEL 27 DE JUNIO DEL 2019</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual la versión 2 de dos U.CC.:</p> <p>20770-2: "PAT MRT COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN".</p> <p>20772-2: "PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN".</p> <p>Se crean y agregan al manual dos nuevas UU.CC.:</p> <p>20771: "PAT MRT COLUMNA 10,5M SIN RIENDA ZN".</p> <p>20773: "PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,5 SIN RIENDA ZN"</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 19 DEL 1 DE ABRIL DEL 2019</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN



1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual la versión 2 de varias UU.CC. debido a cambios en el material que las componen, el material 051415 "CARGA N°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA" fue sustituido por el material 086249"CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2".</p> <p>Las UU.CC que pasan a versión 2 son:</p> <p>20855-2, 20934-2, 20921-2, 20717-2, 20716-2, 20708-2, 20713-2, 20712-2, 20423-2, 20714-2, 20409-2, 20718-2, 20709-2, 20856-2.</p>
-----------	--

**MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 18 DEL 25 DE JULIO DEL 2018**

APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual dos nuevas UU.CC.:</p> <p>20196 "CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 35MM2"</p> <p>20197 "CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 50MM2"</p>

**MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 17 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2018**

APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual 32 nuevas versiones de UU.CC.</p> <p>20428-2, 20429-2, 20528-2, 20529-2, 20538-2, 20539-2, 20802-2, 20807-2, 20902-2, 20907-2, 20913-2, 20917-2, 20928-2, 20933-2, 20938-2, 20943-2, 20957-2, 20962-2, 20966-2, 20967-2, 20971-2, 20972-2, 20976-2, 20977-2, 20981-2, 20982-2, 20983-2, 20987-2, 20988-2, 20989-2, 20992-2, 20993-2.</p> <p>Además se pasan a no vigentes y se eliminan del manual 12 UU.CC.</p> <p>20503, 20507, 20512, 20518, 20556, 20558, 20604, 20608, 20613, 20653, 20658, 20782.</p>

**MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 16 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

APARTADO	DESCRIPCIÓN
----------	-------------

1.1, 1.3 y 1.4	<p>Se agregan aclaraciones en el punto 1.1 referente a la descripción de PAT de MT con respecto a BT.</p> <p>Se crean y agregan al manual cuatro nuevas versiones de UU.CC.</p> <p>20721-2: PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.</p> <p>20726-2: PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.</p> <p>20731-2: PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N.</p> <p>20736-2: PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 15 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2016</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual dos nuevas versiones de UU.CC.</p> <p>20698-2: PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA).</p> <p>20699-2: PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA).</p>

<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 14 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual cuatro nuevas UU.CC.</p> <p>Se les asignó la siguiente numeración y descripción:</p> <p>20698: PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA).</p> <p>20699: PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA).</p> <p>20953: PAT SBA TRIF. HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA).</p> <p>20954: PAT SBA TRIF. HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA).</p> <p>Se pasa a no vigente y se elimina del manual la U.C. 20202 "CLEMA DE BRONCE P/CABLE DE GUARDIA 35-50MM2" por actualización del material (código 052831 "CLEMA BRONCE P/CABLE GUARDIA 35/50MM2" se reemplaza por el 068782 "CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT")</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 13 DEL 22 DE SETIEMBRE DEL 2015</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.4.8	Se cambia la orientación de las diagonales en los bosquejos de las UU.CC 20721 y 20726.

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 12 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	Se crean y agregan al manual dos nuevas UU.CC. Se les asignó la siguiente numeración y descripción: 20770 PAT MRT COLUMNA 10,50/300 ZN 20772 PAT TRIF COLUMNA 10,50/300 Z
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 11 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2014	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	Se crean y agregan al manual la versión 2 de la U.C. 20222 para malla de tierra de Cu, realizada en estaciones compartidas entre TRA-DIS y la U.C.20193. Se le asignó la siguiente numeración y descripción: 20222-2. Metro de conductor de Cu. desnudo de 70 mm2. 20193- Metro de zanja de 0,40X0,50m para toma de tierra.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 10 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	Se crea la U.C. 20621 en lugar de la U.C. 20620 que se pasa a no vigente por estar incompleta materiales y auxiliares de su valoración.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 09 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2013	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	Se crea la versión 2 de la U.C. 20204, revalorizando la misma, ya que la versión 1 incluía un auxiliar inapropiado; se mejora descripción de dicha U.C..
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 08 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	Se crean y agregan al manual dos UU.CC. para mallas de tierra de Cu, realizadas en estaciones compartidas entre TRA-DIS; Se le asignó la siguiente numeración y descripción: 20224- Metro de conductor de Cu. desnudo de 95 mm2. 20226- Metro de conductor de Cu. desnudo de 120 mm2. Se pasan a No vigentes las UU.CC. 20222 y 20223.
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 07 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2013	
APARTADO	DESCRIPCIÓN

1.3 y 1.4	<p>Se crea y agrega al manual nueva U.C. 20433: puesta a tierra de transición L. aérea-cable subterráneo 60 kV.</p> <p>Se modifican esquemas de montaje de las UU.CC. 20570 y 20575.</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 06 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual dos nuevas UU.CC. para mallas de tierra de Cu, realizadas en estaciones de 150 kV, compartidas entre TRA-DIS.</p> <p>Se le asignó la siguiente numeración y descripción:</p> <p>20222-Metro de conductor de Cu. desnudo de 70 mm<sup>2</sup>.</p> <p>20223- Metro de conductor de Cu. desnudo de 95 mm<sup>2</sup>.</p>

<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 05 DEL 03 DE SETIEMBRE DEL 2012</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	Se crea y agrega al manual nueva U.C. de puesta a tierra del borne del neutro autotransformador BT/BT y de su herraje.
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 04 DEL 24 DE JULIO DEL 2012</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	Se crean y agregan al manual 46 nuevas UU.CC. de puesta a tierra sin el material 019882: Jabalina Ac c/revest Cu p/p.a.t roscada. Las UU.CC. sustituidas se pasan a No vigentes.
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 03 DEL 15 DE ENERO DEL 2012</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.3 y 1.4	<p>Se crean y agregan al manual las UU.CC. 20192: Jabalina lisa de puesta a tierra y 20856: Colocación jabalina lisa de cobre adicional en paralelo.</p> <p>Se mejoran los títulos de las UU.CC. 20181: Jabalina roscada de puesta a tierra y 20855: Colocación de jabalina roscada de cobre adicional en paralelo.</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 02 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2011</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN

-	<p>Se crean y agregan al manual 65 UU.CC. nuevas para realizar puestas a tierra usando los cables de acero de 35mm<sup>2</sup> incluidos en columnas y los nuevos conectores a compresión de cobre estañado.</p> <p>Se revisa la totalidad del manual y se pasan a no vigentes 31 UU.CC. que son sustituidas por parte de las anteriores.</p>
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 01 DEL 23 DE JULIO DEL 2010</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.4.10	Se agrega nota en U.C. 20190 aclarando el tipo de tierra para la reposición de zanja.
<b>MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 00 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2009</b>	
APARTADO	DESCRIPCIÓN
1.4	Se agregan UU.CC. 20424 Y 20425: PAT reconector bajada caño plástico 1 apoyo y PAT seccionador BC bajada caño plástico 1 apoyo.

## 1.- PUESTAS A TIERRA

### 1.1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas correspondientes a puesta a tierra para instalaciones en ST, MT y BT. En caso de necesitarse materiales adicionales a los descritos en una Unidad Constructiva, se utilizarán la o las UU.CC. adicionales necesarias del presente grupo, para realizar el correcto montaje.

En general, en el caso de bajadas exteriores al apoyo, las UU.CC. correspondientes utilizan cable de bajada en acero desnudo (para zonas no poluidas) o aluminio desnudo (para zonas poluidas). En el caso de bajadas interiores al apoyo, se utilizará el cable de acero para puesta a tierra incluido en columnas o cable de cobre desnudo enhebrado por dentro del apoyo en caso de tratarse de modelos de columna anteriores que no contengan el cable de acero.

Cuando se necesita desvincular eléctricamente sistemas de aterramiento diferentes, se utiliza cable de cobre aislado. Las UU.CC. correspondientes se diseñaron para contemplar una separación de al menos 5 metros entre el aterramiento de MT y el aterramiento de BT del transformador, sea el neutro o una fase de BT lo que se aterrera.

Cuando el cable de bajada es de acero o aluminio y éste llega a la jabalina, la misma es también de acero y la conexión se realiza con conector adecuado para tal fin. Si el cable es de cobre, la jabalina será tipo copperweld y se conectan con conectores tipo G.

#### 1.1.1.- INCLUYES

Cada unidad constructiva incluye las siguientes operaciones, según corresponda:

- Acopio y transporte desde almacén de UTE, fábrica o Empresa a obra y devolución del sobrante.
- Montaje y conexión.
- Tendido y conexiónado del sistema de puesta a tierra en forma subterránea, a lo largo del apoyo, enhebrado por dentro o por fuera según sea el caso. Para el conexiónado se deben emplear soldaduras, clemas, conectores o conectores G, según corresponda.
- Devolución del sobrante a almacén.
- Medida de resistencia de puesta a tierra.
- Suministro de materiales, según corresponda.
- Montaje del conjunto.
- Cortar alambrado.
- Intercalar aislamiento.
- Retensar alambrado y retensionar.
- Excavaciones.
- Apertura, tapado, compactado y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Accesorios.
- Confección de planos y/o planillas
- Transporte
- Suministro de accesorios

## 1.2.- APLICACIÓN

- En líneas aéreas de ST, MT y BT.
- En SSEE aéreas de MT/BT.
- En SSEE en edificios no prefabricados.
- En Estaciones de Transformación.
- En Puestos de Conexión y Medida.

### 1.3.- ÍNDICE

#### 1.3.1.- ÍNDICE NUMÉRICO

UU.CC.	VERSIÓN	DENOMINACION UNIDADES CONSTRUCTIVAS
20181	1	JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA
20185	1	JABALINA ACERO GALVANIZADO
20189	1	CONECTOR PAT AC. 35
20190	1	METRO DE ZANJA DE 0,40 X 0,80 M. P/TOMA DE TIERRA
20191	1	PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADO CON JABALINA
20192	1	JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA
20193	1	METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50M PARA TOMA DE TIERRA
20196	1	CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 35MM2
20197	1	CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 50MM2
20198	1	CONECTOR COMPRESIÓN CU-ESTAÑADO D=7,62-10,9/7,62-10,9MM P/PAT
20200	1	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 50 MM2.
20201	1	CLEMA DE BRONCE TOMA DE TIERRA P/MENSULA 50 MM2.
20204	2	METRO CAÑO PLÁSTICO CORRUGADO 1"
20205	1	METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV. 0,6/1 KV. 1 X 50 CU
20206	1	ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT
20208	1	0,1 M. PLANCHUELA DE COBRE 5 X 20 MM.
20209	1	METRO DE PLANCHUELA DE CU. 5 X 20 MM.
20211	1	TERMINAL DE CU. 50 MM2.
20212	1	METRO DE PLANCHUELA 3 X 20 MM. PARA S.E. INTERIOR
20215	1	CARGA Nº. 65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
20219	1	CARGA Nº. 90 P/SOLDADURA EXOTERMICA
20221	1	0,1 M. PLANCHUELA 3 X 20 MM. PARA S.E. INTERIOR
20222	2	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 70 MM2.
20224	1	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 95 MM2.
20226	1	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 120 MM2.
20245	1	AISLAMIENTO ALAMBRADO TRACCION 450 KG. EN VANO DE CRUCE
20250	1	AISLAMIENTO ALAMBRADO TRACCION 900 KG. EN VANO DE CRUCE
20407	1	PAT BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS
20409	2	PAT PUESTO DE MEDIDA AÉREO PARA CLIENTE EN UN APOYO CON SECCIONAMIENTO EN LINEA (6 Y 15 kV) S/JABALINA
20413	1	PAT PUESTO MEDIDA P/CLIENTE UN APOYO CON SECCIONAMIENTO EN LINEA 6-15(COLUMNA C/PAT AC35)
20417	1	PAT PUESTO DE CONEXION Y MEDIDA P/CLIENTE DOS APOYOS CON SECCIONAMIENTO EN LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)
20419	1	PAT TRANSICIÓN L. AÉREA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

UU.CC.	VERSIÓN	DENOMINACION UNIDADES CONSTRUCTIVAS
20422	1	PAT TRANS. CABLE SUBT. LÍNEA AÉREA, 6 Y 15 kV (COLUMNA C/PAT DE AC35)
20423	2	PAT PUESTO DE CONEXION Y MEDIDA AÉREO P/CLIENTE EN 2 APOYOS CON SECCIONAMIENTO EN LINEA (6 Y 15 kV) SIN JABALINA
20426	1	PAT RECONECTADOR BAJADA CAÑO PLASTICO 1 APOYO
20427	1	PAT SECCIONADOR BC BAJADA CAÑO PLASTICO 1 APOYO
20428	2	PAT TRANSICIÓN LÍNEA AÉREA A CABLE SUBTERRÁNEO (6 Y 15 kV) CON JABALINA
20429	2	PAT TRANSICIÓN CABLE SUBTERRÁNEO A LÍNEA AÉREA (6 Y 15 kV) CON JABALINA
20433	1	PAT TRANSICIÓN L. AÉREA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20501	1	PAT CRUC. CS1-CA1 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20502	1	PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20506	1	PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20511	1	PAT CRUC. CA1 + CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20516	1	PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20517	1	PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20520	1	CONEXIONADO PAT CRUC. DERIVACION O SECC. 15 kV.
20528	2	PAT AMARRE EN LÍNEA O ANG.-SUSP.- ANG-DERIVACION SPACER COL. CON JABALINA
20529	2	PAT SUSP. SPACER COL. CON JABALINA
20531	2	PAT AMARRE EN LÍNEA/ANG HASTA 45° O DERIV A LIN COMP P/LINEA COMPACTA
20533	2	PAT SUSPENSION PARA LINEA AEREA COMPACTA
20535	2	PAT DERIVACION A LINEA DESNUDO PARA LINEA AEREA COMPACTA
20537	2	PAT AMARRE ENTRE 45° Y 90° PARA LINEA AEREA COMPACTA
20538	2	PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER COL. CON JABALINA
20539	2	PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR. SPACER COL. CON JABALINA
20541	1	PAT TERMINAL O TRANSICIÓN A DESNUDO SPACER POSTE
20543	1	PAT SUSPENSION SPACER POSTE
20545	1	CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE
20547	1	CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45° DERIV. SPACER
20548	1	PAT TERMINAL PARA LINEA AEREA COMPACTA
20551	1	PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20553	1	PAT CRUC. RL2 Y R2 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20554	1	CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV.
20555	1	PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20570	1	CONEXIONADO PAT RIENDA LÍNEA TRIF. E.R.
20575	1	CONEXIONADO PAT RIENDA LÍNEA MONOF. E.R.
20591	1	PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL
20593	1	PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA
20595	1	CONEXIÓN CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO
20602	1	PAT CRUCETA CTS 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



UU.CC.	VERSIÓN	DENOMINACION UNIDADES CONSTRUCTIVAS
20603	1	CONEXIÓN CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO
20607	1	PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20612	1	PAT MENSULAS HGON. 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20621	1	PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20652	1	PAT CRUCETAS METALICAS DT 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20657	1	PAT MENSULAS HGON. DT 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20698	2	PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20699	2	PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20708	2	PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA
20709	2	PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
20712	2	PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA
20713	2	PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
20714	2	PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA
20716	2	PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
20717	2	PAT UNA FASE O NEUTRO B.T. CAÑO AC SIN JABALINA
20718	2	PAT UNA FASE O NEUTRO B.T. CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
20721	2	PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.
20722	1	PAT NEUTRO ANTIHURTO BT CON JABALINA COLUMNA HORMIGÓN 7.50 M
20723	1	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO/ANTIHURTO BT C/JABALINA COL HORMIGÓN 10.5M
20726	2	PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.
20731	2	PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N
20736	2	PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.
20751	1	PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12 M Z.N.
20756	1	PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P.
20770	2	PAT MRT COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN
20771	1	PAT MRT COLUMNA 10,5M SIN RIENDA ZN
20772	2	PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN
20773	1	PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,5 SIN RIENDA ZN
20781	1	PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20795	1	PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO
20791	1	PAT SUSP DELTA LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN
20792	1	PAT AP. ESPECIAL LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN
20793	1	PAT CONJ CRUCETAS PARA CRUCE EN COLUMNA 15-18M
20802	2	PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.N.
20807	2	PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.P.
20820	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT CU. 35 MM2.
20825	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT CU. 35 MM2. AISLADO
20830	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT AL.AL. 35 MM2.

UU.CC.	VERSIÓN	DENOMINACION UNIDADES CONSTRUCTIVAS
20835	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT AC. 35 MM2.
20855	2	COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO
20856	2	COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO
20861	1	COLOCACION JAB. ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N.
20866	1	COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P.
20885	1	M. CAÑO PLÁSTICO 40 MM. EXT. ANTI UV FLEJADO
20890	1	M. CAÑO ACERO GALVANIZADO 25 MM. FLEJADO
20902	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. CON JABALINA
20907	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. CON JABALINA
20913	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. CON JABALINA
20917	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. CON JABALINA
20919	1	PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO
20921	2	PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO SIN JABALINA
20928	2	PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA CON JABALINA
20933	2	PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA CON JABALINA
20934	2	PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA
20937	1	PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20938	2	PAT SBA TRIF. H. 9,50 M. CON JABALINA
20942	1	PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20943	2	PAT SBA TRIF H. 9,50 M. S/CUTOUT CON JABALINA
20947	1	PAT SBA TRIF. ESTRUCTURA MADERA 2 X 10,5 M. Z.P.
20952	1	PAT SBA TRIF. ESTRUCTURA MADERA 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P.
20953	1	PAT SBA TRIF H10,5M-12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20954	1	PAT SBA TRIF H10,5M-12M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20956	1	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20957	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20961	1	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20962	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20966	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20967	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20971	2	SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20972	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20976	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20977	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20981	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

UU.CC.	VERSIÓN	DENOMINACION UNIDADES CONSTRUCTIVAS
20982	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20983	2	PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X12M SUSP 630 KVA (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20987	2	PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X10.5M-2X12M SUSP 630KVA(COL C/PAT DE AC35 INC)
20988	2	PAT SBA TRIF. H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20989	2	PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20992	2	PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20993	2	PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
20994	1	PAT SBA TRIF H 2X10.5M-2X12M TERM 630 KVA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

### 1.3.2.- ÍNDICE TEMÁTICO

TIPO DE UNIDAD	UU.CC.	VERSIÓN	DESCRIPCION
PAT DE LÍNEAS SUB TRANSMISION	20433	1	PAT TRANSICIÓN L. AÉREA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20602	1	PAT CRUCETA CTS 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20607	1	PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20612	1	PAT MENSULAS HGON. 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20621	1	PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20652	1	PAT CRUCETAS METALICAS DT 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20657	1	PAT MENSULAS HGON. DT 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
PAT NEUTRO B.T.	20717	2	PAT UNA FASE O NEUTRO B.T. CAÑO AC SIN JABALINA
	20718	2	PAT UNA FASE O NEUTRO B.T. CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
	20722	1	PAT NEUTRO ANTIHURTO BT CON JABALINA COLUMNA HORMIGÓN 7.50 M
	20723	1	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO/ANTIHURTO BT C/JABALINA COL HORMIGÓN 10.5M
	20902	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. CON JABALINA
	20907	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. CON JABALINA
	20913	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. CON JABALINA
	20917	2	PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. CON JABALINA
	20919	1	PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO
	20921	2	PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO SIN JABALINA
	20928	2	PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA CON JABALINA
	20933	2	PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA CON JABALINA
	20934	2	PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA
PAT PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA	20409	2	PAT PUESTO DE MEDIDA AÉREO PARA CLIENTE EN UN APOYO CON SECCIONAMIENTO EN LINEA (6 Y 15 kV) SIN JABALINA
	20413	1	PAT PUESTO MEDIDA P/CLIENTE UN APOYO CON SECCIONAMIENTO EN LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)
	20417	1	PAT PUESTO DE CONEXION Y MEDIDA P/CLIENTE DOS APOYOS CON SECCIONAMIENTO EN LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)
	20423	2	PAT PUESTO DE CONEXION Y MEDIDA AÉREO P/CLIENTE EN 2 APOYOS CON SECCIONAMIENTO EN LINEA (6 Y 15 kV) SIN JABALINA
PAT TRANSICIÓN LAMT - CBL.SUBT.	20419	1	PAT TRANSICIÓN L. AÉREA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)
	20422	1	PAT TRANS. CABLE SUBT. LÍNEA AÉREA, 6 Y 15 kV (COLUMNA C/PAT DE AC35)
	20426	1	PAT RECONECTADOR BAJADA CAÑO PLASTICO 1 APOYO
	20427	1	PAT SECCIONADOR BC BAJADA CAÑO PLASTICO 1 APOYO

TIPO DE UNIDAD	UU.CC.	VERSIÓN	DESCRIPCION
PAT RECONECTADOR Y SECCIONADOR BC	20428	2	PAT TRANSICIÓN LÍNEA AÉREA A CABLE SUBTERRÁNEO (6 Y 15 kV) CON JABALINA
	20429	2	PAT TRANSICIÓN CABLE SUBTERRÁNEO A LÍNEA AÉREA (6 Y 15 kV) CON JABALINA
PAT SUBESTACIONES	20698	2	PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20699	2	PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20708	2	PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA
	20709	2	PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
	20712	2	PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA
	20713	2	PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
	20714	2	PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA
	20716	2	PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA
	20802	2	PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.N.
	20807	2	PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.P.
	20937	1	PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20938	2	PAT SBA TRIF. H. 9,50 M. CON JABALINA
	20942	1	PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20943	2	PAT SBA TRIF H. 9,50 M. S/CUTOUT CON JABALINA
	20947	1	PAT SBA TRIF. ESTRUCTURA MADERA 2 X 10,5 M. Z.P.
	20952	1	PAT SBA TRIF. ESTRUCTURA MADERA 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P.
	20953	1	PAT SBA TRIF H10,5M-12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20954	1	PAT SBA TRIF H10,5M-12M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20956	1	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20957	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20961	1	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20962	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20966	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20967	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20971	2	SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20972	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20976	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20977	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20981	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

	20982	2	PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20983	2	PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X12M SUSP 630 KVA (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20987	2	PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X10.5M-2X12M SUSP 630KVA(COL C/PAT DE AC35 INC)
	20988	2	PAT SBA TRIF. H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

TIPO DE UNIDAD	UU.CC.	VERSIÓN	DESCRIPCION
PAT SUBESTACIONES	20989	2	PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20992	2	PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20993	2	PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20994	1	PAT SBA TRIF H 2X10.5M-2X12M TERM 630 KVA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
PAT LÍNEAS M.T.	20501	1	PAT CRUC. CS1-CA1 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20502	1	PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20506	1	PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20511	1	PAT CRUC. CA1 + CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20516	1	PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20517	1	PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20520	1	CONEXIONADO PAT CRUC. DERIVACION O SECC. 15 kV.
	20528	2	PAT AMARRE EN LÍNEA O ANG.-SUSP.- ANG-DERIVACION SPACER COL. CON JABALINA
	20529	2	PAT SUSP. SPACER COL. CON JABALINA
	20531	2	PAT AMARRE EN LÍNEA/ANG HASTA 45° O DERIV A LIN COMP P/LINEA COMPACTA
	20533	2	PAT SUSPENSION PARA LINEA AEREA COMPACTA
	20535	2	PAT DERIVACION A LINEA DESNUDO PARA LINEA AEREA COMPACTA
	20537	2	PAT AMARRE ENTRE 45° Y 90° PARA LINEA AEREA COMPACTA
	20538	2	PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER COL. CON JABALINA
	20539	2	PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR. SPACER COL. CON JABALINA
	20541	1	PAT TERMINAL O TRANSICIÓN A DESNUDO SPACER POSTE
	20543	1	PAT SUSPENSION SPACER POSTE
	20545	1	CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE
	20547	1	CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45° DERIV. SPACER
	20548	1	PAT TERMINAL PARA LINEA AEREA COMPACTA
	20551	1	PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20553	1	PAT CRUC. RL2 Y R2 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20554	1	CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV.
	20555	1	PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20556	2	PAT CRUC. BOVEDA RL2-UNIF. R1 Y R2-24 KV. CON JABALINA
	20558	2	PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV CON JABALINA

TIPO DE UNIDAD	UU.CC.	VERSIÓN	DESCRIPCION
PAT LÍNEAS M.T.	20570	1	CONEXIONADO PAT RIENDA LÍNEA TRIF. E.R.
	20575	1	CONEXIONADO PAT RIENDA LÍNEA MONOF. E.R.
	20591	1	PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL
	20593	1	PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA
	20595	1	CONEXIÓN CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO
	20603	1	CONEXIÓN CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO
	20721	2	PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.
	20726	2	PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.
	20731	2	PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N
	20736	2	PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.
	20751	1	PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12 M Z.N.
	20756	1	PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P.
	20770	2	PAT MRT COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN
	20771	1	PAT MRT COLUMNA 10,5M SIN RIENDA ZN
	20772	2	PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN
	20773	1	PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,5 SIN RIENDA ZN
	20781	1	PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)
	20791	1	PAT SUSP DELTA LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN
	20792	1	PAT AP. ESPECIAL LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN
	20793	1	PAT CONJ CRUCETAS PARA CRUCE EN COLUMNA 15-18M
ALAMBRADOS	20245	1	AISLAMIENTO ALAMBRADO TRACCION 450 KG. EN VANO DE CRUCE
	20250	1	AISLAMIENTO ALAMBRADO TRACCION 900 KG. EN VANO DE CRUCE
	20191	1	PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADO CON JABALINA
	20795	1	PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO
ATERRAMIENTOS ADICIONALES	20181	1	JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA
	20185	1	JABALINA ACERO GALVANIZADO
	20190	1	METRO DE ZANJA DE 0,40 X 0,80 M. P/TOMA DE TIERRA
	20192	1	JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA
	20193	1	METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50M PARA TOMA DE TIERRA
	20200	1	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 50 MM2.
	20205	1	METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV. 0,6/1 KV. 1 X 50 CU
	20206	1	ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT
	20215	1	CARGA N°. 65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
	20219	1	CARGA N°. 90 P/SOLDADURA EXOTERMICA
	20222	2	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 70 MM2.
	20224	1	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 95 MM2.
	20226	1	METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 120 MM2.




	20820	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT CU. 35 MM2.
	20825	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT CU. 35 MM2. AISLADO
	20830	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT AL.AL. 35 MM2.

TIPO DE UNIDAD	UU.CC.	VERSIÓN	DESCRIPCION
ATERRAMIENTOS ADICIONALES	20835	1	M. CABLE ADICIONAL PARA PAT AC. 35 MM2.
	20855	2	COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO
	20856	2	COLOCACION DE JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO
	20861	1	COLOCACION JAB. ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N.
	20866	1	COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P.
CONECTORES PARA PAT	20189	1	CONECTOR PAT AC. 35
	20196	1	CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 35MM2
	20197	1	CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 50MM2
	20198	1	CONECTOR COMPRESIÓN CU-ESTAÑADO D=7,62-10,9/7,62-10,9MM P/PAT
	20201	1	CLEMA DE BRONCE TOMA DE TIERRA P/MENSULA 50 MM2.
	20211	1	TERMINAL DE CU. 50 MM2.
PLANCHUELAS P/SIST. DE TIERRA EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES	20208	1	0,1 M. PLANCHUELA DE COBRE 5 X 20 MM.
	20209	1	METRO DE PLANCHUELA DE CU. 5 X 20 MM.
	20212	1	METRO DE PLANCHUELA 3 X 20 MM. PARA S.E. INTERIOR
	20221	1	0,1 M. PLANCHUELA 3 X 20 MM. PARA S.E. INTERIOR
CAÑOS PLÁSTICOS DE PROTECCIÓN P/CABLES DE PAT	20204	2	METRO CAÑO PLÁSTICO CORRUGADO 1"
	20885	1	M. CAÑO PLÁSTICO 40 MM. EXT. ANTI UV FLEJADO
	20890	1	M. CAÑO ACERO GALVANIZADO 25 MM. FLEJADO
OTROS	20407	1	PAT BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS

## 1.4.- MONTAJE Y COMPOSICIÓN

### 1.4.1.- CONEXIÓN DE CABLES DE ACERO PARA PAT INCLUIDOS EN COLUMNAS

Los cables de acero incluidos en las columnas se conectarán de acuerdo a los siguientes esquemas:



MATERIALES			
Ref	Código	Unidad	Designación
10	060712	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
4	004033	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
6	068782	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

**Nota:**

En las columnas de 9,50 m, 10,50 m y 12 m que poseen dos cables de acero en su interior, los mismos siempre deberán ser conectados entre sí en la base de la columna.


Los cables de acero se conectarán a una jabalina de acero galvanizado 16 mm la cual posee una varilla de conexión 10 mm.

Las conexiones entre cables de acero y cable-jabalina, se realizarán mediante conectores a compresión de cobre estañado.

Los metros de cable de acero adicionales para conectar a la jabalina de acero, están incluidos en las UU.CC., según corresponda.

#### 1.4.2.- PAT DE LÍNEAS DE SUBTRASMISIÓN

20433 PAT TRANSICIÓN L. AÉREA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20433	3	017555	15	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	3	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	26	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
	8	051016	5	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	5	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20602 PAT CRUCETA CTS 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20602	3	017555	6	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	4	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	4	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20607 PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)






UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20607	3	017555	8	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMATIELLA MENSULA 35 A 50 MM2.
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	5	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	5	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	6	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20612 PAT MENSULAS HGON. 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20612	3	017555	13	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	5	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	5	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	7	055915	3	UN	CONEC. CUÑA ACSR 95/15 MM2/AL.AL. 50 MM2.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20652 PAT CRUCETAS METALICAS DT 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20652	3	017555	6	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	3	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	4	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	4	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20657 PAT MENSULAS HGON. DT 30 - 60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20657	3	017555	23	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	10	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	10	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	29	055915	6	UN	CONEC. CUÑA ACSR 95/15 MM2./AL - AL 50 MM2.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

### 1.4.3.- PAT DE NEUTRO DE B.T.

#### 20717-2 PAT UNA FASE O NEUTRO B.T. CAÑO AC. SIN JABALINA





UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20717-2	19	011218	3	M	CAÑO HO. GALV. C/COST 25,40 MM (1")
	22	019143	1	UN	TERM. CAÑO CU ESTAÑADO P/CBL MM. 35
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	M	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOX
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	11	UN	CABLE CU.1 X 35 MM2.XLPE DOBLE AISL.

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

Nota:

Se recomienda la utilización de esta Unidad Constructiva con CAÑO H° GALV. en zonas donde pudiera ocurrir, por cualquier motivo, posibilidad de rotura del caño plástico que contiene el conductor de PAT.

Si no fuera así, utilizar la Unidad Constructiva similar con caño de plástico anti UV (U.C. 20718).

20718-2 PAT UNA FASE O NEUTRO B.T. CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20718-2	22	019143	1	UN	TERM. CAÑO CU ESTAÑADO P/CBL MM. 35
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	M	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOX
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	11	UN	CABLE CU.1 X 35 MM2.XLPE DOBLE AISL.
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20722 PAT NEUTRO ANTIHURTO BT CON JABALINA COLUMNA HORMIGÓN 7.50 M




UUC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20722	5	017570	7.5	M	CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	28	056753	1	UN	MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20723 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO/ANTIURTO BT C/JABALINA COL  
HORMIGÓN 10.5M




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20723	4	004033	1.5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	5	017570	2	M	CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
	28	056753	1	UN	MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2

	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20902-2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. CON JABALINA






UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20902-2	4	004033	9	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	5	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	5	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20907-2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. CON JABALINA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20907-2	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	5	017570	9	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	8	051017	5	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	9	051016	5	M	FLEJE DE ACERO INOX. 20 X 0,7
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20913-2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. CON JABALINA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20913-2	4	004033	9	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	30	609391	3	UN	GRAMPA PLAST P/FIJAC CAÑO 40MM A PARED
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

20917-2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. CON JABALINA



UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20917-2	5	017570	9	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	18	609391	3	UN	GRAMPA PLAST P/FIJAC CAÑO 40MM A PARED
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

## 20921-2 PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO SIN JABALINA


UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20921-2	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	22	019143	1	UN	TERM. CAÑO CU ESTAÑADO P/CBL MM35
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2

### Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra



20928-2 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA CON JABALINA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20928-2	5	017570	6	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	28	056753	1	UN	MANG TERM COMPRESION BIMET 35 MM2 LAMT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

**20933-2 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA CON JABALINA**




UUC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20933-2	5	017570	6	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	26	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	28	056753	1	UN	MANG TERM COMPRESION BIMET 35 MM2 LAMT
	27	609391	3	UN	GRAMPA PLAST P/FIJAC CAÑO 40MM A PARED
	30	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

20934-2

PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA



UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20934-2	7	052330	2	M	CABLE CU 1 X 35MM2 XLPE DOBLE AISL.
	9	051016	5	M	FLEJE ACERO INOX. 20X0,7MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO
	28	056753	1	UN	MANG TERM COMPRESION BIMET 35 MM2 LAMT
	19	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM MARFIL EXT ANTI UV
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	22	019143	1	UN	TERM CAÑO CU ESTAÑADO P/CBL 35MM2


Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado

- Medida de resistencia de puesta a tierra

#### 1.4.4.- PAT PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA

#### 20409-2 PAT PUESTO DE MEDIDA AÉREO PARA CLIENTE EN UN APOYO CON SECCIONAMIENTO EN LINEA (6 Y 15 KV) SIN JABALINA




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20409-2	3	017555	40	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	11	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
	21	021146	2	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	8	051016	6	M	FLEJE ACERO INOXIDABLE 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE
	14	086249	2	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	15	060882	9	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20413

PAT PUESTO MEDIDA P/CLIENTE UN APOYO CON SECCIONAMIENTO  
EN LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)






UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20413	3	017555	15	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	3	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	2	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	10	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
	8	051016	6	M	FLEJE ACERO INOXIDABLE 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE
	15	060882	9	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)
	26	068782	10	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT


Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20423-2 PAT PUESTO DE CONEXION Y MEDIDA AÉREO P/CLIENTE EN 2 APOYOS CON SECCIONAMIENTO EN LINEA (6 Y 15 kV) SIN JABALINA

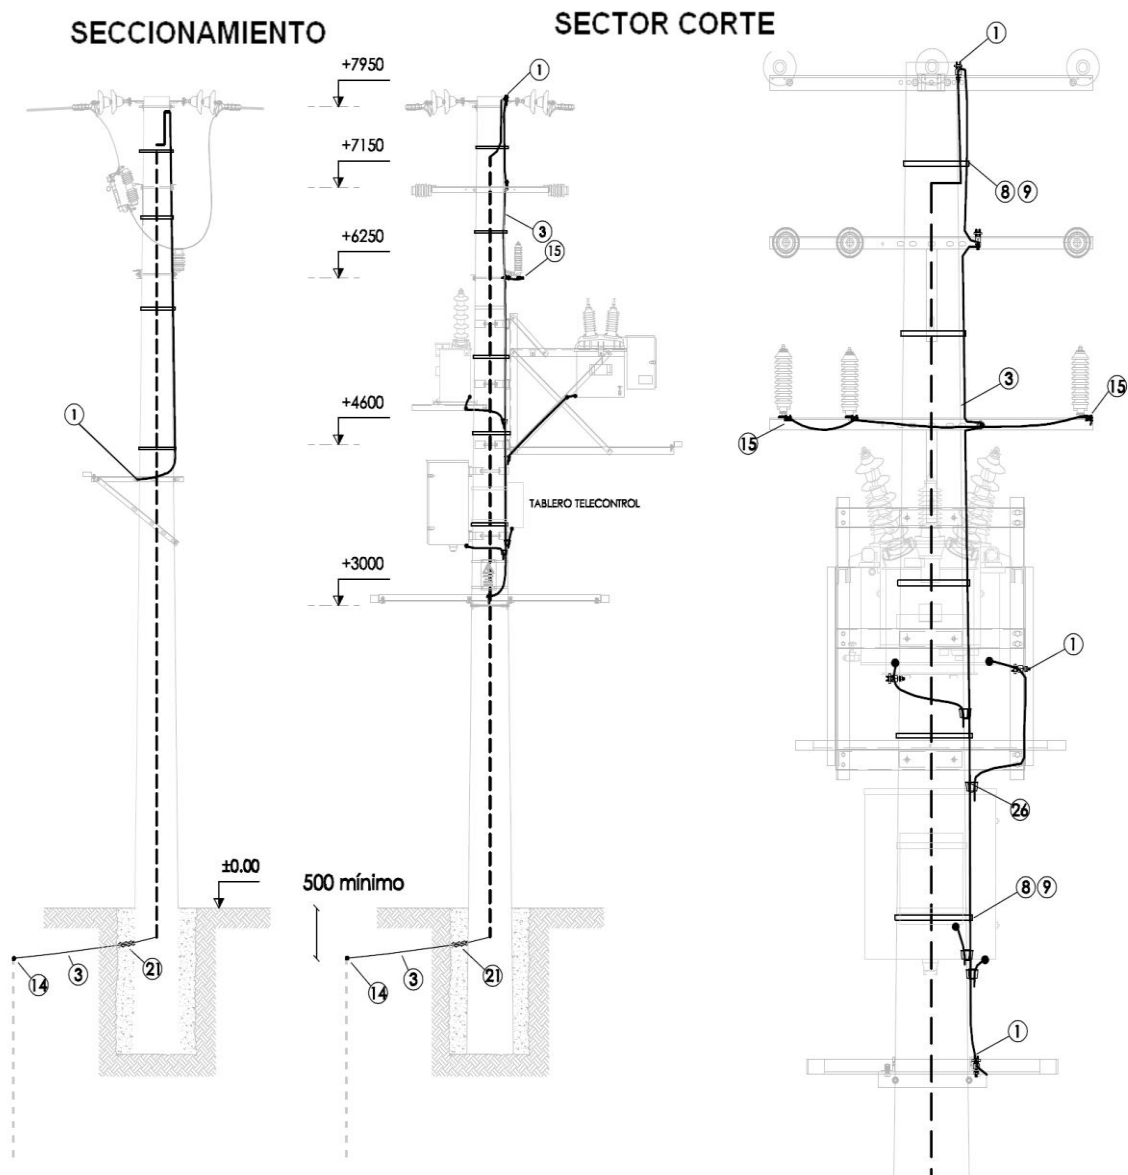

## SECTOR MEDIDA



UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20423-2	3	017555	61	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	13	020484	17	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
	21	021146	3	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	8	051016	11	M	FLEJE ACERO INOXIDABLE 20 X 0,7 MM
	9	051017	11	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE
	14	086249	3	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	26	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAÑ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	12	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)


Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo


20417

PAT PUESTO DE CONEXION Y MEDIDA P/CLIENTE DOS APOYOS CON SECCIONAMIENTO EN LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)


## SECCIONAMIENTO

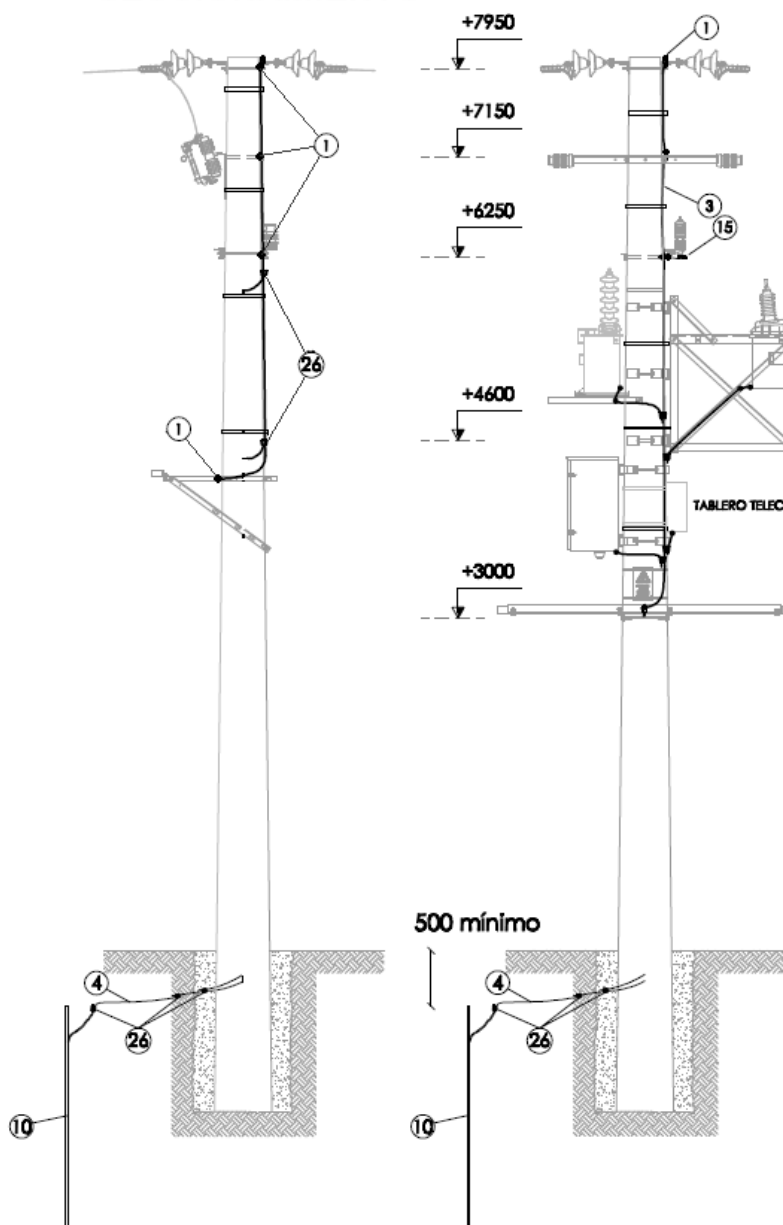

## SECTOR CORTE



## SECTOR MEDIDA




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20417	3	017555	26	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	3	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	13	020484	17	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
	8	051016	11	M	FLEJE ACERO INOXIDABLE 20 X 0,7 MM
	9	051017	11	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE
	26	068782	19	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	12	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

#### 1.4.5.- PAT DE RECONECTADOR Y SECCIONADOR BAJO CARGA

##### 20426 PAT RECONECTADOR BAJADA CAÑO PLÁSTICO 1 APOYO






UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20426	1	017570	21	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	2	020484	7	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	3	051016	8	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	4	051017	8	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	5	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM EXT ANTI UV
	6	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	7	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	8	060882	6	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20427

PAT SECCIONADOR BAJO CARGA BAJADA CAÑO PLASTICO 1 APOYO




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20427	1	017570	17	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	2	020484	3	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	3	051016	8	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	4	051017	8	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	5	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM EXT ANTI UV
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	7	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	8	060882	6	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

#### 1.4.6.- PAT DE SUBESTACIONES

#### 20698-2 PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20698-2	4	004033	9	M	CBL AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	3	017555	6	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	6	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

---

**20699-2 PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)**




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20699-2	4	004033	9	M	CBL AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	3	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20708-2 PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA



UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20708-2	18	003685	6	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM.11
	19	011218	3	M	CAÑO HO. GALV. C/COST 25,40 MM (1")
	3	017555	7	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX.20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	6	M	CABLE CU 1 X 35 MM2. XLPE DOBLE AISLAC.
	26	054262	2	UN	CONEC. ELAST. 50CB/25AL,35AL,35CB,35CB/35C
	2	060692	5	UN	CONECTOR AC. GALV. P/PAT AC. 35
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG.(CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

Nota:

Se recomienda la utilización de esta Unidad Constructiva con CAÑO H° GALV. en zonas donde pudiera ocurrir, por cualquier motivo, posibilidad de rotura del caño plástico que contiene el conductor de PAT.

Si no fuera así, utilizar la Unidad Constructiva similar con caño de plástico anti UV (U.C. 20709).

20709-2 PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20709-2	18	003685	6	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM.11
	3	017555	7	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX.20 X 0,7 MM.
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	6	M	CABLE CU 1 X 35 MM2. XLPE DOBLE AISLAC.
	26	054262	2	UN	CONEC. ELAST. 50CB/25AL,35AL,35CB,35CB/35C
	2	060692	5	UN	CONECTOR AC. GALV. P/PAT AC. 35
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG.(CBL PASANTE 35MM2)
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20712-2  
JABALINA

PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CAÑO AC SIN

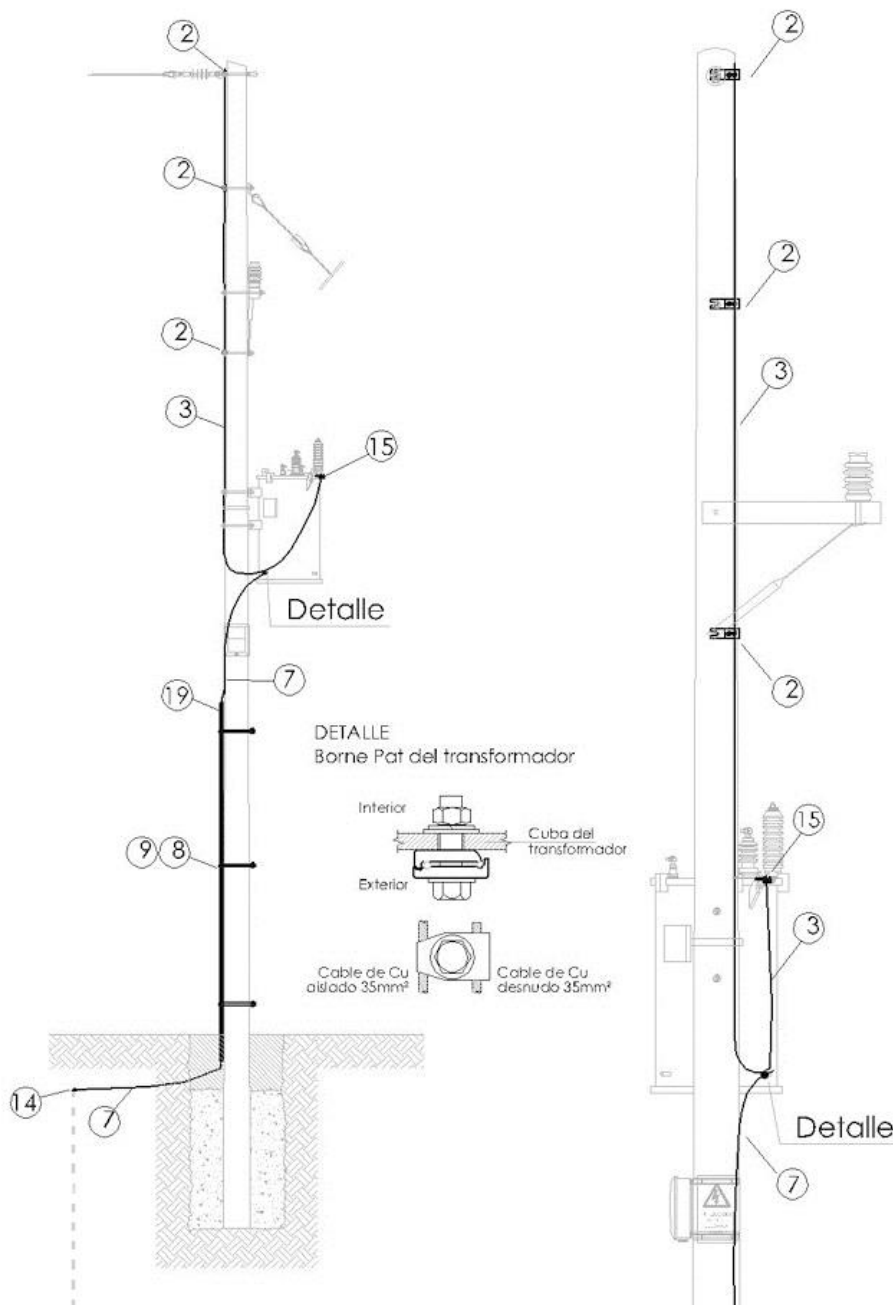

UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20712-2	18	003685	6	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM.11
	19	011218	3	M	CAÑO HO. GALV. C/COST 25,40 MM (1")
	3	017555	7	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX.20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	6	M	CABLE CU 1 X 35 MM2. XLPE DOBLE AISLAC.
	2	060692	3	UN	CONECTOR AC. GALV. P/PAT AC. 35
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG.(CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

Nota:

Se recomienda la utilización de esta Unidad Constructiva con CAÑO H° GALV. en zonas donde pudiera ocurrir, por cualquier motivo, posibilidad de rotura del caño plástico que contiene el conductor de PAT.

Si no fuera así, utilizar la Unidad Constructiva similar con caño de plástico anti UV (U.C. 20713).

20713-2 PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN JABALINA



UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20713-2	18	003685	6	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM.11
	3	017555	7	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX.20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOX.
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	6	M	CABLE CU 1 X 35 MM2. XLPE DOBLE AISLAC.
	2	060692	3	UN	CONECTOR AC. GALV. P/PAT AC. 35
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG.(CBL PASANTE 35MM2)
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV


Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20714-2

PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CAÑO AC SIN JABALINA



UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20714-2	3	017555	8	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	8	051016	8	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	8	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOX
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	6	M	CABLE CU.1 X 35 MM2.XLPE DOBLE AISL.
	26	054262	1	UN	CONEC. ELAST. 50CB/25 AL, 35 AL.,35CB,35CB/35C
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG(CBL PASANTE 35 MM.)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo


Nota:

Se recomienda la utilización de esta Unidad Constructiva con CAÑO H° GALV. en zonas donde pudiera ocurrir, por cualquier motivo, posibilidad de rotura del caño plástico que contiene el conductor de PAT.

Si no fuera así, utilizar la Unidad Constructiva similar con caño de plástico anti UV (U.C. 20716).

**20716-2**  
**JABALINA**

**PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CAÑO PLÁSTICO SIN**




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20716-2	3	017555	8	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	8	051016	8	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	8	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOX
	14	086249	1	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2
	7	052330	6	M	CABLE CU.1 X 35 MM2.XLPE DOBLE AISL.
	26	054262	1	UN	CONEC. ELAST. 50CB/25 AL, 35 AL.,35CB,35CB/35C
	15	060882	1	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG(CBL PASANTE 35 MM.
	16	061028	3	UN	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20919 PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20919	3	017555	1	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	26	054262	1	UN	CONEC. ELAST. 50CB/25AL,35AL,35CB;35CG/35C

## Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20943-2

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT CON JABALINA




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20943-2	4	004033	8	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	12	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	9	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	9	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	4	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20942 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)






UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20942	3	017555	7	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20957-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20957-2	4	004033	6	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	13	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	9	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20956 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20956	3	017555	13	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	10	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20962-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20962-2	4	004033	8	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	11	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	7	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20961

PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x10,5-2x12M SUSP. S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)






UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20961	3	017555	10	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	8	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20802-2 PAT SBA TRIF. M.10,5M Z.N.






UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20802-2	4	004033	6	M	CBL AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	3	017555	11	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2 DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	2	060692	7	UN	CONEC. AC. GALV. P/PAT AC 35
	11	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM EXT ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20807-2 PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.P.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20807-2	5	017570	6	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	3	017555	11	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2 DESNUDO
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	2	060692	7	UN	CONEC. AC. GALV. P/PAT AC 35
	11	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM EXT ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20938-2

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. CON JABALINA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20938-2	4	004033	8	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	12	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	9	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	9	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20937 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20937	3	017555	8	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	6	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	6	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20947

PAT SBA TRIF. ESTRUCTURA MADERA 2 X 10,5 M. Z.P.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20947	18	003685	12	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM11
	3	017555	14	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	5	017570	8	M	CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	2	060692	7	UN	CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
	11	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESC. (CBL. PASANT. 35 MM2.)
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20952

PAT SBA TRIF. ESTRUCTURA MADERA 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20952	18	003685	14	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAQO MM11
	3	017555	15	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	5	017570	8	M	CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	26	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	2	060692	4	UN	CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
	11	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20953

PAT SBA TRIF H10,5M-12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20953	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	3	017555	8	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	7	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20954 PAT SBA TRIF H10,5M-12M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20954	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	3	017555	7	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	6	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM
	9	051017	6	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20967-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20967-2	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	11	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	9	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20966-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10.5M-2x12M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20966-2	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	13	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	11	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20972-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT  
(COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20972-2	4	004033	6	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	8	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	6	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20971-2 SBA TRIF H 2X9,5M-2X10.5M-2x12M TERM. S/CUTOUT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20971-2	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	13	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	11	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20977-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20977-2	4	004033	8	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	12	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	9	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20976-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10.5M-2x12M TERM. (COLUMNA C/PAT DE




## AC35 INCLUIDA)

UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20976-2	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	12	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	4	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	4	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	8	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)
	21	021146	2	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR

## Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20982-2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20982-2	4	004033	8	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	11	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	8	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20981-2(ojo version)PAT SBA TRIF H 2X9,5M-2X10,5M-2x12M TERM. S/FUSIBLE BT  
(COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20981-2	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	10	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	9	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	2	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20983-2 PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X12M SUSP 630 KVA (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20983-2	4	004033	8	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	11	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	8	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	8	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	6	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

---

**20987-2 PAT SBA TRIF H 2x9.5M-2X10.5M-2X12M SUSP 630KVA(COL C/PAT DE AC35 INC)**




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20987-2	3	017555	10	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	7	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	26	068782	13	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	6	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20989 -2 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)






UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20989-2	4	004033	9	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	18	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	8	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	8	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	14	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20988-2 PAT SBA TRIF. H. 2 X 12 M. ENT./SAL. SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20988-2	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	15	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	16	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	17	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20993-2 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20993-2	4	004033	9	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	17	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	8	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	8	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	13	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20992-2 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20992-2	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	12	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	16	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	14	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

**20994 PAT SBA TRIF H 2X10.5M-2X12M TERM 630 KVA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)**





UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación


20987-2	3	017555	10	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	8	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	26	068782	13	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	6	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

#### 1.4.7.- PAT TRANSICIÓN L. A. MT A CABLE SUBTERRÁNEO

**20428 -2 PAT TRANSICIÓN LÍNEA AÉREA A CABLE SUBTERRÁNEO (6 Y 15 KV) CON JABALINA**



UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20428-2	4	004033	6	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	11	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO


	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	4	UN	CLEMA BR TOMATIELLA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20419

PAT TRANSICIÓN L. AÉREA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20419	3	017555	9	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	4	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

**20429-2 PAT TRANSICIÓN CABLE SUBTERRÁNEO A LÍNEA AÉREA (6 Y 15 kV)  
CON JABALINA**




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20429-2		004033	6	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	12	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20422 PAT TRANS. CABLE SUBT. LÍNEA AÉREA, 6 Y 15 kV (COLUMNA C/PAT DE AC35)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20422	3	017555	9	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35MM2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

#### 1.4.8.- PAT LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

##### 20501 PAT CRUC. CS1 - CA1 - 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20501	3	017555	3	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2 DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	26	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX. 20 X 0,7 MM.
	9	051017	1	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20502 PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20502	3	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2 DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	3	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	6	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX. 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.

## Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20506 PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20506	3	017555	1	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	26	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

# 20511 PAT CRUC. CA1 + CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20511	3	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	26	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX. 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.

## Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

**20516 PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)**




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20516	3	017555	4	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	5	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	4	UN	FLEJE ACERO INOX. 20 X 0,7 MM.
	9	051017	4	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20517 PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20517	3	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	7	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	4	UN	FLEJE ACERO INOX. 20 X 0,7 MM.
	9	051017	4	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	9	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20520 CONEXIONADO PAT CRUC. DERIVACION O SECC. 15 KV




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20520	3	017555	1	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR. TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2

## Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20528-2 PAT AMARRE EN LÍNEA O ANG -SUSP-ANG.-DERIVAC. SPACER COL. CON JABALINA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20528-2	4	004033	10	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20531-2 PAT AMARRE EN LÍNEA/ANG HASTA 45° O DERIV A LIN COMP P/LÍNEA COMPACTA

Amarre en línea y en ángulo hasta 45°



Derivación a línea compacta




UUC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20531-2	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	3	017555	3,5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	9	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20529-2 PAT SUSP. SPACER COL. CON JABALINA






UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20529-2	4	004033	11	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	1	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	6	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC. INOX.
	26	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	27	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.
	10	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV16 MM C/VARI CONEX 10MM
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20533-2 PAT SUSPENSIÓN PARA LÍNEA AÉREA COMPACTA



Suspensión en línea sin B/A



Suspensión en línea con B/A



Suspensión en ángulo




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20533-2	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	3	017555	3	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	2	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	2	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	26	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20538-2 PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER COL. CON JABALINA




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20538-2	3	017555	4	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	8	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	26	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2.)
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20535-2 PAT DERIVACIÓN A LÍNEA DESNUDO PARA LÍNEA AÉREA COMPACTA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20535-2	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	3	017555	6	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	15	060882	3	UN	CONEC. OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2.)
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20539-2 PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR. SPACER Y COL.. CON JABALINA






UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20539-2	3	017555	3	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	9	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	6	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	21	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20537-2 PAT AMARRE ENTRE 45° Y 90° PARA LÍNEA AÉREA COMPACTA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20537	1	020484	3	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	3	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20541 PAT TERMINAL O TRANSICIÓN A DESNUDO SPACER POSTE




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20541	17	003678	0,04	KG	GRAMPA P/ TEJIDO ALAMBRE 25 MM.
	4	004033	12	M	CBL. AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	11	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV. 16 MM. C/VARI CONEX 10 MM.
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20543 PAT SUSP. SPACER POSTE




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20543	17	003678	0,04	KG	GRAMPA P/ TEJIDO ALAMBRE 25 MM.
	4	004033	12	M	CBL. AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA MM. 35)
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	6	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	11	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV. 16 MM. C/VARI CONEX
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20545 CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE






UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20545	17	003678	0,01	KG	GRAMPA P/ TEJIDO ALAMBRE 25 MM.
	3	017555	3	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	6	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20547 CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45° DERIV. SPACER




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20547	17	003678	0,01	KG	GRAMPA P/ TEJIDO ALAMBRE 25 MM.
	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	6	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20548 PAT TERMINAL PARA LÍNEA AÉREA COMPACTA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20548	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	3	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	15	060882	3	UN	CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35 MM2)
	26	068782	5	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20551 PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)





UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20551	3	017555	3,5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	8	051016	2	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	2	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

**20553 PAT CRUC. RL2 Y R2 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)**






UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20553	3	017555	7	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	8	051016	4	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	4	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	6	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20555 PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20555	3	017555	4	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	4	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	3	UN	CLEMA BR. TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 M2.
	6	068782	7	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	2	M	FLEJE ACERO INOX. 20 X 0,7 MM.
	9	051017	2	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

# 20554 CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20554	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 30 A 50 MM2.

## Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20570 CONEXIONADO PAT RIENDA LÍNEA TRIF. ER.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20570	17	003678	0,01	UN	GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25 MM.
	4	004033	2	M	CABLE AC. GALV. 7X2,5 (CBL. GUARDIA MM.35)
	2	060692	3	UN	CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

### Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20575 CONEXIONADO PAT RIENDA LÍNEA MONOF. ER.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20575	17	003678	0,01	UN	GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25 MM.
	4	004033	2	M	CABLE AC. GALV. 7X2,5 (CBL. GUARDIA MM.35)
	2	060692	2	UN	CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

## Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20591 PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20591	4	004033	10	M	CBL. AC. GALV. 7X2,5 (CBL. GUARDIA MM.35)
	8	051016	4	UN	FLEJE ACERO INOX. 20 X 0,7 MM.
	9	051017	4	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	12	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	11	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16 MM.C/VARI CONEX 10 MM
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20593 PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20593	5	017570	10	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	4	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	4	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	12	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	11	060712	1	UN	JABALINA AC GALV. 16 MM. C/VARILLA CONEX10 MM.
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20595 CONEXIÓN CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20595	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	6	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

### Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20603 CONEXIÓN CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20603	3	017555	1	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	6	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20621 PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)




Nota: En caso de tratarse de una columna con aisladores ya existentes, la planchuela con la clema se montará en la parte posterior del bulón usando una tuerca adicional.

UU.CC.	MATERIALES				
	REF.	CODIGO	UN.	CANT.	DESIGNACION
20621	1	051016	M	1,20	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 P/CBL PREENSB
	2	051017	UN	1	HEBILLA PARA FLEJE DE AC P/CBL PREENSB
	3	066612	UN	4	PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
	4	017555	M	6	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	5	020484	UN	4	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	6	004033	M	1,50	CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
	7	060712	UN	1	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
	8	068782	UN	3	CONEC COMP CU ESTAÑ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20721-2 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20721-2	18	003685	6	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM.11
	4	004033	11	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM.35)
	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	2	060692	5	UN	CONECTOR AC. GALV. P/PAT AC 35
	11	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV 16 MM C/VARI CONEX 10 MM
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM MARFIL EXT. ANTI UV
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20726-2 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20726-2	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM MARFIL EXT. ANTI UV
	5	017570	11	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	2	060692	5	UN	CONECTOR AC GALV. P / PAT AC 35
	6	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	11	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16 MM C/VARI CONEX 10 MM.
	18	003685	6	UN	GRAMPA P/ SUJECCION DE CAÑO MM 11
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20731-2 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N.




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20731-2	18	003685	6	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM.11
	4	004033	11	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM.35)
	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	6	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	2	060692	6	UN	CONECTOR AC. GALV. P/PAT AC 35
	11	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM MARFIL EXT. ANTI UV
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20736-2 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.




UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20736-2	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV
	2	060692	6	UN	CONECTOR AC GALV P / PAT AC 35
	6	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	3	017555	2	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2 DESNUDO
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA P/ FLEJE DE AC.
	11	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV. 16 MMC/ VARI CONEX 10 MM.
	5	017570	11	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2. DESNUDO
	18	003685	6	UN	GRAMPA P /SUJECCION DE CAÑO MM. 11
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20751 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N.




UUC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20751	18	003685	8	UN	GRAMPA P/SUJECCION DE CAÑO MM.11
	4	004033	13	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM.35)
	8	051016	3	UN	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 MM.
	9	051017	3	UN	HEBILLA P/FLEJE DE AC. INOX.
	12	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	2	060692	2	UN	CONECTOR AC. GALV. P/PAT AC 35
	11	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM MARFIL EXT. ANTI UV

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20756 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P.



UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20756	16	061028	3	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT ANTI UV
	2	060692	2	UN	CONECTOR AC. GALV. P / PAT AC 35
	12	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	8	051016	3	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	3	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC.
	11	060712	1	UN	JABALINA AC. GALV 16 MMC/VARI CONEX 10 MM
	5	017570	13	M	CABLE AL ALEADO 35 MM DESNUDO
	18	003685	8	UN	GRAMPA P/ SUJECCION DE CAÑO MM. 11


Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20770-2 PAT MRT COLUMN 10,50/300 CON RIENDA ZN


SUSPENSION EN ANGULO

Aislación: rígida doble




SUSPENSION EN ANGULO


Aislación: en cadena




AMARRE EN ANGULO




AMARRE EN LINEA



TERMINAL



DERIVACION



UCC	MATERIALES				
	Ref.	Código	Cant.	Unidad	Designación
20770-2	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	5,5	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	2	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	2	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

- 
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20771 PAT MRT COLUMNA 10,5M SIN RIENDA ZN


SUSPENSION EN LINEA Y ANGULO

Aislación: rígida simple




SUSPENSION EN ANGULO

Aislación: rígida doble




SUSPENSION EN ANGULO


Aislación: en cadena




AMARRE EN ANGULO




AMARRE EN LINEA




TERMINAL



DERIVACION



SECCIONAMIENTO EN LINEA



UCC	MATERIALES				
	Ref.	Código	Cant.	Unidad	Designación
20771	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	5,5	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	1	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	2	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	2	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo




20772-2 PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN

SUSPENSION EN ANGULO

Disposición conductores: Delta - Aislación: rígida doble




AMARRE EN ANGULO




SUSPENSION EN ANGULO


Disposición conductores: Bandera - Aislación: en cadena




AMARRE EN LINEA




TERMINAL



DERIVACION



SECCIONAMIENTO EN LINEA



UCC	MATERIALES				
	Ref.	Código	Cant.	Unidad	Designación
20772-2	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	6,5	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	3	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT


Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20773 PAT TRIFÁSICA ER COLUMNA 10,5 SIN RIENDA ZN


### SUSPENSION EN LINEA Y ANGULO

Disposición conductores: Delta - Aislación: rígida simple




### SUSPENSION EN ANGULO

Disposición conductores: Delta - Aislación: rígida doble




### SUSPENSION EN ANGULO


Disposición conductores: Bandera - Aislación: en cadena




### AMARRE EN ANGULO




AMARRE EN LINEA




TERMINAL



DERIVACION



SECCIONAMIENTO EN LINEA




UCC	MATERIALES				
	Ref.	Código	Cant.	Unidad	Designación
20773	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	6,5	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20781 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20781	3	017555	4	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM.35)
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMATIERRA MENSULA 35 A 50 MM2.
	8	051016	2	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	2	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC.
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo



20791 PAT SUSP DELTA LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN


SUSPENSION EN LINEA

Disposición conductores: Delta - Aislación: rígida simple



SUSPENSION EN ANGULO

Disposición conductores: Delta - Aislación: rígida doble



UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20791	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	3,5	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	31	066612	1	UN	PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST


Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo


20792 PAT AP. ESPECIAL LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN

SUSPENSION EN ANGULO


Disposición conductores: Bandera - Aislación: en cadena




AMARRE EN ANGULO



AMARRE EN LINEA



TERMINAL




UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20792	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	6,5	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	2	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	1	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	1	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	6	068782	4	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

20793 PAT CONJ CRUCETAS PARA CRUCE EN COLUMNA 15-18M



UUCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20793	4	004033	1,5	M	CBL AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM 35)
	3	017555	8	M	CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
	1	020484	6	UN	CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50 MM2
	8	051016	6	M	FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
	9	051017	6	UN	HEBILLA PARA FLEJE DE AC
	10	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10 MM
	26	068782	3	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:


- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

#### 1.4.9.- PAT DE ALAMBRADOS

20191  
CON

PAT

DE ALAMBRADO  
JABALINA



DETALLE PAT

UCC	MATERIALES				
	Ref	Código	Cant.	Unidad	Designación
20191		000027	0,3	KG	ALAMBRE DE Ho. GALV. Nº. 12
	24	060715	1	UN	JABALINA AC. GALV. 2,7 M. P/PAT ALAMBRADOS

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

**20245 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCIÓN 450 KG EN VANO DE CRUCE**

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20245	019881	1	SECCIONADOR P/ALAMBRADO TRACCION 450 kg

**20250 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCIÓN 900 KG EN VANO DE CRUCE**

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20250	052978	1	SECCIONADOR P/ALAMBRADO TRACCION 900 kg

**20795 PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20795	017570	7	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2 DESNUDO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra



#### 1.4.10.- ATERRAMIENTOS ADICIONALES

##### 20181 JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20181	019882	1	JABALINA DE ACERO-COBRE JL 16x2000

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado


##### 20192 JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20192	069474	1	JABALINA ACERO C/REVEST. Cu. P/P.A.T. LISA

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado

20185 JABALINA ACERO GALVANIZADO



UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20185	060712	1	JABALINA ACERO GALVANIZADO 16 MM. C/VARILLA CONEXIÓN 10 MM.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Montaje del conjunto y conexionado

**20190 METRO DE ZANJA DE 0,40 X 0,80 M. P/TOMA DE TIERRA**

Incluye:

- Apertura y reposición de zanja 0,40 m. x 0,80 m. de prof.
- Apertura, retiro y transporte de escombros a vertedero

Nota: la reposición de zanja incluye tierra apropiada de manera de obtener valores normalizados de resistencia de puesta a tierra.

**20193 METRO DE ZANJA DE 0,40 X 0,50 M. P/TOMA DE TIERRA**

Nota 1: ésta U.C. se utiliza en el caso que se prevea un relleno del predio posterior a la realización de la zanja para la puesta a tierra.

Nota 2: la reposición de zanja incluye tierra apropiada de manera de obtener valores normalizados de resistencia de puesta a tierra.

Incluye:

- Apertura y reposición de zanja 0,40 m. x 0,50 m. de prof.
- Apertura, retiro y transporte de escombros a vertedero

**20200 METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 50 MM<sup>2</sup>.**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20200	017556	1	M	CABLE CU BLANDO 50 MM <sup>2</sup> . DESNUDO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje de cable
- Devolución del sobrante a almacén

**20222-2 METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 70 MM<sup>2</sup>.**

Nota: la presente Unidad Constructiva se utiliza para la construcción de mallas de tierra de Cu, realizada en estaciones compartidas entre TRA-DIS;

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20222-2	075272	1	M	CABLE CU BLANDO 70 MM <sup>2</sup> . DESNUDO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje de cable
- Devolución del sobrante a almacén

#### **20224 METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 95 MM<sup>2</sup>.**

Nota: la presente Unidad Constructiva se utiliza para la construcción de mallas de tierra de Cu, realizada en estaciones compartidas entre TRA-DIS;

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20224	071813	1	M	CABLE CU BLANDO 95 MM <sup>2</sup> . DESNUDO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje de cable
- Devolución del sobrante a almacén

#### **20226 METRO DE CONDUCTOR DE CU. DESNUDO DE 120 MM<sup>2</sup>.**

Nota: la presente Unidad Constructiva se utiliza para la construcción de mallas de tierra de Cu, realizada en estaciones compartidas entre TRA-DIS;

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20226	071814	1	M	CABLE CU BLANDO 120MM <sup>2</sup> . DESNUDO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje de cable
- Devolución del sobrante a almacén

**20205 METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X50 CU**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20205	018303	1	M	METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1kV 1x50 mm2 Cu

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje de cable
- Devolución del sobrante a almacén

**20206 ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT**

UCC	MATERIALES		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20206	020121	1	ACOPLE ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje

**20215 CARGA Nº 65 P/SOLDADURA EXOTERMICA**

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20215	051415	1	CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA

**20219 CARGA Nº 90 P/SOLDADURA EXOTERMICA**

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20219	607957	1,00	CARGA Nº 90 P/SOLDADURA EXOTERMICA

**20825 M. CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35 MM2 AISLADO**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20825	052330	1	M	CABLE CU 1X35 MM2 XLPE DOBLE AISLACION

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

**20830 M. CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20830	017570	1	M	CABLE ALEADO 35 MM2. DESNUDO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

**20835 M. CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35 MM2**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20835	004033	1	M	CBL. AC. GALV. 7 X 2,5 (CBL GUARDIA 35 mm2)

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

## 20855-2 COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20855-2	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	019882	1	UN	JABALINA AC C/REVEST CU P/PAT ROSCADA
	086249	2	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

## 20856-2 COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20856-2	017555	5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO
	069474	1	UN	JABALINA AC C/REVEST CU P/PAT LISA
	086249	2	UN	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

## 20861 COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N.

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20861	004033	5	M	CBL. AC. GALV. 7X2,5 (CBL GUARDIA MM35)
	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16 MM C/VARI CONEX 10 MM.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra

#### 20866 COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P.

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20866	017570	5	M	CABLE AL ALEADO 35 MM2 DESNUDO
	068782	2	UN	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT
	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16 MM C/VARI CONEX 10 MM.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra
- Tendido y conexionado del sistema de PAT a lo largo del apoyo

#### 1.4.11.- CONECTORES PARA PAT

#### 20189 CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20189	060692	1	CONECTOR AC. GALV .P/ PAT AC 35

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje



### 20196 CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 35MM2

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20196	086249	1	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 35MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje

### 20197 CONECTOR G COMPRESIÓN DE COBRE PARA JABALINA 5/8" Y COND CU 50MM2

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20197	086250	1	CONECTOR G PARA JAB 5/8" Y COND CU 50MM2

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje

### 20198 CONECTOR A COMPRESIÓN DE COBRE ESTAÑADO D=7,62-10,9MM P/PAT

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20198	068782	1	CONEC COMP CU ESTAQ D=7,62-10,9MM P/PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje

**20201 CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MÉNSULA 50 MM2**

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20201	020484	1	CLEMA BR.TOMA TIERRA MENSULA 35-50mm□

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje

**20211 TERMINAL DE CU 50 MM2**

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20211	052421	1	TERMINAL DE Cu 50 mm□ PARA CABLE PAT

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje

#### 1.4.12.- PLANCHUELAS P/SIST. DE TIERRA EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES

##### 20208 0,1 M. PLANCHUELA DE COBRE 5 X 20 MM.

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20208	001080	0,09	PLANCHUELA COBRE MM 5X 20

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje
- Suministro y accesorios
- Devolución del sobrante a almacén

##### 20209 M. PLANCHUELA DE COBRE 5 X 20 MM.

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20209	001080	0,90	m PLANCHUELA DE COBRE 5x20 mm

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje
- Suministro y accesorios
- Devolución del sobrante a almacén

##### 20212 M. PLANCHUELA 3 X 20 MM. P/S.E. INTERIOR

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20212	001075	0,54	KILO DE PLANCHUELA 3x20 mm

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje
- Suministro y accesorios
- Devolución del sobrante a almacén

**20221 0,1 M. PLANCHUELA 3 X 20 MM. P/S.E. INTERIOR**

UCC	MATERIAL		
	CODIGO	CANT	DENOMINACION
20221	001075	0,05	PLANCHUELA COBRE MM 3X 20

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje
- Suministro y accesorios
- Devolución del sobrante a almacén

**1.4.13.- CAÑOS PLÁSTICOS DE PROTECCION P/CABLES DE PAT**
**20204-2 METRO CAÑO PLÁSTICO CORRUGADO 1"**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20204-2	021146	1	M	CAÑO PVC CORRUGADO 1" P/INST ELECTR

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Colocación caño plástico
- Enhebrado del conductor, en caso de ser necesario.

**20885 M. CAÑO PLÁSTICO 40 MM. EXT. ANTI UV FLEJADO**

UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20885	061028	1	M	CAÑO PLÁSTICO 40 MM. MARFIL EXT. ANTI UV.

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje de caño y flejado
- Suministro de accesorios (fleje de acero y hebilla cada 1 metro y en sus extremos)

## 20890 M. CAÑO ACERO GALVANIZADO 25 MM.FLEJADO


UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20890	011218	1	M	CAÑO HO. GALV. C/COST. 25,40 MM (1")

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Montaje de caño y flejado
- Suministro de accesorios (fleje de acero y hebilla cada 1 metro y en sus extremos)

### 1.4.14.- OTROS

## 20407 PAT BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS



UCC	MATERIAL			
	CODIGO	CANT	UNIDAD	DENOMINACION
20407	060712	1	UN	JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
	068782	1	UN	CONEC COMP CU ESTÁÑ D=7,62-10,9MM P/PAT
	017555	1.5	M	CABLE CU BLANDO 35 MM2. DESNUDO

Incluye:

- Acopio y transporte de materiales
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante
- Devolución del sobrante a almacén
- Montaje del conjunto y conexionado
- Medida de resistencia de puesta a tierra