


PISO 15 - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	Asistente Técnico:	Tec. Carla Morales Till	Fecha:	Diciembre 2023
			Lamina N°:	IE01
	Asesor:		Escala:	1/75

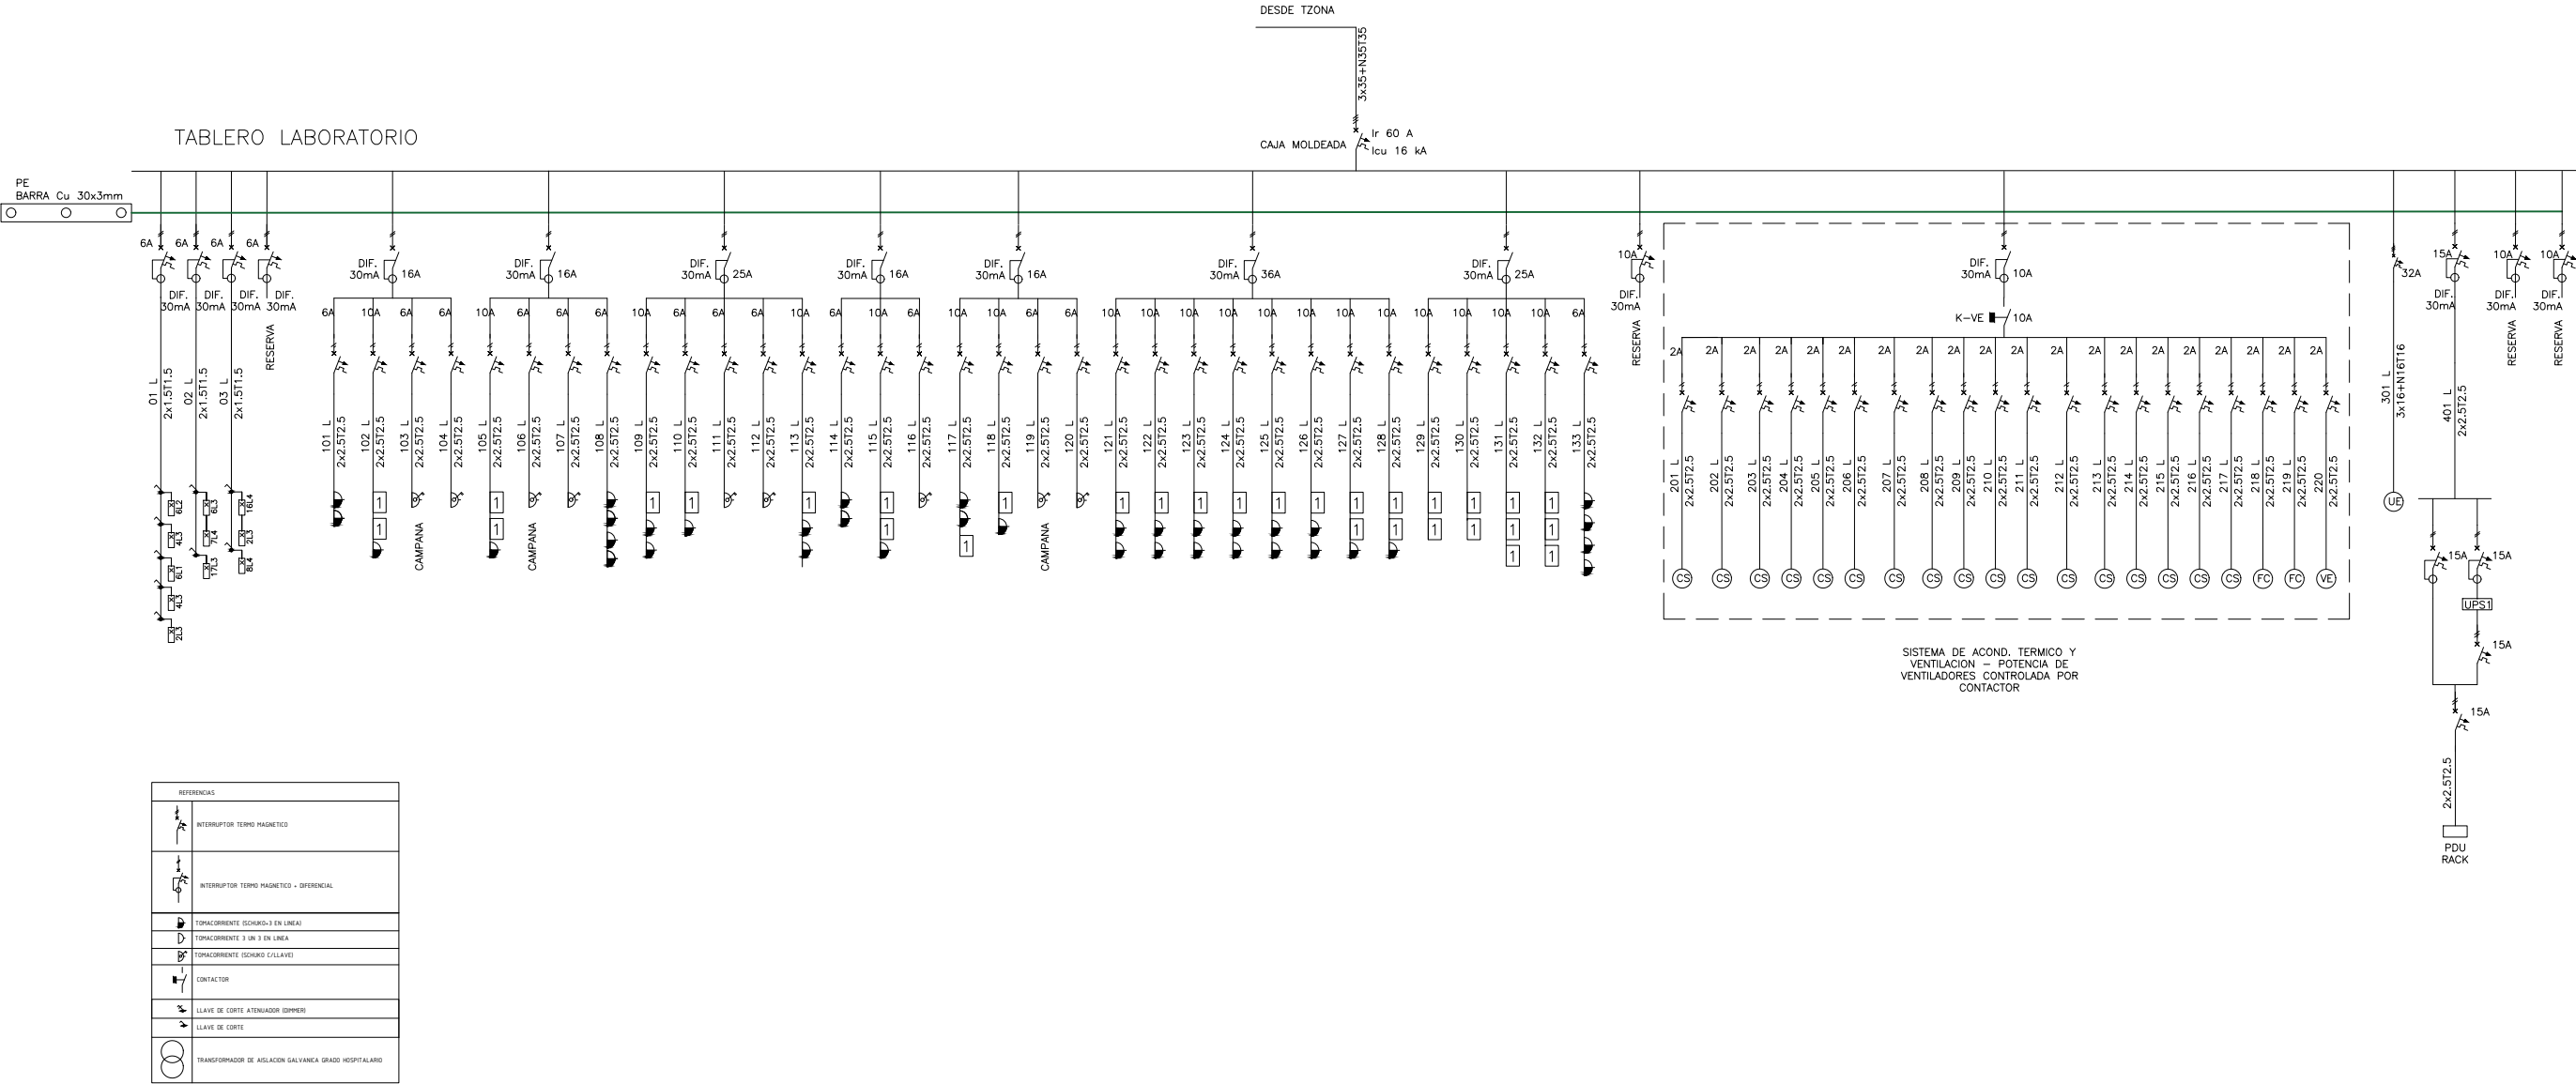

REFERENCIAS	
	INTERRUPTOR TÉRMICO MAGNÉTICO
	INTERRUPTOR TÉRMICO MAGNÉTICO - DIFERENCIAL
	TOPACORRENTE (CORTINA-3 EN LÍNEA)
	TOPACORRENTE 3 EN 3 EN LÍNEA
	TOPACORRENTE (CORTINA 3 EN LÍNEA)
	CONTACTO
	LLAVE DE CORTE ATENUADOR (DIMMER)
	LLAVE DE CORTE
	TRANSFORMADOR DE AISLACION GALVANICA GRADO HOSPITALARIO

PISO 15 - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :
INSTALACIONES ELECTRICAS

Asistente Técnico: Tec. Carla Morales Till

Fecha: Diciembre 2023

Lamina N°: IE03

Asesor: -

Escala: 1/75