CORTE VISTA LATERAL IZQUIERDA

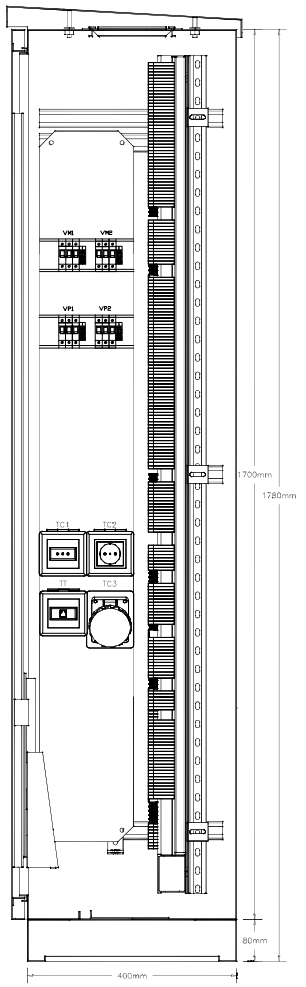


VISTA FRONTAL INTERIOR

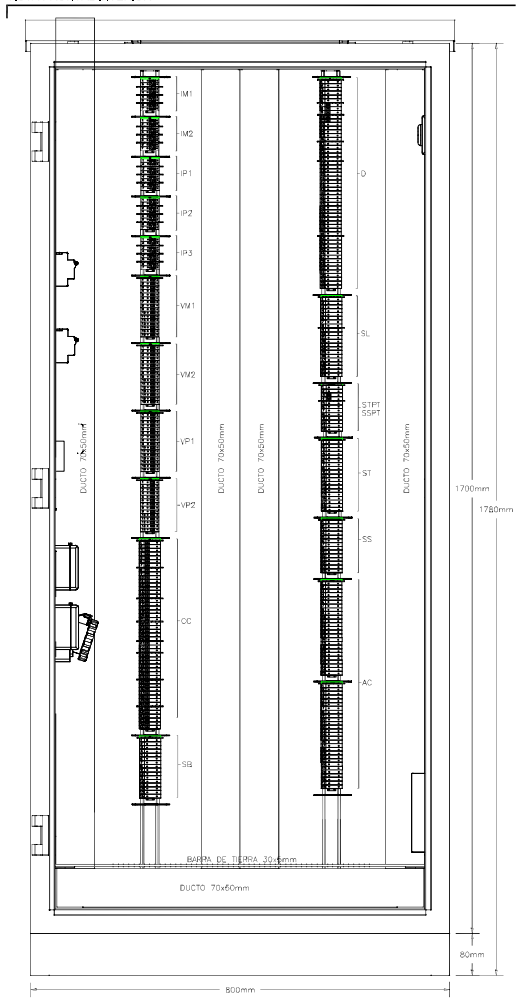


CORTE VISTA LATERAL DERECHA

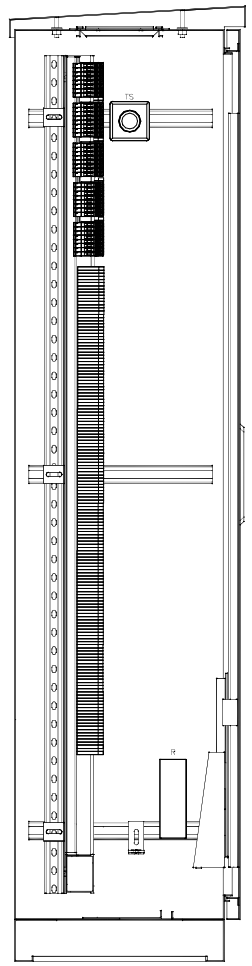


VISTA INTERIOR PERSPECTIVA

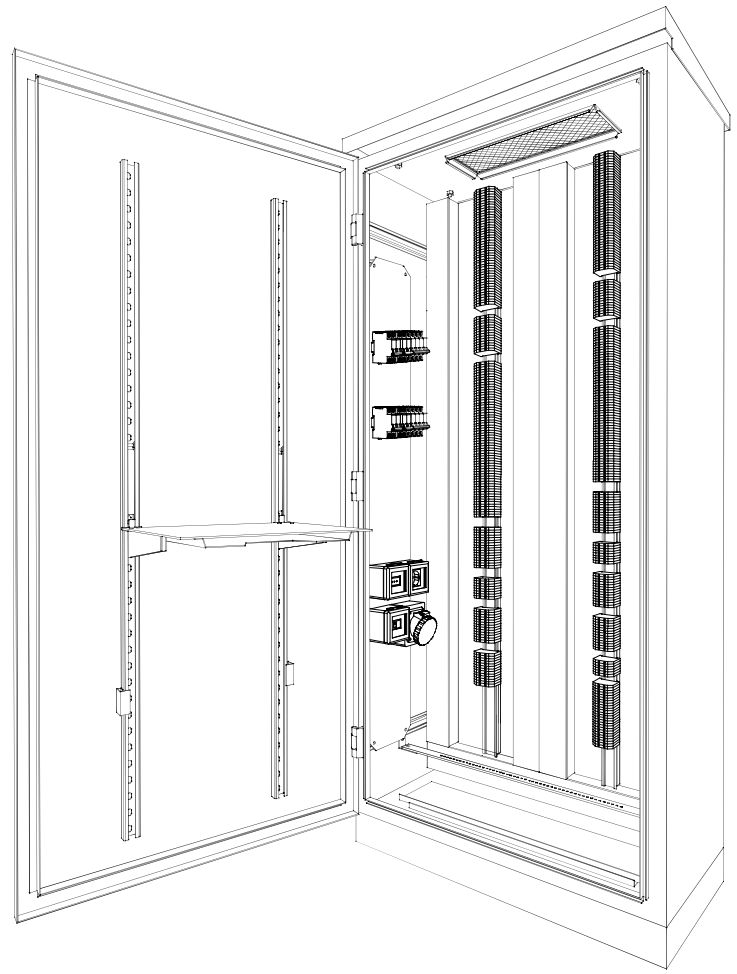

NOTAS:

1. GABINETE EN CHAPA AWG Nº14
2. PUERTA Y GORRO EN CHAPA AWG Nº14
3. BANDEJAS EN CHAPA AWG Nº12
4. PERFIL "C" RANURADO SOLDADO A PUERTA
5. ESTANTE ABARBLE CON BOLSILLO PORTA PLANOS
6. PINTURA COLOR RAL 7035 ELECTRODEPOSITADA ESPESOR MÍN. 100 mic.
7. ZÓCALO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO
8. BARRA DE TIERRA ESTAÑADA CON 60 PERFORACIONES PARA TORNILLOS 6/32"
9. BANDEJAS VINCULADA A GABINETE CON CINTA Cu. 35mm²
10. PUERTA VINCULADA A GABINETE CON CINTA Cu. 35mm²
11. BORNERAS IM1; IM2; IP1; IP2; IP3; : BORNES SECCIONABLES – CORTOCIRCUITABLES CADA UNA
12. BORNERA VM1: BORNES SECCIONABLES – BORNES DE PASO COMUNES
13. BORNERA VM2: BORNES SECCIONABLES – BORNES DE PASO COMUNES
14. BORNERA VP1: BORNES SECCIONABLES – BORNES DE PASO COMUNES
15. BORNERA VP2: BORNES SECCIONABLES – BORNES DE PASO COMUNES
16. BORNES CC: BORNES DE PASO COMUNES
17. BORNES SIE: BORNES DE PASO COMUNES
18. BORNES IE: BORNES DE PASO COMUNES
19. BORNES SIL: BORNES DE PASO COMUNES
20. BORNES STPT/SSPT : BORNES DE PASO COMUNES
21. BORNES ST: BORNES DE PASO COMUNES
22. BORNES SS: BORNES DE PASO COMUNES
23. BORNES AC: BORNES DE PASO COMUNES

CORTE EN PLANTA

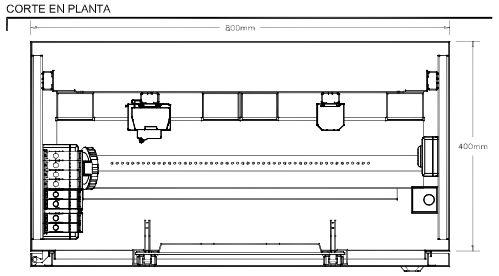


REFERENCIAS:

F3 – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P 10A – 10kA + OF ALIMENTACIÓN CALEFACCIÓN
F4 – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P 10A – 10kA ALIMENTACIÓN TOMAS
F5 – INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3P 10A – 10kA ALIMENTACIÓN TOMA INDUSTRIAL
TC1– TOMA TRES EN LINEA
TC2– TOMA SCHUKÓ
TC3– TOMA INDUSTRIAL 3P+N+T
TT – TOMA TELEFÓNICO RJ11
R – RESISTENCIA CALEFACTORA BLINDADA 50W
TS – TERMOSTATO 0° a 30°C

| Fecha | Modificaciones | Aprobado | Fecha | Modificaciones | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

# COFRE DE ZONA

| PROYECTADO | DIBUJADO | CONTROLADO | APROBADO | FECHA | ESCALA | PLANO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Charletto | | | H.Perdomo | 19/09/2013 | 1:10 | G - 397 | CAD |