



NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- TODAS LAS CAÑERIAS SERAN APARENTES EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO.
- TODAS LAS CAÑERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
- LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
- TODAS LAS FIJACIONES DE CAÑERIA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA.
- TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

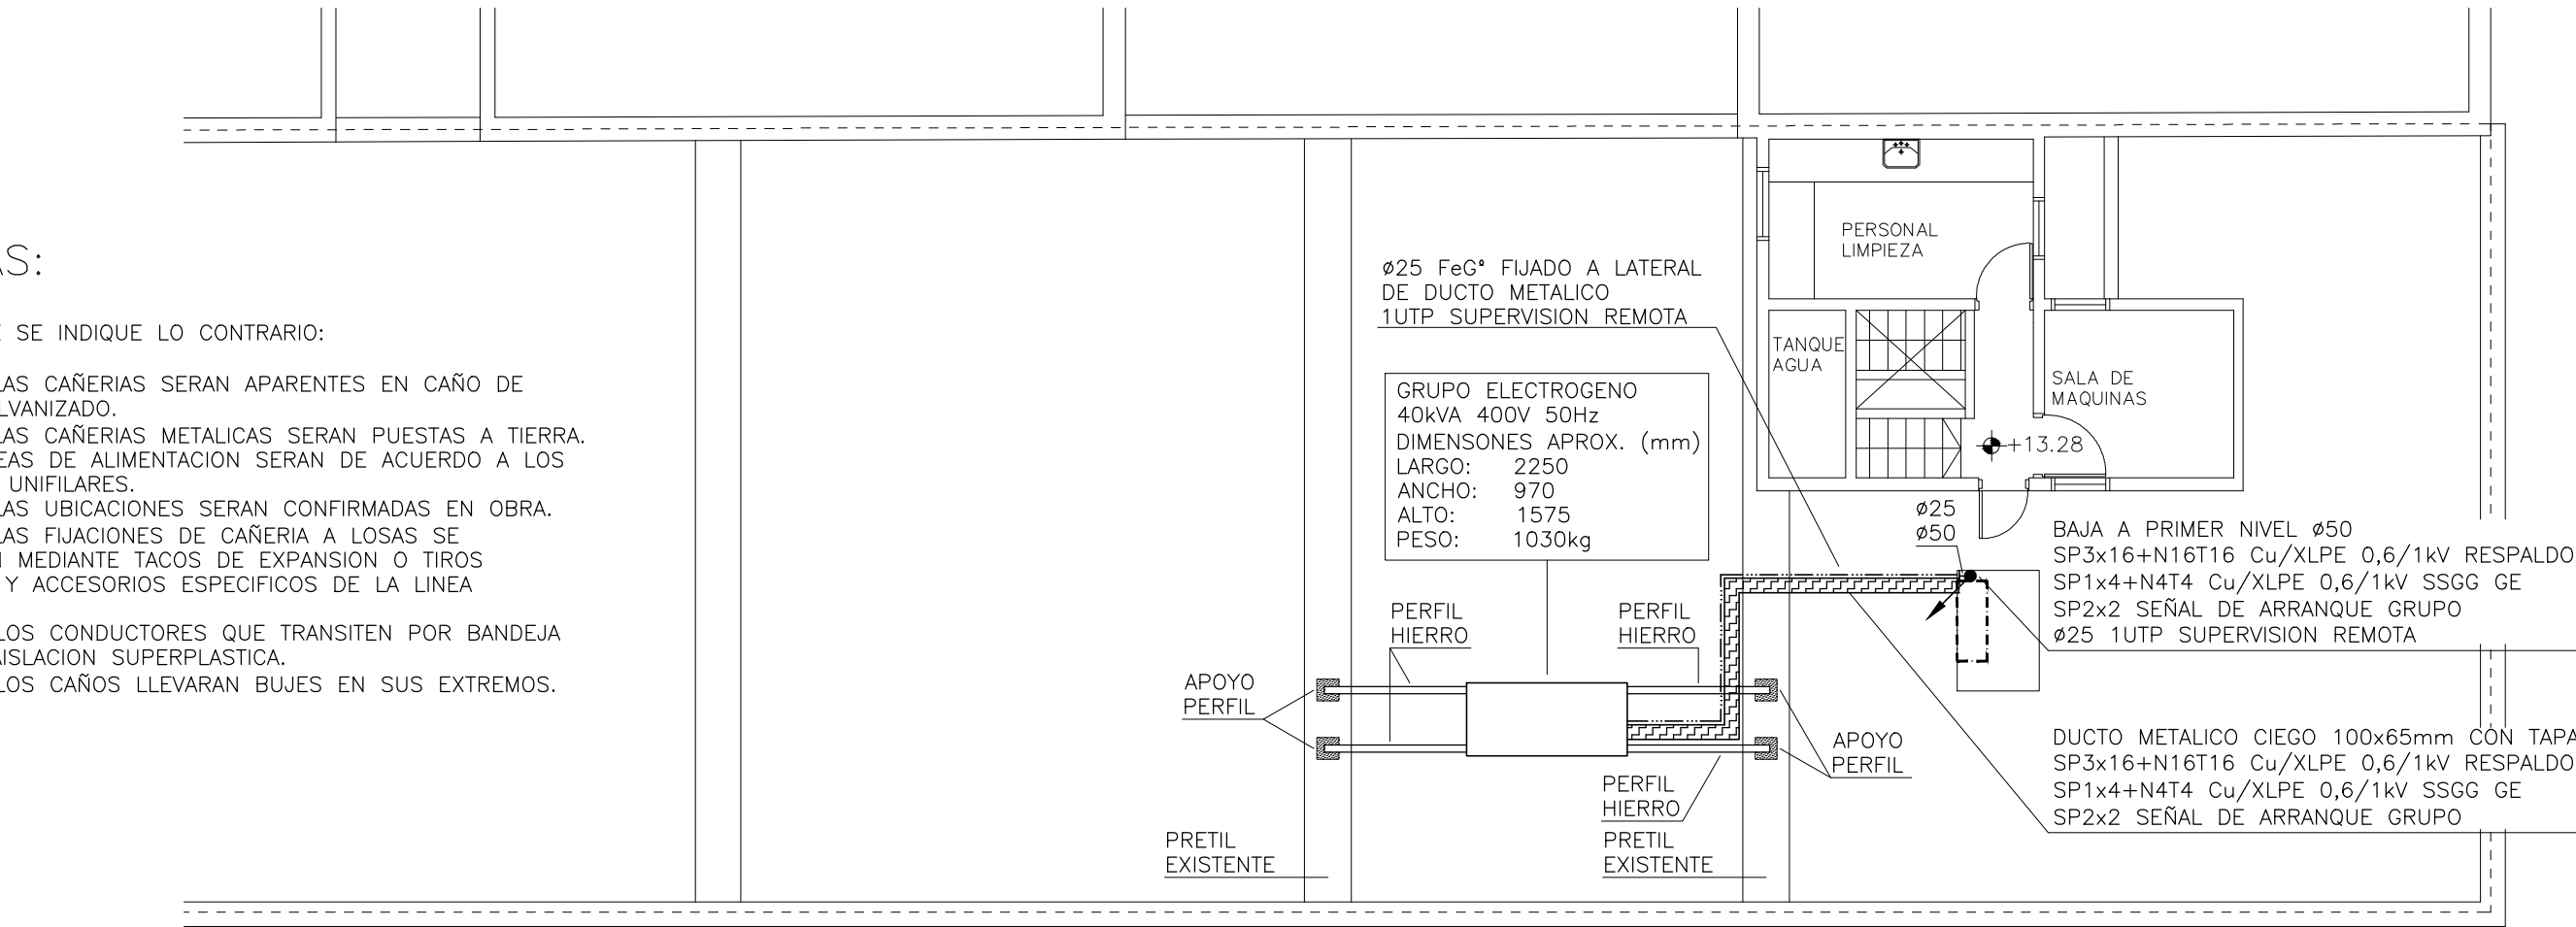

SIMBOLOGIA:

- PROYECCION DUCTO MAMPOSTERIA EXISTENTE
- DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm CON TAPA EXCLUSIVO POTENCIA
- Ø25 HIERRO GALVANIZADO FIJADO A LATERAL DE DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm MEDIANTE ABRAZADERAS 1UTP SUPERVISION RESPALDO

(\*) \_ PERFIL METALICO PARA APOYO DE GRUPO ELECTROGENO A DIMENSIONAR POR EL PROVEEDOR

PLANO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA-AZOTEA		
PROYECTO	INSTALACION GRUPO ELECTROGENO MEF-DGC		
DIRECCION	URUGUAY 948		
FIRMAS	ESC. 1/100	LAM. No.	EL-22
TECNICO	PROPIETARIO	FECHA 06/03/2017	