



ALIVIO ESTACION DE BOMBEO - ZC1-1

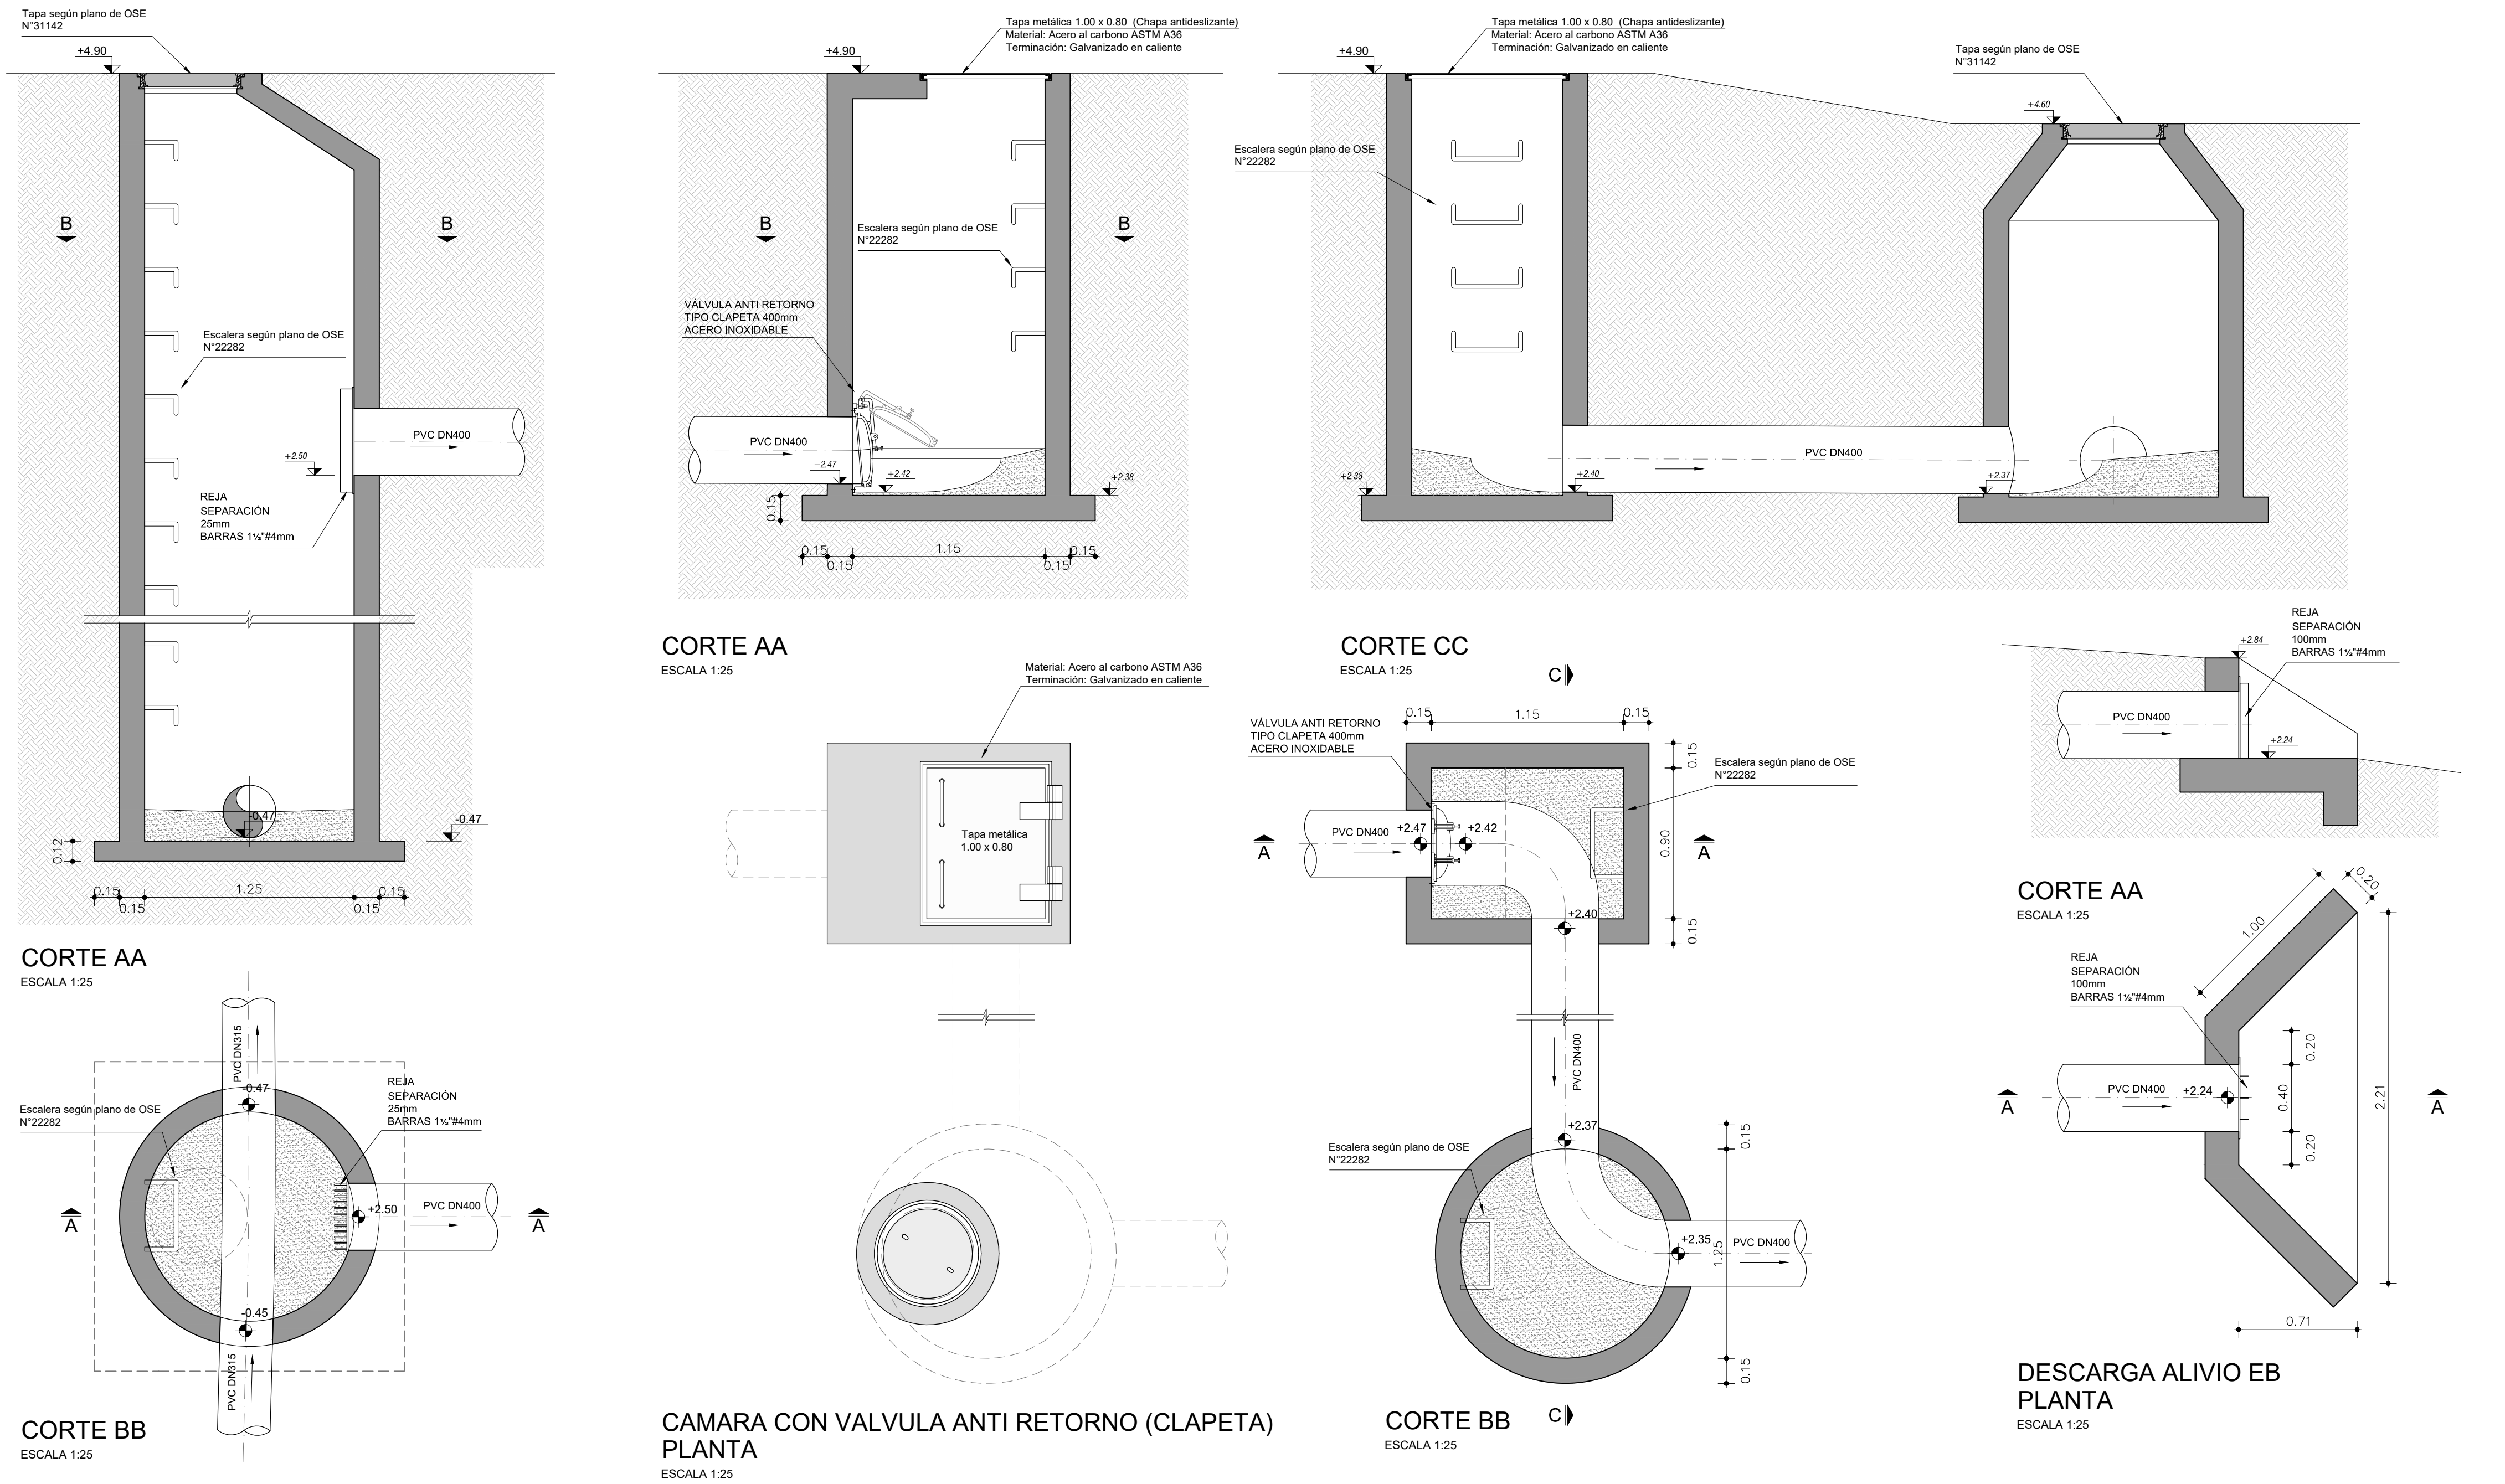

ALIVIO RED CALLE LINEA DE ALTA - ZC1-2-40-5

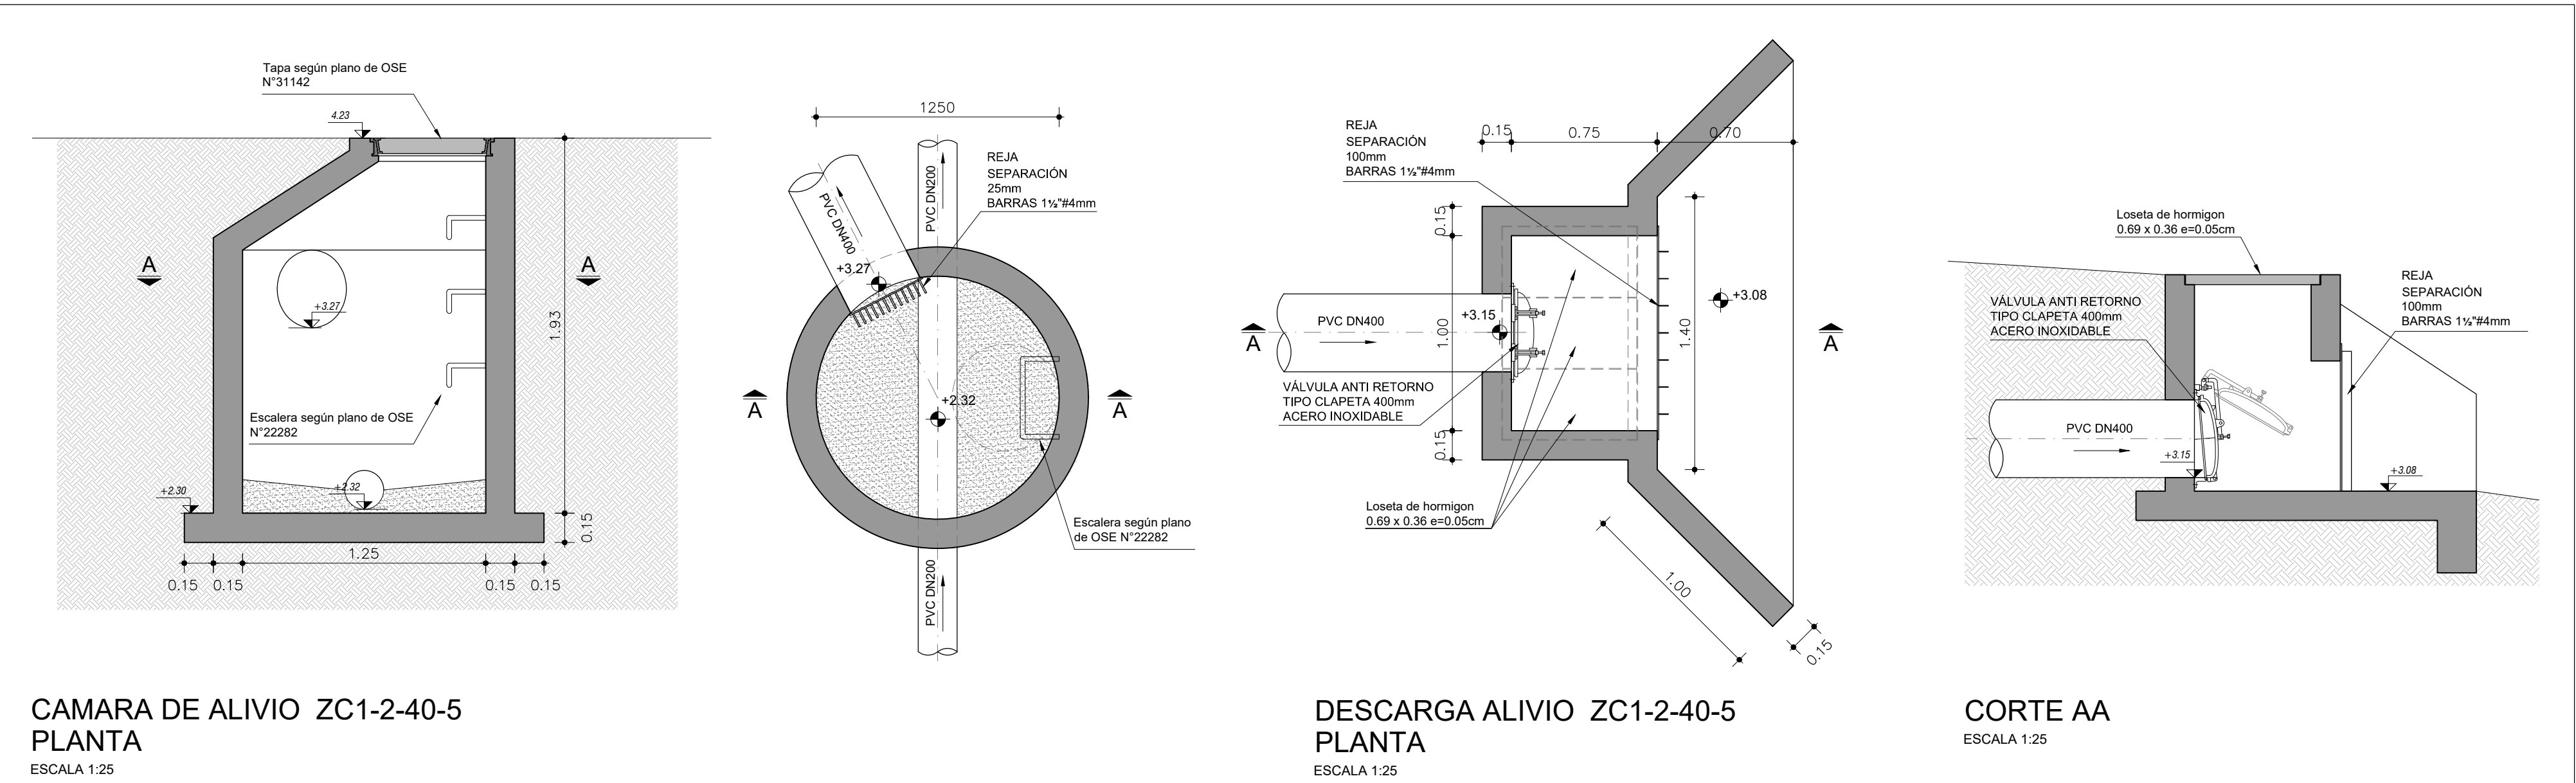

PLANO DE UBICACIÓN  
ESCALA 1:10000

- NOTAS:**
- LAS COTAS PLANIMÉTRICAS ESTÁN EXPRESADAS EN METROS Y EL SISTEMA DE PROYECCIÓN UTILIZADO ES UTM 21S.
  - LOS NIVELES ALTIMÉTRICOS ESTÁN EXPRESADOS EN METROS Y REFERIDOS AL CERO OFICIAL.
  - LONGITUD DE LA RED PROYECTADA: 7153m PVC Ø200; 509m PVC Ø250; 322m PVC Ø315
  - LONGITUD TOTAL DE ALVIADEROS: 78m PVC Ø400.
  - LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARÁN EN OBRA.
  - EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS A GRAVEDAD SERÁ PVC SEGÚN NORMA UNIT ISO 4435 SERIE 20.
  - LOS AROS DE GOMA SERÁN DE CAUCHO SINTÉTICO TIPO CLOROPRENO O SIMILAR SEGÚN NORMA UNIT 788 APTOS PARA LIQUIDO RESIDUAL.
  - SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, REGISTROS Y CÁMARAS TERMINALES SE CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO GENERAL N°22282/A1 DE OSE.
  - LA TAPADA MÍNIMA SERÁ DE 90cm SI HAY TRÁNSITO VEHICULAR, MIENTRAS QUE EN CASO CONTRARIO SERÁ DE 60cm. EN CASO DE NO PODER CUMPLIRSE CON DICHS MINIMOS SE DEBERÁ EJECUTAR LA CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN.
  - LOS DATOS DE ZAMPEADO EN REGISTROS CORRESPONDEN A LA SALIDA DE LOS MISMOS.
  - LAS TAPAS DE LOS REGISTROS DE SANEAMIENTO DEBERÁN QUEDAR CON LA MISMA COTA QUE LA RASANTE MODIFICADA. EN NINGÚN CASO, SE PERMITIRÁ QUE LAS TAPAS QUEDEN BAJO PAVIMENTO. LAS CT INDICADAS EN LOS REGISTROS CORRESPONDEN A TERRENO PROYECTADO.

 GERENCIA SANEAMIENTO Ing. Raúl País GERENTE	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
	LOCALIDAD	CIUDAD DEL PLATA	DEPARTAMENTO SAN JOSE
SISTEMAS DE SANEAMIENTO	INGENIERO Sebastián Viapiana		
Ing. Rosanna Pagano JEFE	FECHA: SETIEMBRE 2018 ESCALA: Indicadas N°44.598/4		



**CIUDAD DEL PLATA**  
**SAN FERNANDO - ZONA A**  
**ANTEPROYECTO AVANZADO**  
POZO DE BOMBEO ZONA A  
CÁMARAS DE ALIVIO

COORDINADOR DE ANTEPROYECTO: Ing. CARLA BALDO	COORDINADOR GRAL DE PLANES Y ANTEPROYECTOS Ing. ALFREDO SPANGENBERG	ESCALA: INDICADAS	FORMATO: A1
PROYECTADO POR: Ing. LETICIA MALÁN EQUIPO TÉCNICO CSI	O.T.	NÚMERO INTERNO:	
REVISADO POR:	FECHA: JUNIO 2018	REVISIÓN: 04 - 04092018	LÁMINA NÚMERO: <b>1603-ANT-AR-RE-DE001</b>