



PO-DIS-MO-0001-01

PODA Y/O TALA DE LA ARBORIZACIÓN EN CERCANIA DE INSTALACIONES DE DIS

VIGENCIA: 2017/09/01

Revisado por:	Aprobado por:
Pablo Maggi Luis Cataldo	Luis García
FECHA: 2017-08-01	FECHA: 2017-08-01



0.- TRÁMITE Y REVISIONES	3
0.1.- TRÁMITE	3
0.2.- REVISIONES	3
1.- MARCO GENERAL	4
1.1.- INTRODUCCIÓN	4
1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
1.3.- ALCANCE	4
1.4.- VIGENCIA	4
1.5.- INVOLUCRADOS	4
2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS / SIMBOLOS	5
2.1.- DEFINICIONES	5
2.2.- ABREVIATURAS	7
2.3.- SIMBOLOS	7
3.- REFERENCIAS NORMATIVAS	7
4.- DESARROLLO	8
4.1.- RIESGOS	8
4.2.- RESPONSABILIDADES	8
4.2.1.- <i>RESPONSABILIDAD EN EL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA ARBORIZACIÓN</i>	8
4.2.1.1.- Área Urbano	8
4.2.1.1.1.- Área urbana de dominio público	8
4.2.1.1.2.- Área urbana privada	8
4.2.1.2.- Área -Rural	9
4.2.1.2.1.- Líneas aéreas de subtrasmisión	9
4.2.1.2.2.- Líneas aéreas de 0,23; 0,40; 6 y 15 kV dentro de la faja de servidumbre “non edificandi” de caminos vecinales, nacionales y Rutas Nacionales	9
4.2.1.2.3.- Líneas aéreas de 0,23; 0,40; 6 y 15 kV fuera de la faja de servidumbre “non edificandi”	10
4.2.1.2.4.- Faja de uso público	10
4.3.- SOLICITUD DE AUTORIZACIONES, INTIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA PODA Y/O TALA DE LA ARBORIZACIÓN POR PERSONAL DE UTE O EMPRESA CONTRATADA	11
4.3.1.- <i>PODA Y/O TALA CORRECTIVA DE LA ARBORIZACIÓN</i>	11
4.3.2.- <i>PODA Y/O TALA PREVENTIVA DE LA ARBORIZACIÓN</i>	11
4.3.2.1.- Poda y/o Tala de la arborización en el Área Urbana	11
4.3.2.1.1.- En área urbana de dominio público	11
4.3.2.1.2.- En área urbana privada	11
4.3.2.2.- Poda y/o Tala de la arborización en el Área Rural	12
4.3.2.2.1.- Poda y/o tala en la faja de servidumbre de líneas aéreas de subtrasmisión	12
4.3.2.2.2.- Poda y/o tala de líneas de MT y BT en la faja “non edificandi”	12
4.3.2.2.3.- Poda y/o tala de líneas de MT y BT en predios privados fuera de la faja “non edificandi”	13
4.3.2.2.4.- Poda y/o tala de líneas de MT y BT en la faja de uso público de caminos y carreteras	13
4.4.- PODA Y/O TALA	13
5.- REGISTROS	13
6.- INDICADORES	14
7.- ANEXOS	14

0.- TRÁMITE Y REVISIONES

0.1.- TRÁMITE

Este documento fue elaborado por el grupo de mantenimiento LMT y SB integrado de acuerdo al LI-DIS-MO-0001 "Conformación de grupos de análisis de mantenimiento" y por Gabriel De Matteo de G.S. Asuntos Legales.

0.2.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 00 DE JUNIO 2008		
APARTADO	DESCRIPCIÓN	CAUSA
	Se modificó el formato según última versión del formateo de procedimiento.	Adecuación a la actual documentación de DIS.
0.1.- Trámite	Se eliminan los nombres de los integrantes del grupo de trabajo y se agrega referencia a LI-DIS-MO-0001.	Facilitar el uso del documento.
1.3.- Alcance	Se modifica texto	Mejor comprensión del documento.
1.4.- Vigencia	Se modifica redacción.	Facilitar el uso del documento.
2.1.- Definiciones	Se eliminan las definiciones de despunte, podas preventivas y podas correctivas. Se agrega la definición de tratamiento de la vegetación. Se modifican las zonas A y B.	Adecuación a los resultados de la utilización de este documento.
3.1.- Internas	Se agrega referencia a LI-DIS-MO-0001.	Mejor comprensión del documento.
3.3.- Externas complementarias	Se agrega ley N°19.355.	Mejor comprensión del documento.
4.1.1.2.2.- Líneas aéreas de 0,23; 0,40; 6 y 15 kV dentro de la faja de servidumbre "non edificandi" de caminos vecinales, nacionales y Rutas Nacionales.	Se modifica texto; actualiza ley citada.	Mejor comprensión del documento.
4.2.1.- Poda y/o tala correctiva de la arborización	Se modifica texto y se agrega referencia a la zona A.	Mejor comprensión del documento.

1.- MARCO GENERAL

1.1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento establece el procedimiento a seguir para podar y/o talar la arborización que interfiere con las instalaciones de DIS.

1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El objeto del presente documento es establecer la metodología para lograr la convivencia segura entre la arborización y las redes aéreas de distribución de energía con conductores desnudos o protegidos, mediante la poda y/o tala de la vegetación.

Es de aplicación a todas las unidades, grupos de trabajo y funcionarios responsables de las actividades operativas, en todo el ámbito geográfico de DIS.

1.3.- ALCANCE

El alcance del presente documento es establecer los procedimientos a seguir con la interferencia de la arborización tanto pública como privada en zonas urbanas o rurales con las instalaciones de distribución de energía eléctrica, en cuanto a:

1. Lograr una convivencia segura, evitando:
 - Daños a terceros.
 - Posibles incendios o siniestros producidos por el contacto de la arborización con los conductores de las instalaciones de DIS.
 - Cualquier falla que tenga su origen por proximidades o contactos de la arborización con las instalaciones de DIS.
2. Especificar los trámites a seguir para obtener las respectivas autorizaciones de poda y/o tala por parte de las autoridades nacionales, departamentales o de particulares, según corresponda.

1.4.- VIGENCIA

La presente versión del documento entra en vigencia en la fecha establecida en la carátula y pie de página.

1.5.- INVOLUCRADOS

Este documento se difunde de acuerdo al listado de responsables de difusión de documentos de DIS:

DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION

DIS L2 EXPLOTACION

DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS

DIS L5 MANTENIMIENTO

DIS L12 ELECTRIFICACIÓN RURAL

2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS / SIMBOLOS

2.1.- DEFINICIONES


Arborización: Conjunto de especies vegetales existentes en un terreno.

Poda: Corte y retiro de partes de la arborización.



Tala: Corte y retiro total de la arborización.


Tratamiento vegetación : Es la poda y/o tala necesarias para dejar libre de la misma la zona de exclusión definida como zona B y en los casos que se demuestre que esto no es posible lo mínimo aceptable en todo momento es la zona de exclusión definida como zona A.

Zona A: Es la zona marcada en el dibujo siguiente. En ningún momento la arborización puede estar dentro de esa zona.



Zona B: Es la zona marcada en los dibujos siguientes.

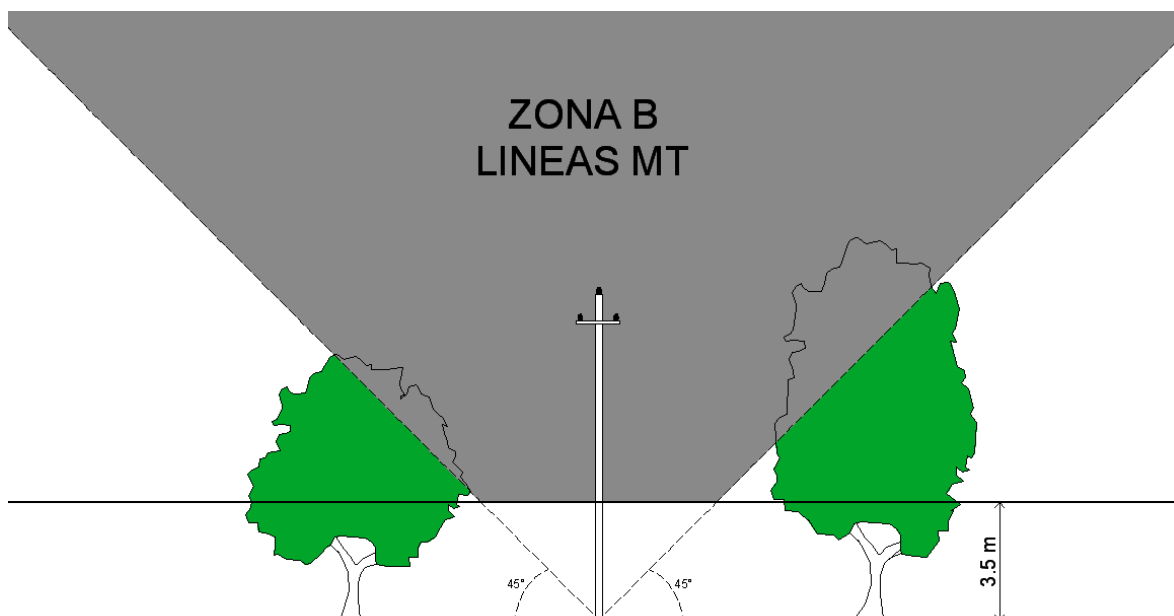

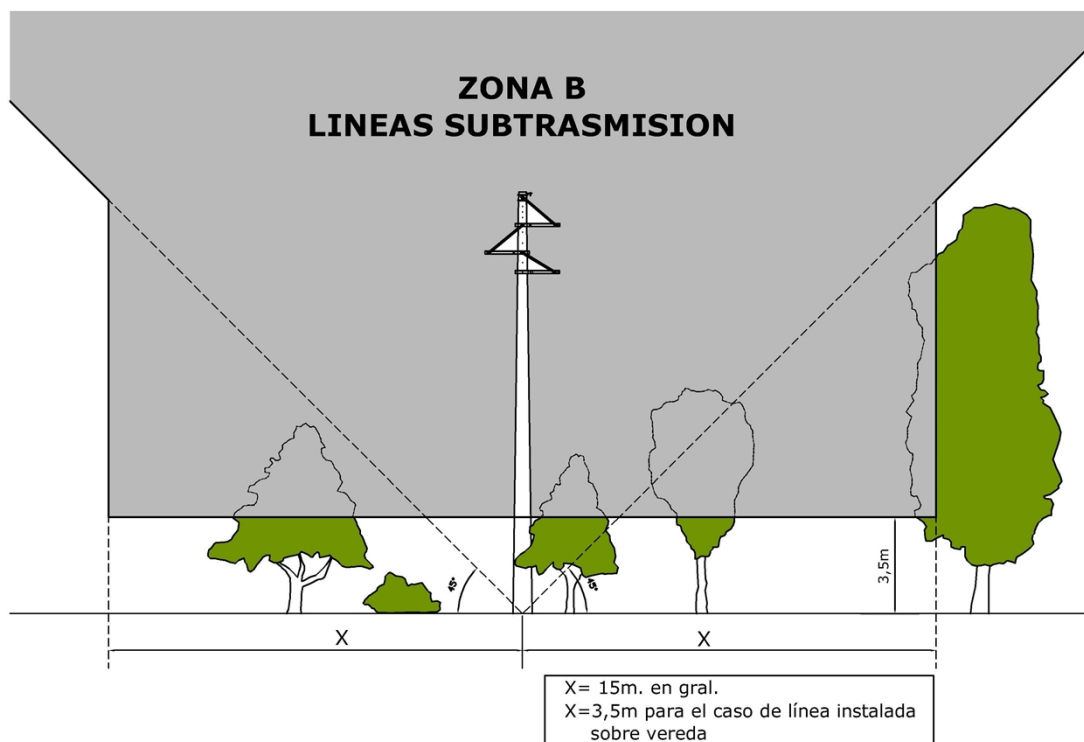

2.2.- ABREVIATURAS

DIS - Gerencia de área Distribución

LET - Gerencia de área Asesoría Letrada

2.3.- SIMBOLOS

No aplica.

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

IT-DIS-MO-MT12	Podar y/o talar arborización en cercanías de instalaciones de DIS
AC-DIS-MO-0000	Solicitud poda y/o tala de la arborización en espacios públicos
AC-DIS-MO-0001	Notificación de la necesidad de libre acceso por parte de UTE a líneas de subtransmisión en zona de servidumbre
AC-DIS-MO-0002	Intimación para poda y/o tala de la arborización en predios particulares en zona urbana
AC-DIS-MO-0003	Reclamo/conformidad con poda y/o tala de la arborización
AC-DIS-MO-0004	Intimación para poda y/o tala de la arborización en la faja de servidumbre de líneas de 30 y 60kV
AC-DIS-MO-0005	Intimación para poda y/o tala de la arborización en la faja "non edificandi"
AC-DIS-MO-0006	Autorización de poda y/o tala de la arborización

AC-DIS-MO-0007	Acuerdo poda y/o tala de la arborización
LI-DIS-MO-0001	Conformación de grupos de análisis de mantenimiento

Estos documentos no son necesarios para la aplicación del procedimiento, pero se han utilizado como referencias bibliográficas.

- Decreto ley 10.383 Electrificación del Rio Negro
- Ley N° 14.694 Ley de Electricidad (artículo 26)
- Ley N° 14.197 Ley de Servidumbre (artículo 1)
- Ley N° 15.939 (Ley Forestal)
- Decreto 188/002 Ley Forestal (artículo 10)
- Ley N° 19.355 Presupuesto Nacional 2015-2019

4.- DESARROLLO

La coexistencia segura de los sistemas eléctricos de distribución, en las zonas urbanas y rurales, con la arborización depende de varios organismos, correspondiéndole a cada uno de ellos una parte importante de las responsabilidades.

4.1.- RIESGOS

Los riesgos existentes no se explicitan, hasta tanto UTE establezca la metodología a emplear a nivel corporativo.

4.2.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de mantener una distancia segura entre las redes de distribución y la arborización es de UTE, en cambio la responsabilidad del planeamiento y control de la arborización es de distintos agentes según su ubicación.

4.2.1.- RESPONSABILIDAD EN EL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA ARBORIZACIÓN

4.2.1.1.- Área Urbana

4.2.1.1.1.- Área urbana de dominio público

Es responsabilidad de las Intendencias Municipales Departamentales y de las Juntas Locales.

4.2.1.1.2.- Área urbana privada

Es responsabilidad del propietario del padrón correspondiente.

4.2.1.2.- Área Rural

Es responsabilidad del propietario y de acuerdo a la reglamentación legal vigente, existen cuatro situaciones diferentes.

4.2.1.2.1.- Líneas aéreas de subtrasmisión

La ley establece una zona de servidumbre de 15 m de ancho a cada lado del eje de las líneas. Dicha zona queda afectada para la operación y mantenimiento del servicio de distribución de energía eléctrica por UTE.

Ésta limita los derechos de los propietarios de los predios, en cuanto a las construcciones de edificios, plantado de árboles que superen los 3,5 m de altura, colocación de antenas, empleo de barreras, etc., según se establece en el decreto ley N° 10.383 y ley N° 14.694 (artículo 26).

4.2.1.2.2.- Líneas aéreas de 0,23; 0,40; 6 y 15 kV dentro de la faja de servidumbre “non edificandi” de caminos vecinales, nacionales y Rutas Nacionales

Ley N° 19.355 Presupuesto Nacional 2015-2019 Artículo 370.- Sustitúyase el artículo 20 del Decreto-Ley N° 10.382, de 13 de febrero de 1943, en la redacción dada por los artículos 1° del Decreto-Ley N° 14.197, de 17 de mayo de 1974 y 339 de la Ley N° 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:


"ARTÍCULO 20.- En propiedades linderas de todo camino público, cualquiera sea la categoría de suelo de que se trate, no se podrá levantar construcción de clase alguna dentro de una faja de quince metros de ancho a partir del límite de la propiedad privada con la faja de dominio público. Frente a las rutas nacionales, dicha faja tendrá un ancho de veinticinco metros, con excepción de las Rutas Nacionales primarias y corredores internacionales, frente a las cuales tendrá un ancho de cuarenta metros y de los “by pass” de centros poblados en que el ancho resultará de los estudios técnicos y por defecto será de cincuenta metros.

Los retiros fijados en el presente artículo no podrán reducirse aun cuando se recategoricen los suelos, en tales casos los instrumentos de ordenamiento territorial deberán prever el establecimiento de calzadas de servicios con un ancho no menor a los 15 metros y cuyas conexiones a las rutas nacionales serán autorizadas por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Esta faja queda también sujeta a servidumbre de instalación y conservación de líneas telefónicas y de transporte y distribución de energía eléctrica. Esta servidumbre es de carácter gratuito, pero si su implantación causare perjuicios a la propiedad privada, esos perjuicios deberán ser indemnizados de acuerdo a derecho.-

En una zona de 400 metros de ancho medidos 200 metros a cada lado del eje de la faja de dominio público de las Rutas Nacionales de alto tránsito, no se podrán establecer centros educativos, deportivos o asistenciales sin autorización de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En las Rutas 1, 9 y 200 y en aquellas que se declararen en el futuro de interés turístico se deberán mantener las zonas en condiciones decorosas, prohibiéndose el depósito de materiales, leña, escombros y similares, como asimismo, el estacionamiento de vehículos en reparación. La limitación que prevé el primer inciso del presente artículo, no regirá con respecto a la colocación de publicidad debidamente autorizada."

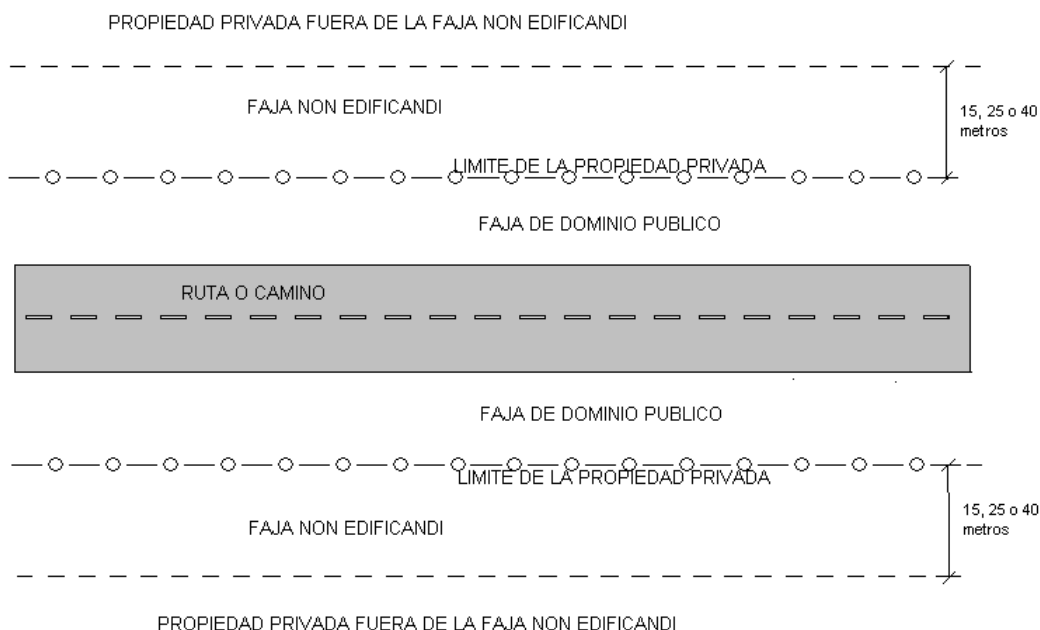

El Art. 10 del Decreto-Ley 188/002 reglamentario de la ley 15.939 (Ley Forestal); hace expresa mención a la red eléctrica estableciendo: *“En caso de que el predio forestado sea lindero con o atravesado por líneas de tensión de UTE, se deberá dejar libre de árboles la franja que indique la reglamentación de dicha institución para cada tensión.”*

Adicionalmente, el Art. 35 de la ley N° 15.939, modificatorio del Art. 20 del Código Rural estipula claramente: *“Tratándose de divisorias con caminos públicos, las plantaciones, cualquiera sea su clase, estarán ubicadas hasta una distancia mínima de cinco metros de la divisoria”*.

4.2.1.2.3.- Líneas aéreas de 0,23; 0,40; 6 y 15 kV fuera de la faja de servidumbre “non edificandi”

En dicho caso las líneas eléctricas no están sujetas a servidumbre de conservación e instalación.

Teniendo en cuenta que existen líneas en los niveles de tensión de 0,23; 0,4; 6 y 15 kV; que atraviesan padrones particulares, fuera de la faja de servidumbre “non edificandi”, las cuales fueron construidas para alimentar eléctricamente a los clientes propietarios de esos padrones particulares y en acuerdo con los mismos, se debe hacer cumplir el Art. 10 del Decreto-Ley 188/002 del punto anterior, con las distancias exigidas por DIS.

El Art. 10 del Decreto-Ley 188/002, expuesto en el punto anterior, aplica a la situación de predios forestados.

4.2.1.2.4.- Faja de uso público

El propietario de esta faja es el MTOP, si bien no es una zona legalmente autorizada para la instalación de líneas aéreas, estas pueden pasar por dicha faja con habilitación especial del propietario.

4.3.- SOLICITUD DE AUTORIZACIONES, INTIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA PODA Y/O TALA DE LA ARBORIZACIÓN POR PERSONAL DE UTE O EMPRESA CONTRATADA

Como medida de seguridad, cuando el propietario (Intendencias Municipales, Juntas Locales, MTOP, privados, etc.) tenga que realizar acciones de poda y/o tala de la arborización cercana a redes eléctricas aéreas con tensión, puede solicitar a UTE el asesoramiento a fin de tomar las precauciones que correspondan, para evitar daños a las instalaciones o siniestros y accidentes.

En caso de que el propietario o quien este contrate realice algún tipo de daño a las instalaciones de UTE, el propietario debe hacerse cargo de los gastos ocasionados.

4.3.1.- PODA Y/O TALA CORRECTIVA DE LA ARBORIZACIÓN

En el caso de que UTE necesite podar y/o talar solicitará las autorizaciones correspondientes a los propietarios de la arborización, pero si existiera la necesidad por razones de extrema peligrosidad y urgencia que puedan provocar daños en las cosas o las personas, efectuará la tarea aun sin las solicitudes e intimaciones.

En estos casos el tratamiento de la vegetación debe cumplir con la zona definida como A.

4.3.2.- PODA Y/O TALA PREVENTIVA DE LA ARBORIZACIÓN

4.3.2.1.- Poda y/o Tala de la arborización en el Área Urbana

4.3.2.1.1.- En área urbana de dominio público

Se debe formalizar por escrito la solicitud de autorización de poda y/o tala del ornato público, ante la unidad ambiental de la Intendencia o Junta Local correspondiente. Esta solicitud se hace a través del acta AC-DIS-MO-0000 "Solicitud poda y/o tala de la arborización en espacios públicos" para trabajos con personal propio y la correspondiente de la empresa contratada en caso contrario, y el plano correspondiente.

4.3.2.1.2.- En área urbana privada

Si UTE necesita realizar poda y/o tala de la arborización debe comunicarlo al propietario, arrendatario o persona responsable, en caso de que éste no autorice se tramita la solicitud por escrito a través de las actas AC-DIS-MO-0006 "Autorización de poda y/o tala de la arborización" y AC-DIS-MO-0007 "Acuerdo poda y/o tala de la arborización", para trabajos con personal propio y las correspondientes de la empresa contratada en caso contrario.

En el acta AC-DIS-MO-0007 "Acuerdo poda y/o tala de la arborización", se establece el acuerdo de la acción de poda y/o tala, previa a su ejecución; la cantidad especies y diámetros de los mismos y el destino final de los residuos vegetales resultantes.

Finalizados los trabajos se debe requerir además la declaración de no reclamo/conformidad sobre el trabajo de poda y/o tala realizado mediante la firma del acta AC-DIS-MO-0003 "Reclamo/conformidad con poda y/o tala de la arborización" realizada para trabajos con personal propio y la correspondiente de la empresa contratada en caso contrario.

En caso de no llegar a un acuerdo se debe intimar al propietario, arrendatario o persona responsable a que la realice por sí mismo, a través del acta AC-DIS-MO-0002 "Intimación para poda y/o tala de la arborización en predios particulares en zona urbana" en dos vías,

que deben ser firmadas por el propietario, arrendatario o persona responsable y por el funcionario de UTE actuante. De negarse el representante, debe ser firmado por dos funcionarios de UTE, aclarando expresamente que el propietario, arrendatario o persona responsable se niega a firmar.

Transcurrido el plazo establecido en el acta sin que se haya constatado la acción correctiva se procede a sacar fotos de la arborización involucrada y se eleva expediente a LET con las actuaciones realizadas, indicando la dirección del padrón afectado.

4.3.2.2.- Poda y/o Tala de la arborización en el Área Rural.

En caso que UTE necesite podar y/o talar en esta zona puede hacerlo amparado por la ley. Según la situación debe actuar de las siguientes maneras.

4.3.2.2.1.- Poda y/o tala en la faja de servidumbre de líneas aéreas de subtransmisión

Se debe comunicar al propietario, arrendatario o persona responsable del padrón, la necesidad de la realización de la poda y/o tala.

En caso de no lograr acuerdo se debe, según corresponda, notificar de la necesidad de ingreso a través del acta AC-DIS-MO-0001 "Notificación de la necesidad de libre acceso por parte de UTE a líneas de subtransmisión en zona de servidumbre" y de la autorización de poda y/o tala a través de las actas AC-DIS-MO-0006 "Autorización de poda y/o tala de la arborización" y AC-DIS-MO-0007 "Acuerdo poda y/o tala de la arborización", para trabajos con personal propio y las correspondientes de la empresa contratada en caso contrario.

En el acta AC-DIS-MO-0007 "Acuerdo poda y/o tala de la arborización", se establece el acuerdo de la acción de poda y/o tala, previa a su ejecución; la cantidad especies y diámetros de los mismos y el destino final de los residuos vegetales resultantes.

Finalizados los trabajos se debe requerir además la declaración de no reclamo/conformidad sobre el trabajo de poda y/o tala realizado mediante la firma del acta AC-DIS-MO-0003 "Reclamo/conformidad con poda y/o tala de la arborización" realizada para trabajos con personal propio y la correspondiente de la empresa contratada en caso contrario.

En el caso de que el propietario, arrendatario o persona responsable del padrón, prohíba la ejecución de la tarea, se debe intimar a que la realice por sí mismo a través del acta AC-DIS-MO-0004 "Intimación para poda y/o tala de la arborización en la faja de servidumbre de líneas de 30 y 60 kV", en dos vías, que deben ser firmadas por el propietario, arrendatario o persona responsable y por el funcionario de UTE actuante. De negarse el representante, debe ser firmado por dos funcionarios de UTE, aclarando expresamente que el propietario, arrendatario o persona responsable se niega a firmar.

Transcurrido el plazo establecido en el acta sin que se haya constatado la acción correctiva se procede a sacar fotos de la arborización involucrada y se eleva expediente a LET con las actuaciones realizadas, indicando número de padrón, sección judicial y croquis de ubicación de la red aérea involucrada. Procurando además en lo posible incluir el nombre y cédula de identidad del propietario, arrendatario o persona responsable del padrón.

4.3.2.2.2.- Poda y/o tala de líneas de MT y BT en la faja "non edificandi"

En caso que UTE necesite podar y/o talar en la faja "non edificandi" se procede como en el caso de la poda y/o tala en el área urbana privada.

Para la intimación se utiliza el acta AC-DIS-MO-0005 “Intimación para poda y/o tala de la arborización en la faja non edificandi”, en dos vías, que deben ser firmadas por el propietario, arrendatario o persona responsable y por el funcionario de UTE actuante. De negarse el representante, debe ser firmado por dos funcionarios de UTE, aclarando expresamente que el propietario, arrendatario o persona responsable se niega a firmar.

Transcurrido el plazo establecido en el acta sin que se haya constatado la acción correctiva se procede a sacar fotos de la arborización involucrada y se eleva expediente a LET con las actuaciones realizadas, indicando número de padrón, sección judicial, nombre y cédula de identidad del propietario, arrendatario o persona responsable del padrón, y croquis de ubicación de la red aérea involucrada.

4.3.2.2.3.- Poda y/o tala de líneas de MT y BT en predios privados fuera de la faja “non edificandi”

En caso que UTE necesite podar y/o talar en esta zona, se debe actuar igual que en el caso área urbana privada, con la salvedad que en el caso de tener que mandar expediente a LET en lugar de la dirección se debe indicar número de padrón, sección judicial, nombre y cédula de identidad del propietario, arrendatario o persona responsable del padrón y croquis de ubicación de la red aérea involucrada.

4.3.2.2.4.- Poda y/o tala de líneas de MT y BT en la faja de uso público de caminos y carreteras

Se debe formalizar por escrito ante la respectiva Regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o quien corresponda para el caso de carreteras concesionadas, la solicitud de autorización de poda y/o tala, a través el acta AC-DIS-MO-0000 “Solicitud poda y/o tala de la arborización en espacios públicos”.

La solicitud debe acompañarse con planos de las rutas que contengan la ubicación de la arborización a podar y/o talar.

4.4.- PODA Y/O TALA

El mejor momento para la poda es durante el período de descanso vegetativo del árbol, es decir desde el otoño hasta fines del invierno, entre mayo y primera quincena de agosto.

Por lo tanto, se aconseja concentrar la poda en este período, si bien por necesidad del servicio, puede realizarse poda correctiva en otras épocas del año.

No se debe realizar poda correctiva en el caso de conductores protegidos, ya que esta tecnología admite contactos accidentales (no permanentes) con la arborización, lo cual permite podar en el momento más conveniente para la organización.

La poda y la tala deben realizarse siguiendo el instructivo IT-DIS-MO-MT12 “Podar y/o talar arborización en cercanías de instalaciones de DIS”.

5.- REGISTROS

Nombre y Código del Formulario	Responsable de archivo	Lugar de archivo y soporte	Indexación	Periodo de archivo
--------------------------------	------------------------	----------------------------	------------	--------------------

AC-DIS-MO-0004 Intimación para poda y/o tala de la arborización en la faja de servidumbre de líneas de 30 y 60 kV	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente
AC-DIS-MO-0000 Solicitud poda y/o tala de la arborización en espacios públicos	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente
AC-DIS-MO-0007 Acuerdo poda y/o tala de la arborización	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente
AC-DIS-MO-0001 Notificación de la necesidad de libre acceso por parte de UTE a líneas de sub-transmisión en zona de servidumbre	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente
AC-DIS-MO-0006 Autorización de poda y/o tala de la arborización	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente
AC-DIS-MO-0003 Reclamo/conformidad con poda y/o tala de la arborización realizada	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente
AC-DIS-MO-0005 Intimación para poda y/o tala de la arborización en la faja "non edificandi"	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente
AC-DIS-MO-0002 Intimación para poda y/o tala de la arborización en predios particulares en zona urbana	Jefe Explotación Distrito	Distrito soporte papel	Fecha	5 años
		Distrito escaneo		Permanente

6.- INDICADORES

No aplica.

7.- ANEXOS

No aplica.