


PILASTRA
esc. 1:20

IMPORTANTE:
Deberá protegerse el cajón para medidor III e ICP mediante
puerta metálica confeccionada en chapa galvanizada calibre
16 con pasador y portacandado.
La puerta en el sector del medidor deberá contar con una
mirilla protegida con tapa pivotante para la toma del
consumo.

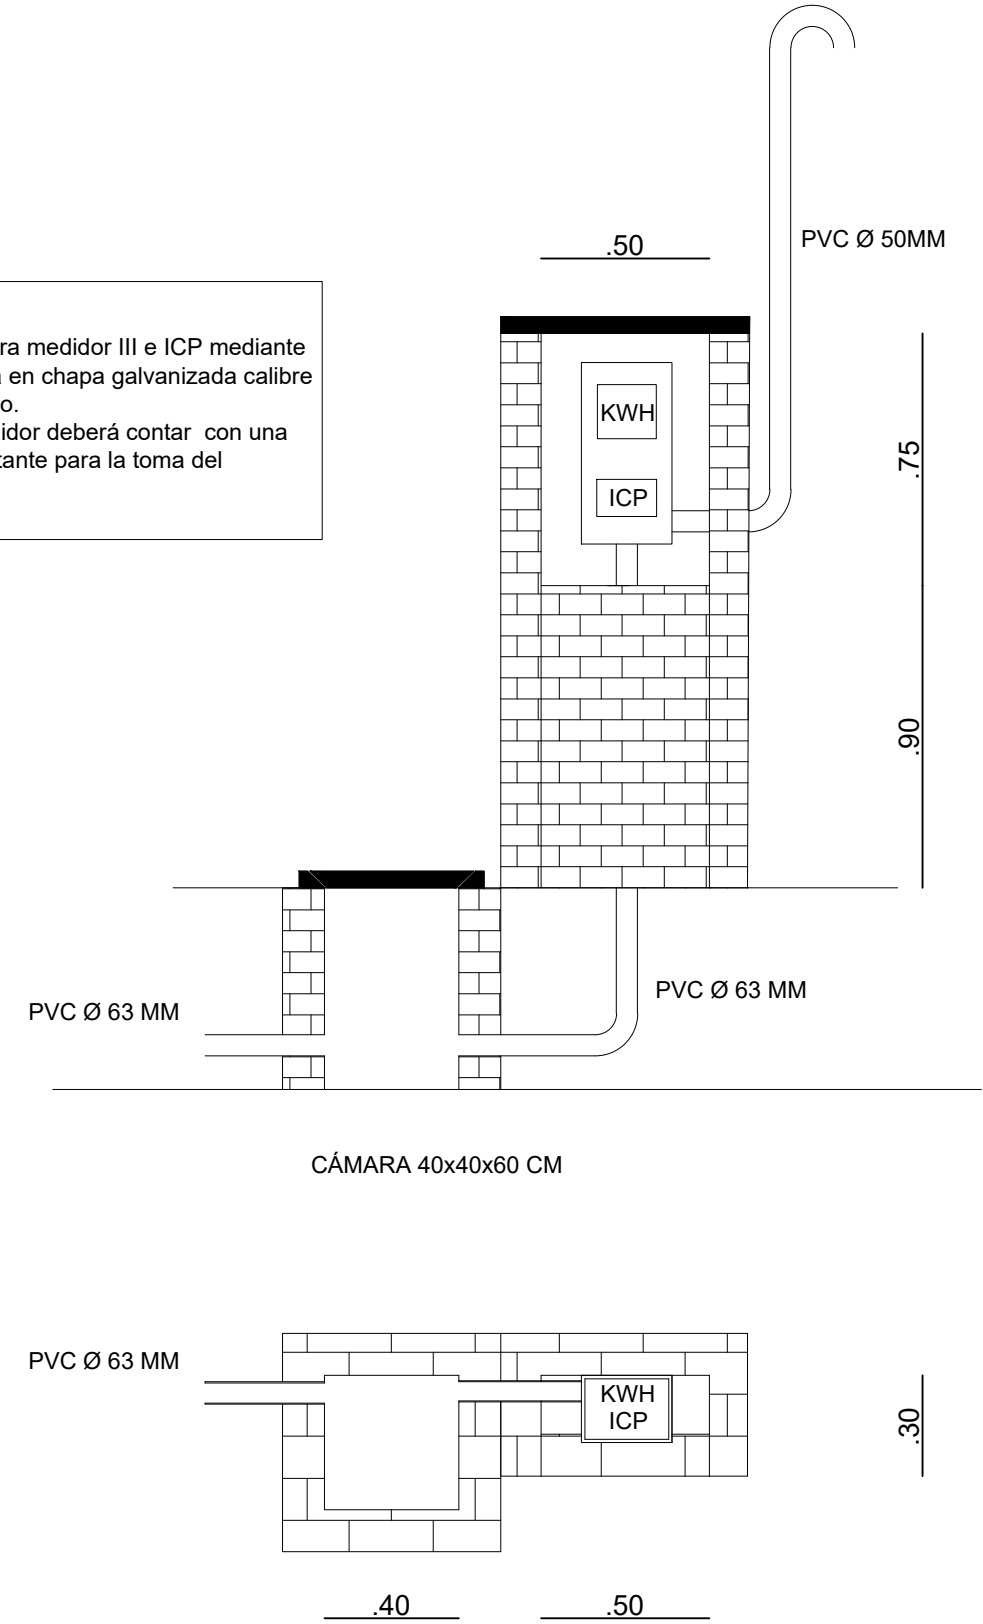

Intendencia de Canelones		
Proyecto: CENTRO DE REHABILITACIÓN ASSE		
Ubicación: Calle Dr. Enrique Pouey esq. Blanes Viale - Ciudad de Las Piedras		LICITACIÓN :
PLANO : ELÉCTRICA PILASTRA		ETAPA :
Proyectista:		LAMINA: L 10